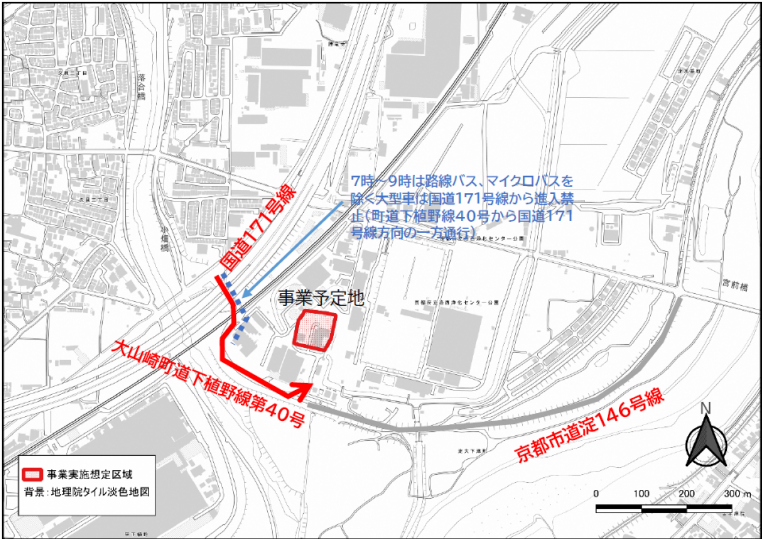
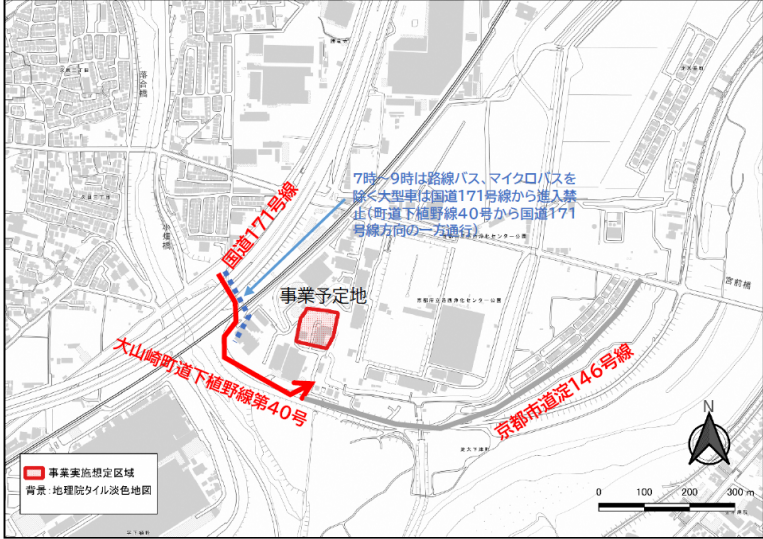


【正誤表】

箇所	誤	正																																				
11ページ 表5	On : 施設ごとに定められた値(廃棄物焼却炉:12)	削除																																				
22ページ 図3 京都市道淀 146号線の位 置																																						
35ページ	イ.人と自然との触れ合いの活動の状況 下から3行目 アサヒビール大山崎山荘美術館	イ.人と自然との触れ合いの活動の状況 下から3行目 アサヒグループ大山崎山荘美術館																																				
37ページ ア.学校	計画段階関係地域には25の学校があり、本事業実施想定区域から最も近いのは長岡第八小学校で、直線距離で約1.1kmの位置にある。	計画段階関係地域には59の学校等があり、本事業実施想定区域から最も近いのは「いしはら保育室 長岡京」で、直線距離で約1kmの位置にある。																																				
59ページ 表35 バックグラウンド濃度	<table><tr><th>項目</th><th>バックグラウンド濃度</th><th>備考</th></tr><tr><td>二酸化硫黄</td><td>0.001ppm</td><td>向陽測定局R2～R4の年平均値の平均</td></tr><tr><td>二酸化窒素</td><td>0.01ppm</td><td>向陽測定局R2～R4の年平均値の平均</td></tr><tr><td>浮遊粒子状物質</td><td>0.015mg/m³</td><td>大山崎測定局R2～R4の年平均値の平均</td></tr><tr><td>ダイオキシン類</td><td>0.015pg-TEQ/m³</td><td>京都府内のR2～R4の平均値</td></tr><tr><td>水銀</td><td>0μg/m³/N</td><td>京都府内の測定値がないため0とする</td></tr></table>	項目	バックグラウンド濃度	備考	二酸化硫黄	0.001ppm	向陽測定局R2～R4の年平均値の平均	二酸化窒素	0.01ppm	向陽測定局R2～R4の年平均値の平均	浮遊粒子状物質	0.015mg/m ³	大山崎測定局R2～R4の年平均値の平均	ダイオキシン類	0.015pg-TEQ/m ³	京都府内のR2～R4の平均値	水銀	0μg/m ³ /N	京都府内の測定値がないため0とする	<table><tr><th>項目</th><th>バックグラウンド濃度</th><th>備考</th></tr><tr><td>二酸化硫黄</td><td>0.001ppm</td><td>久御山測定局R3～R5の年平均値の平均</td></tr><tr><td>二酸化窒素</td><td>0.01ppm</td><td>大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均</td></tr><tr><td>浮遊粒子状物質</td><td>0.015mg/m³</td><td>大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均</td></tr><tr><td>ダイオキシン類</td><td>0.015pg-TEQ/m³</td><td>久御山測定局R3～R5の平均値</td></tr><tr><td>水銀</td><td>0μg/m³/N</td><td>京都府内の測定値がないため0とする</td></tr></table>	項目	バックグラウンド濃度	備考	二酸化硫黄	0.001ppm	久御山測定局R3～R5の年平均値の平均	二酸化窒素	0.01ppm	大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均	浮遊粒子状物質	0.015mg/m ³	大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均	ダイオキシン類	0.015pg-TEQ/m ³	久御山測定局R3～R5の平均値	水銀	0μg/m ³ /N	京都府内の測定値がないため0とする
項目	バックグラウンド濃度	備考																																				
二酸化硫黄	0.001ppm	向陽測定局R2～R4の年平均値の平均																																				
二酸化窒素	0.01ppm	向陽測定局R2～R4の年平均値の平均																																				
浮遊粒子状物質	0.015mg/m ³	大山崎測定局R2～R4の年平均値の平均																																				
ダイオキシン類	0.015pg-TEQ/m ³	京都府内のR2～R4の平均値																																				
水銀	0μg/m ³ /N	京都府内の測定値がないため0とする																																				
項目	バックグラウンド濃度	備考																																				
二酸化硫黄	0.001ppm	久御山測定局R3～R5の年平均値の平均																																				
二酸化窒素	0.01ppm	大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均																																				
浮遊粒子状物質	0.015mg/m ³	大山崎測定局R3～R5の年平均値の平均																																				
ダイオキシン類	0.015pg-TEQ/m ³	久御山測定局R3～R5の平均値																																				
水銀	0μg/m ³ /N	京都府内の測定値がないため0とする																																				