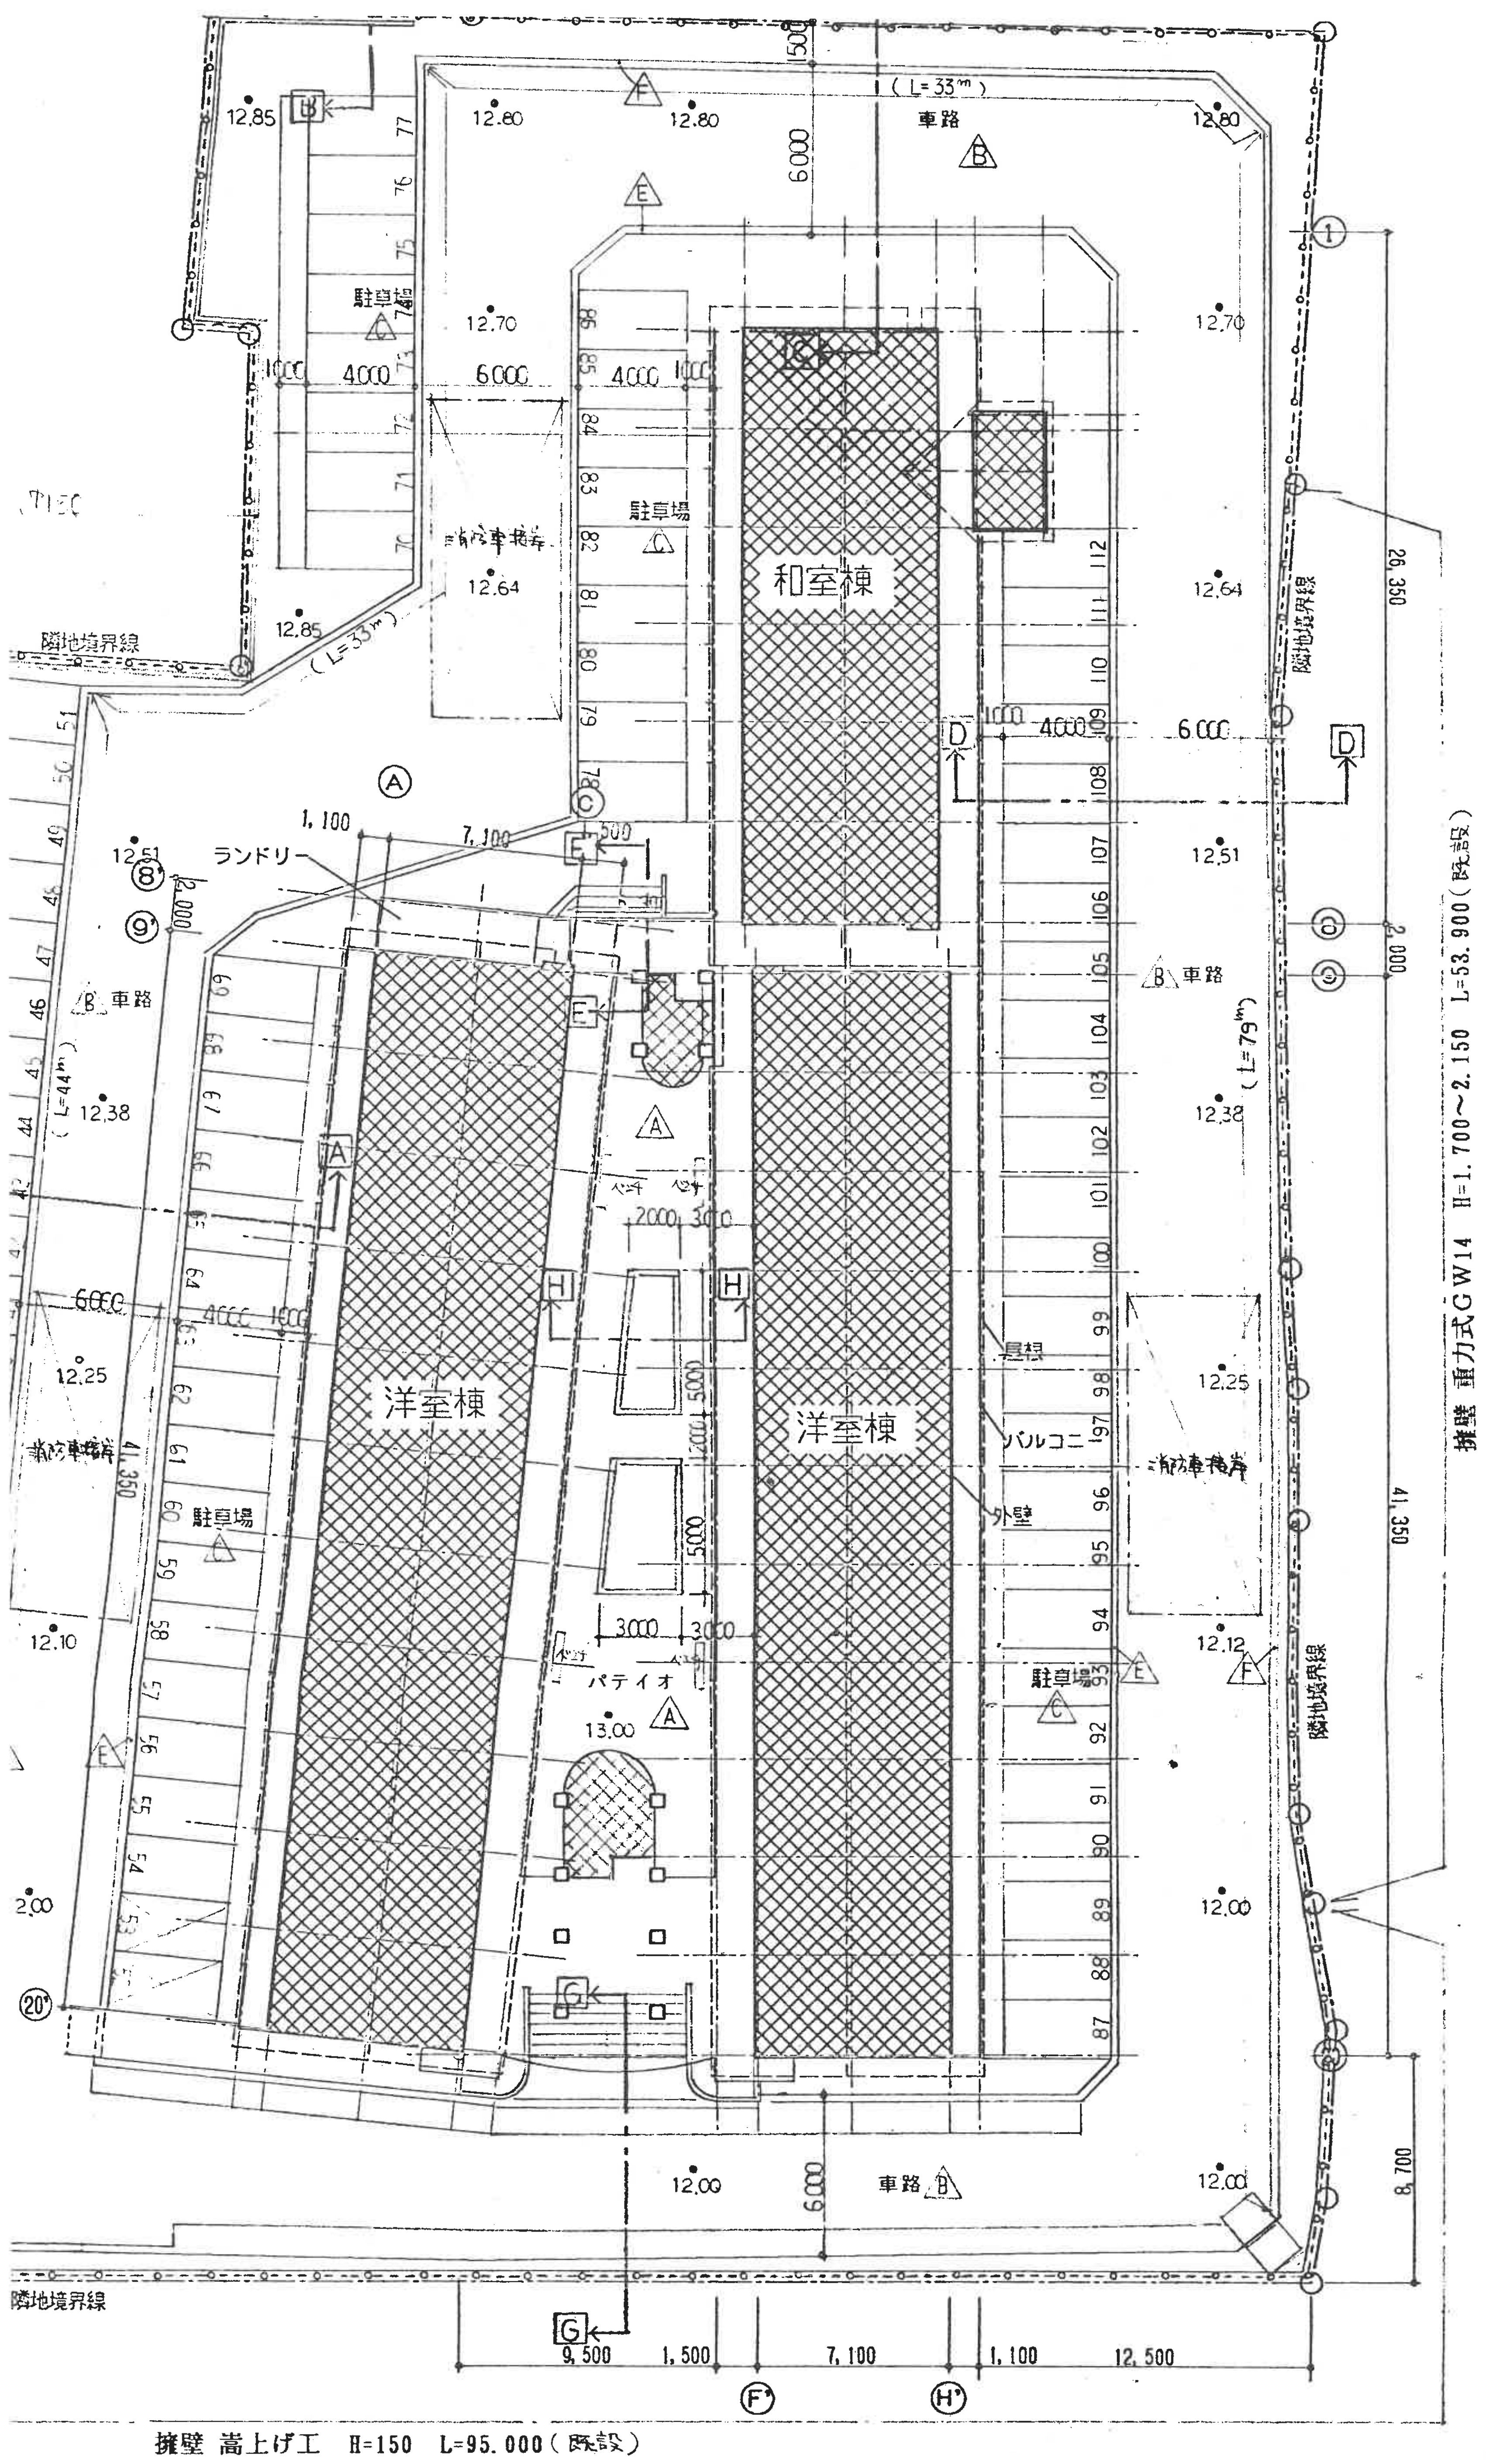
擁壁 重力式GW14 H=1.700～2.150 L=53.900（既設）
擁壁 高上げ工 H=150 L=95.000（既設）
和室棟
洋室棟
洋室棟
パテイオ
ランドリー
バルコニー
外壁
屋根
駐車場
車路
消防車進入路
隣地境界線
26,350
2,000
41,350
8,700
9,500
1,500
7,100
1,100
12,500
6,000
4,000
1,000
(L=33m)
(L=79m)
(L=44m)
12.85
12.80
12.70
12.64
12.51
12.38
12.25
12.12
12.10
12.00
13.00

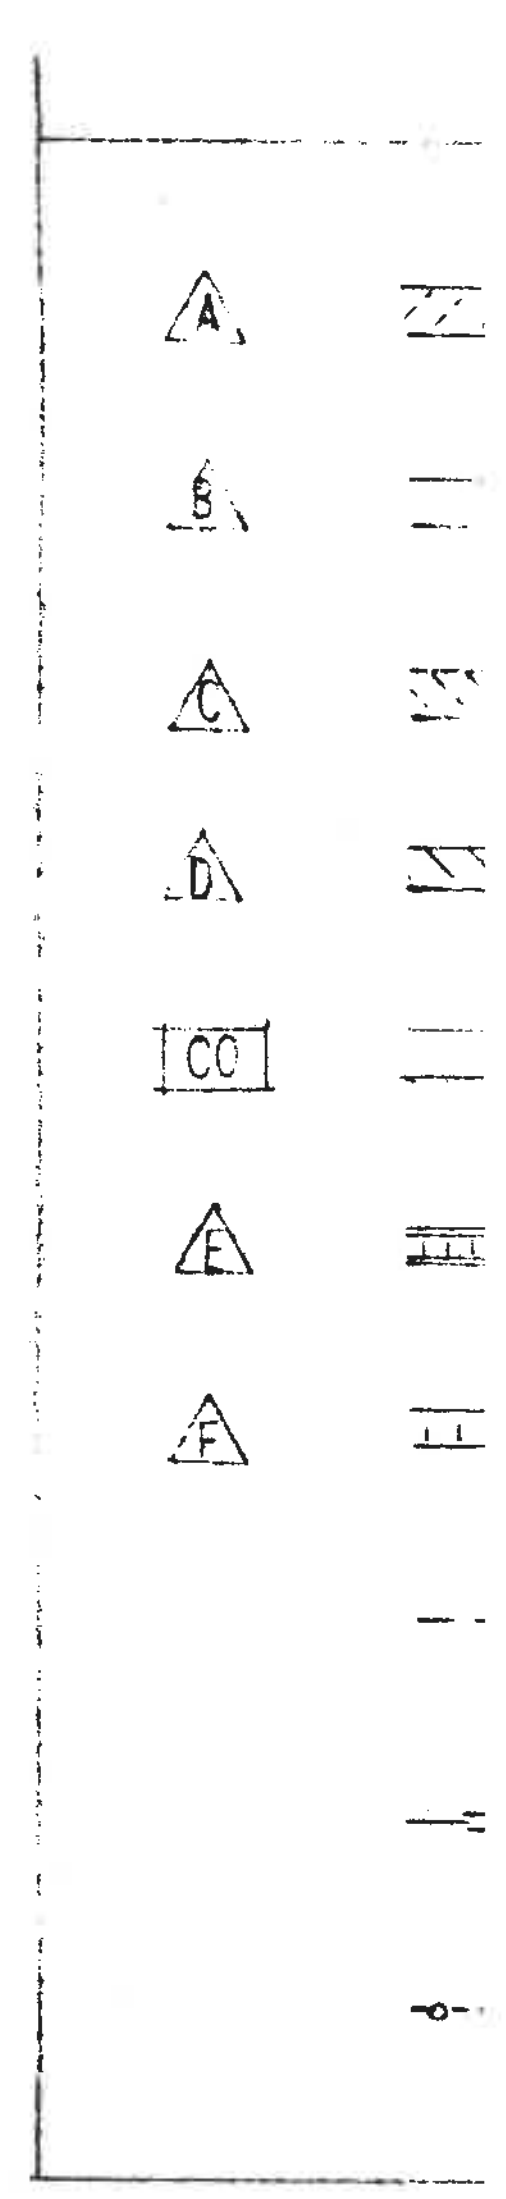

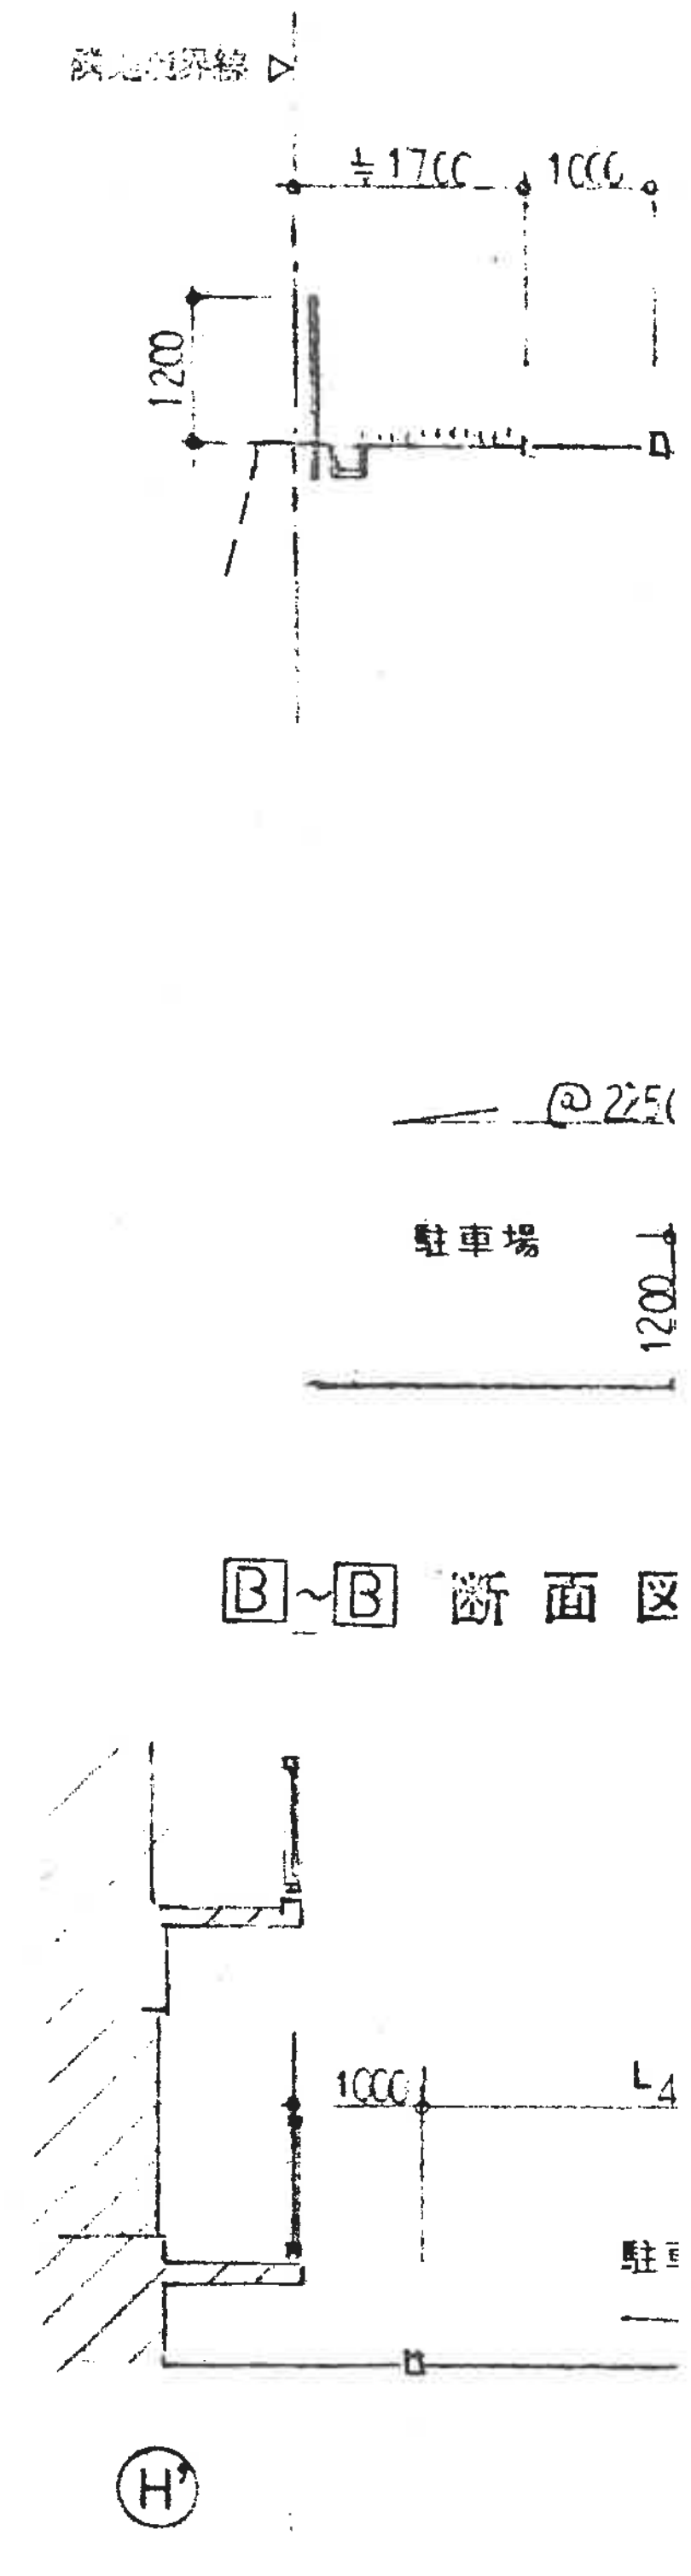
隣地境界線
≒1700
1000
1200
@2250
駐車場
B～B 断面図
1000
H'

屋外付帯工事 構内舗床リスト

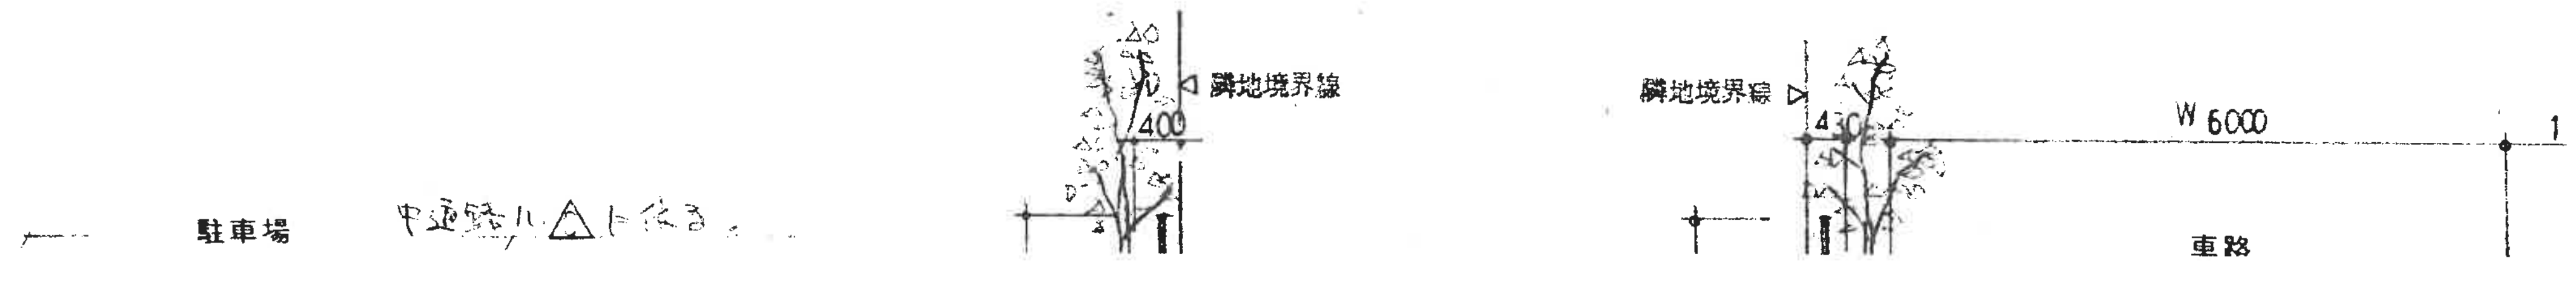
隣地境界線
400
430
W 6000
駐車場
車路
中通路ハ△ニ依る

車路部分 地盤改良仕様

○	地盤改良工法	セメント系浅層混合撹拌工法
○	地耐力	vＱu＝2.00 kg/cm² （20.00t/m²）
○	改良深さ	地盤厚さ 50 cm 施工
○	試験	改良層毎に供試体を採取し一軸圧縮試験を行い圧縮強度の確認をする事（4個所）
○	その他	改良深さ・工法・固化材添加量等はボーリングデーター、現地土質調査に依り最終決定する事 地盤改良は二層に分けて行う事。

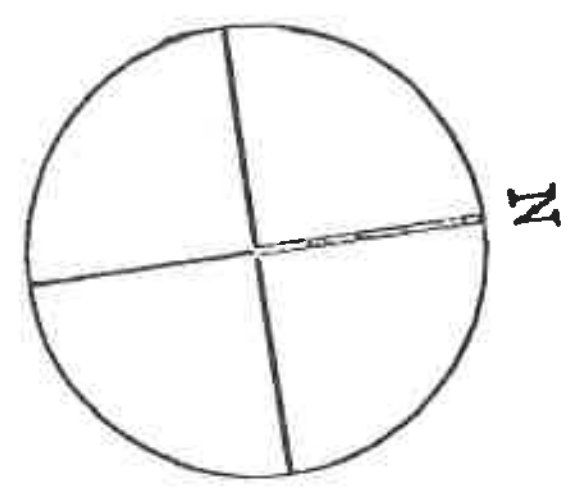

U字溝

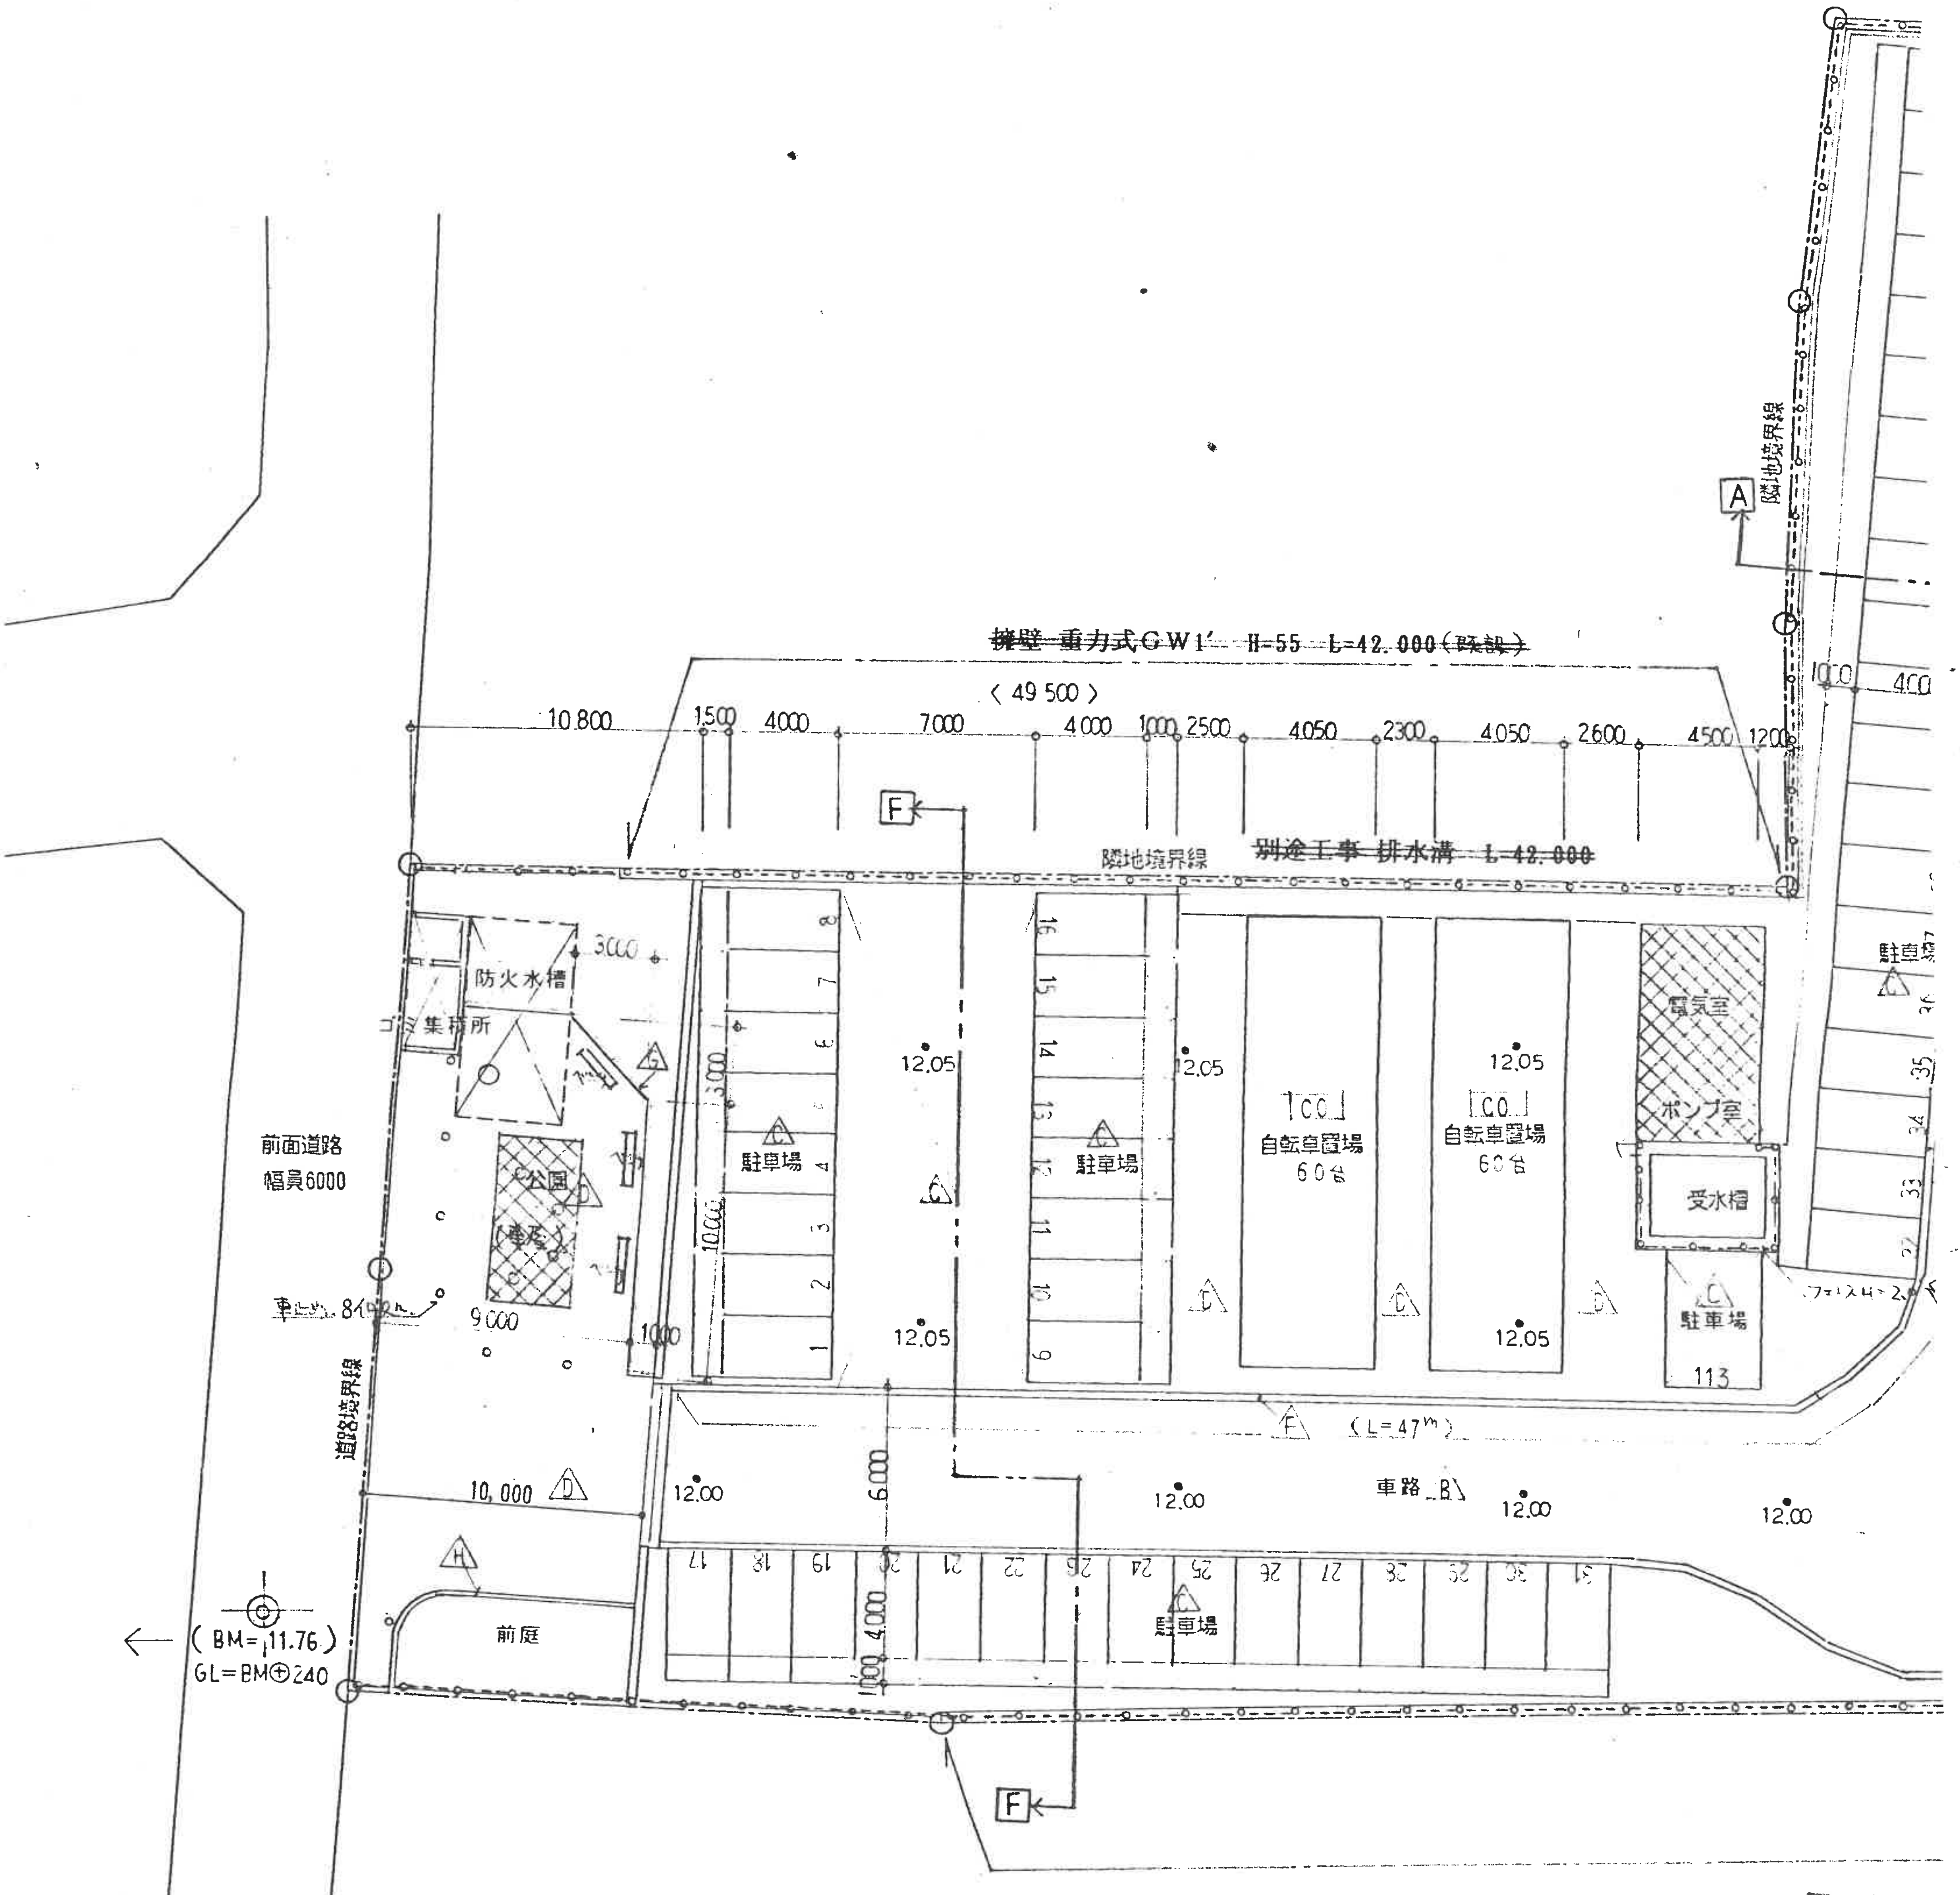

擁壁 重力式ＧＷ1′ H=55 L=42.000（既設）
〈 49 500 〉
10 800
1500
4000
7000
4000
1000
2500
4050
2300
4050
2600
4500
1200
1000
400
隣地境界線
A
F
別途工事 排水溝 L=42.000
防火水槽
3000
ゴミ集積所
公園
（東屋）
前面道路
幅員6000
車止め 8個所
9000
道路境界線
10,000
D
H
前庭
(BM=11.76)
GL=BM⊕240
1000
10000
3000
12.05
駐車場
自転車置場
60台
CO
電気室
ポンプ室
受水槽
フェンスH=2
113
E
(L=47m)
車路 B
12.00
6000
4000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
C
G

屋外付帯工事 構内舗床リスト