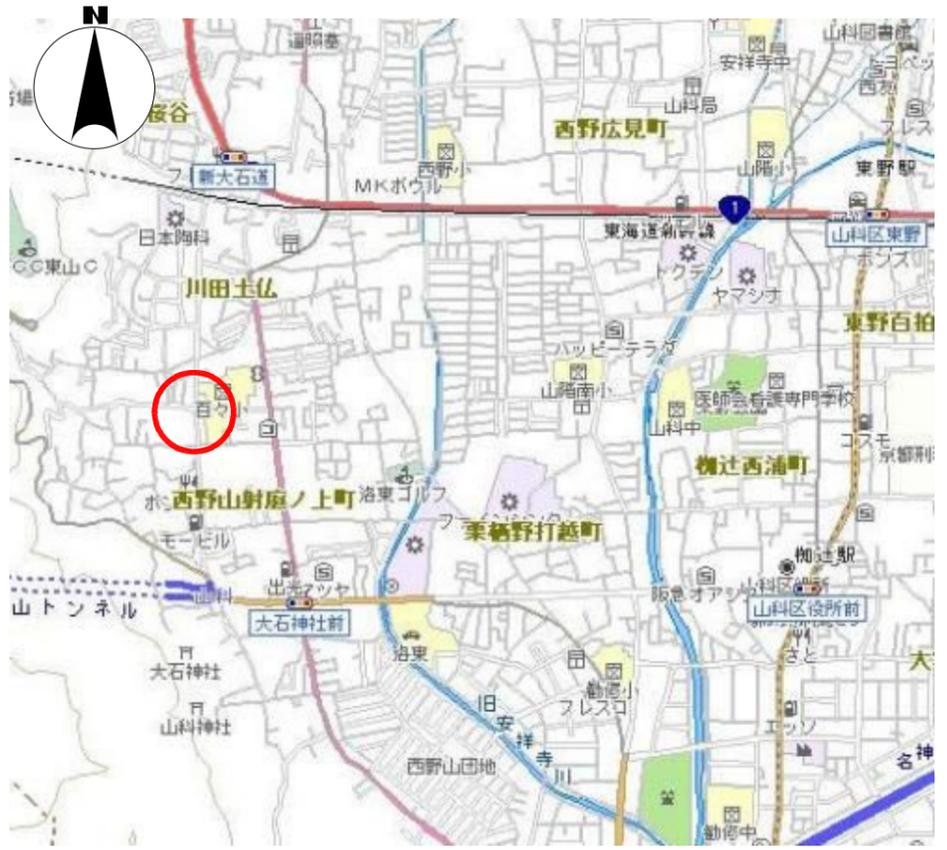
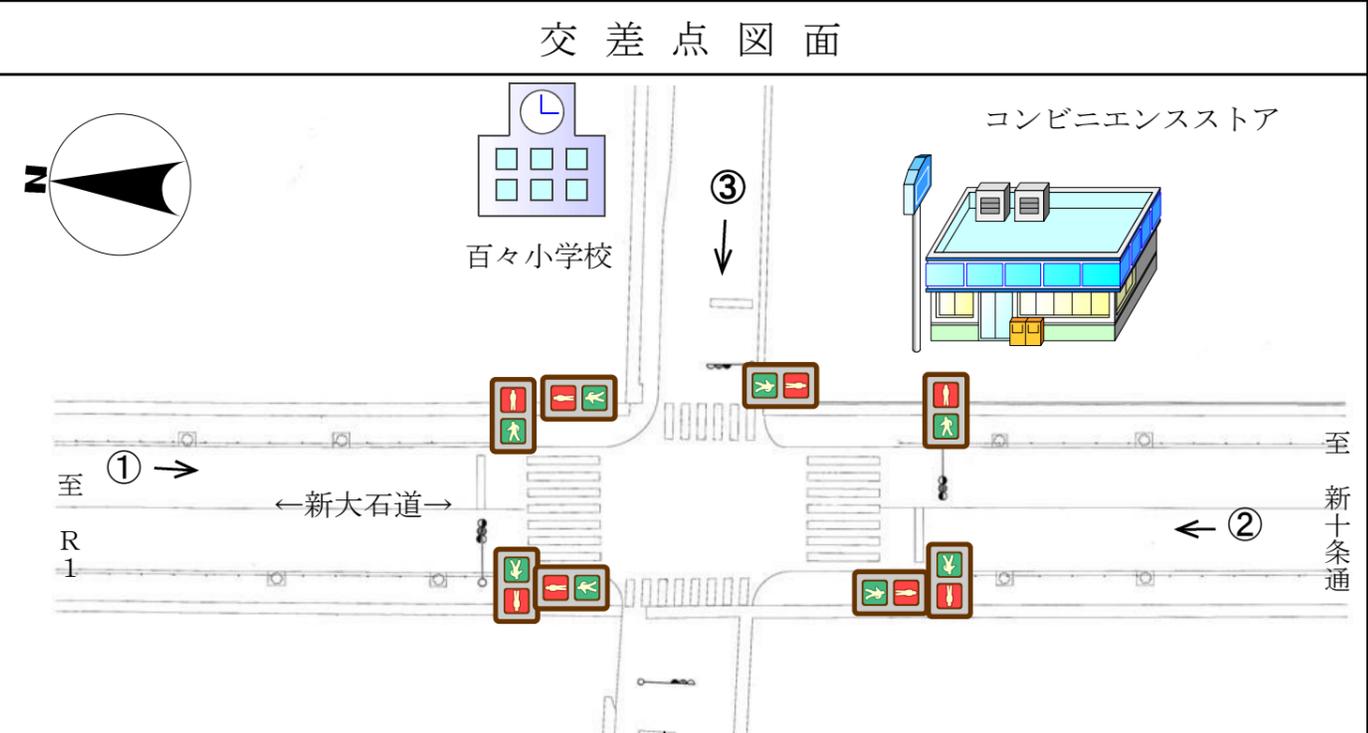
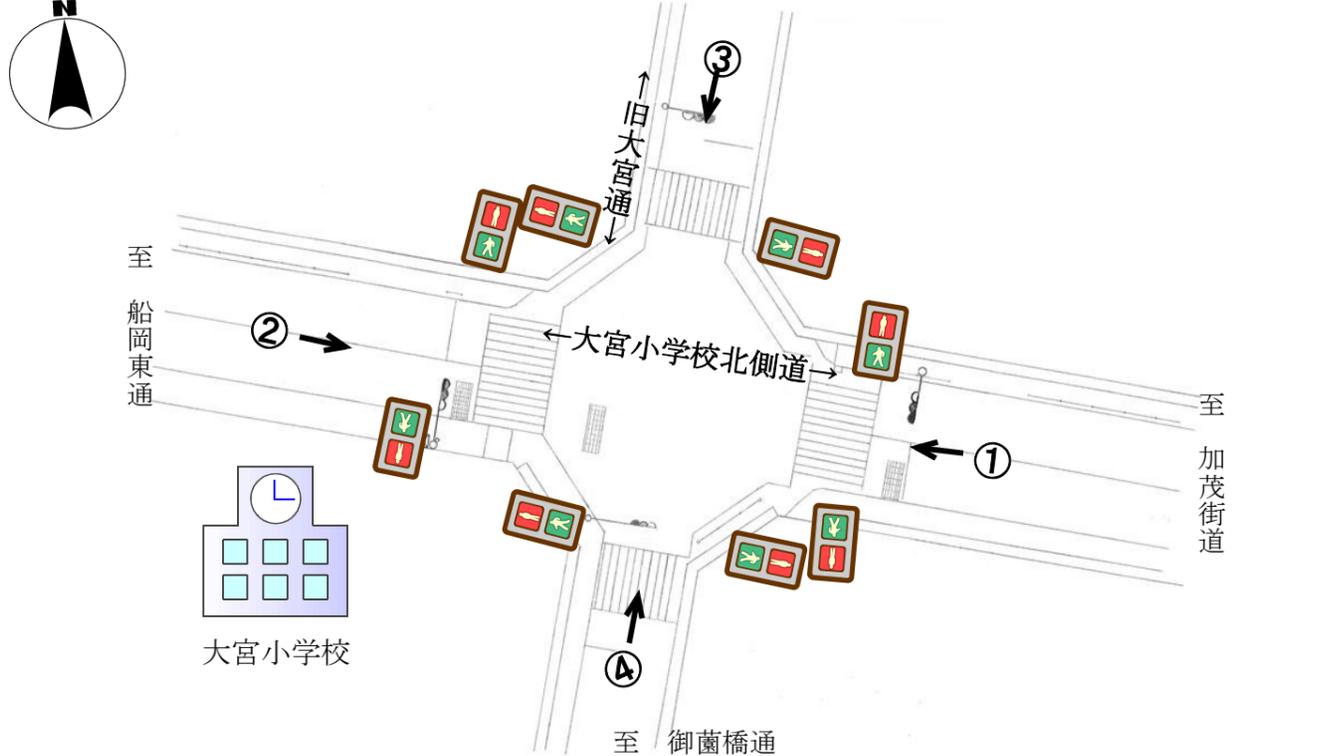


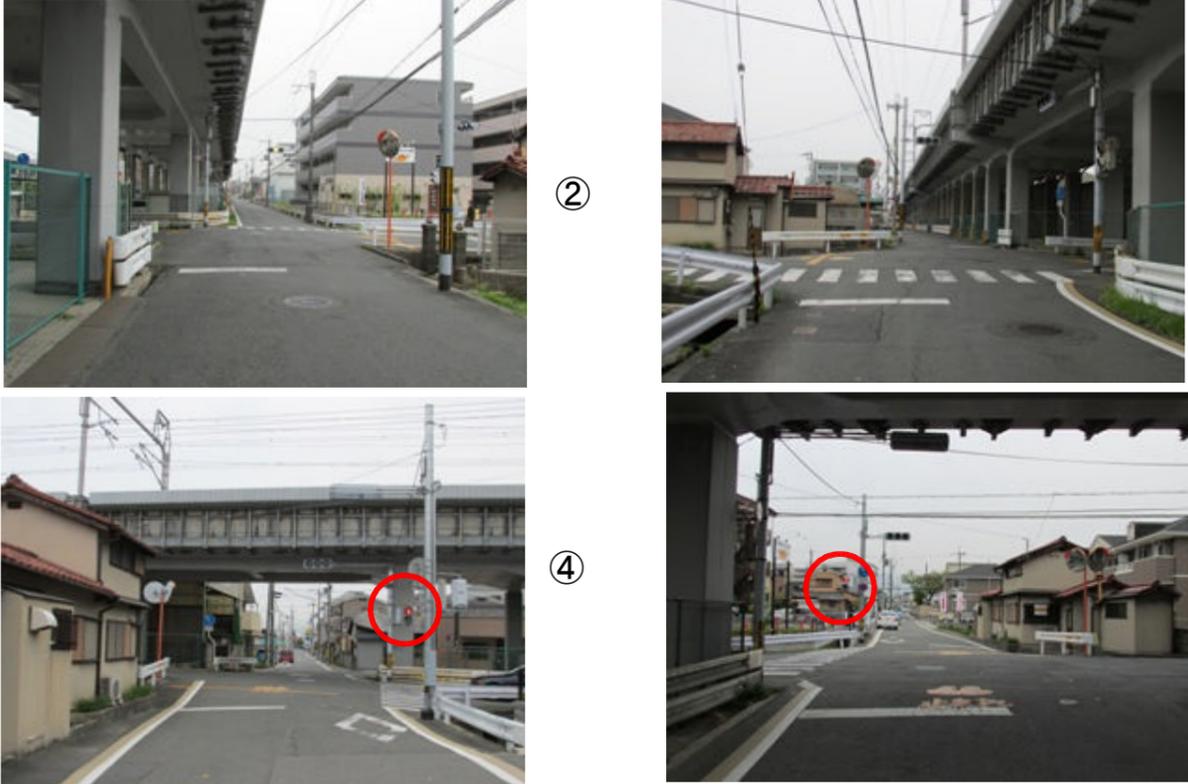
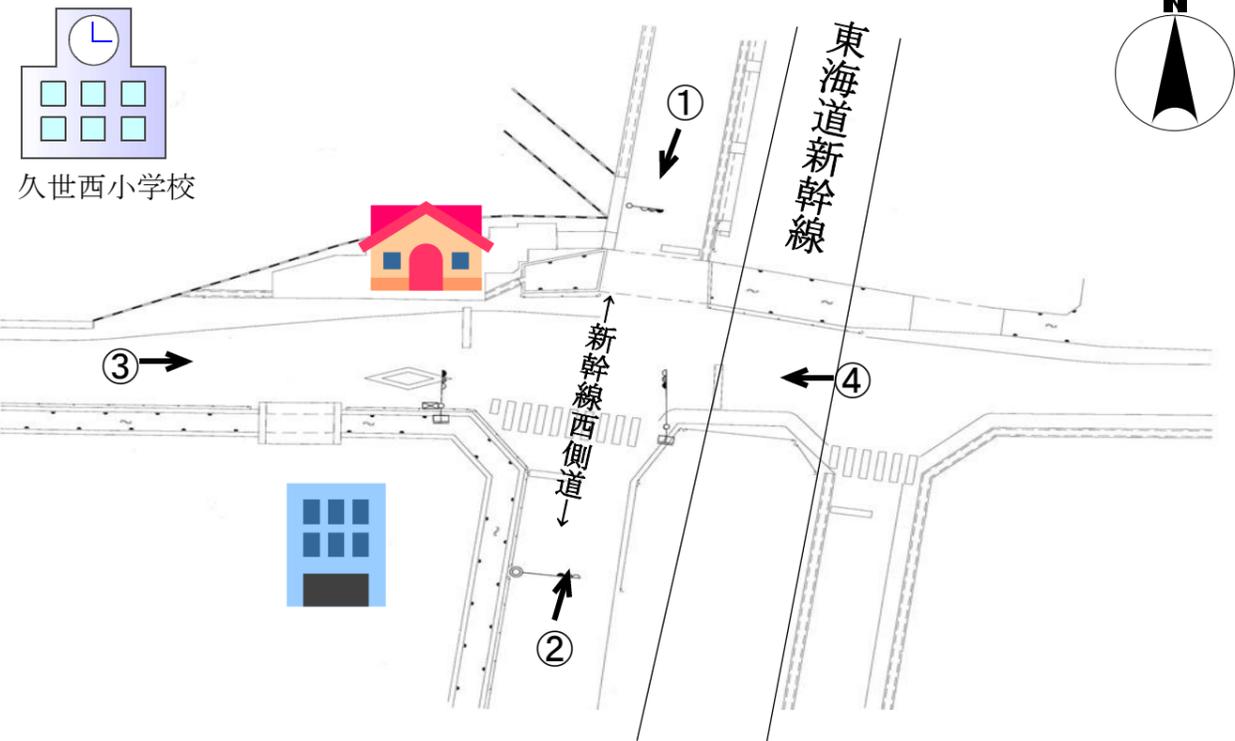
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	12	写真	
交通安全施設	信号機 (歩灯増設)	① 	② 
所在地	京都市山科区西野山百々町 新大石道西野山百々町交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通量の多い府道に位置する。 百々小学校が近接している。 車両灯器のみで交通整理が行われている。 		
要望内容	通学路であるが歩行者灯器がないため、歩行者灯器の設置を要望 受付番号3 (4月15日受理)	③ 	④ 
位置図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="569 926 1516 1776">  </div> <div data-bbox="1525 1106 2893 1839"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div>		
対応案	実施する。		

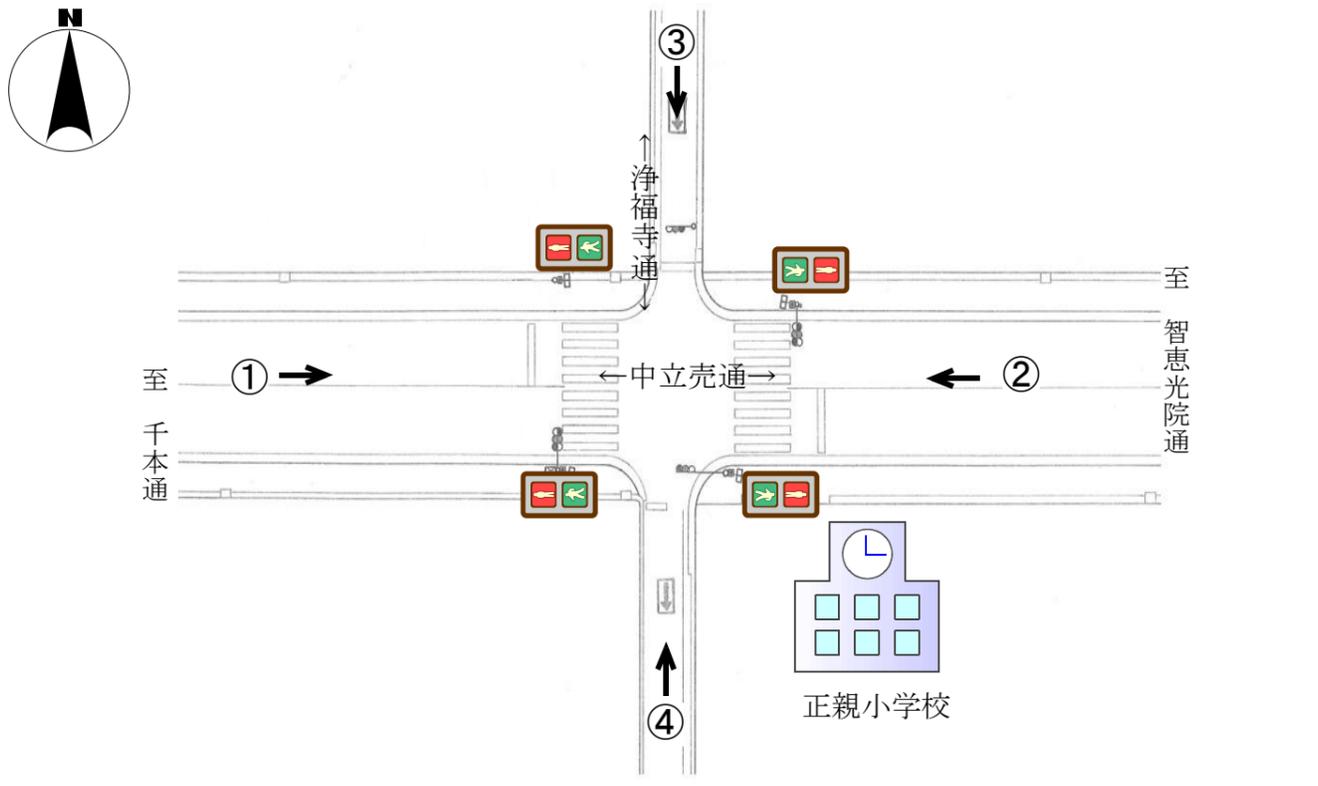
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>13</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (歩灯増設)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>京都市北区大宮田尻町 旧大宮通大宮小学校北側道交差点</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 大宮小学校が隣接している。 信号機が設置されているが、歩行者灯器がない。 通学路となっており、児童の横断数が多い。 	<p>要望内容</p> <p>通学路となっており、歩行者灯器設置を要望 受付番号4 (4月16日受理)</p>	
<p>位置図</p>	 <p>交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

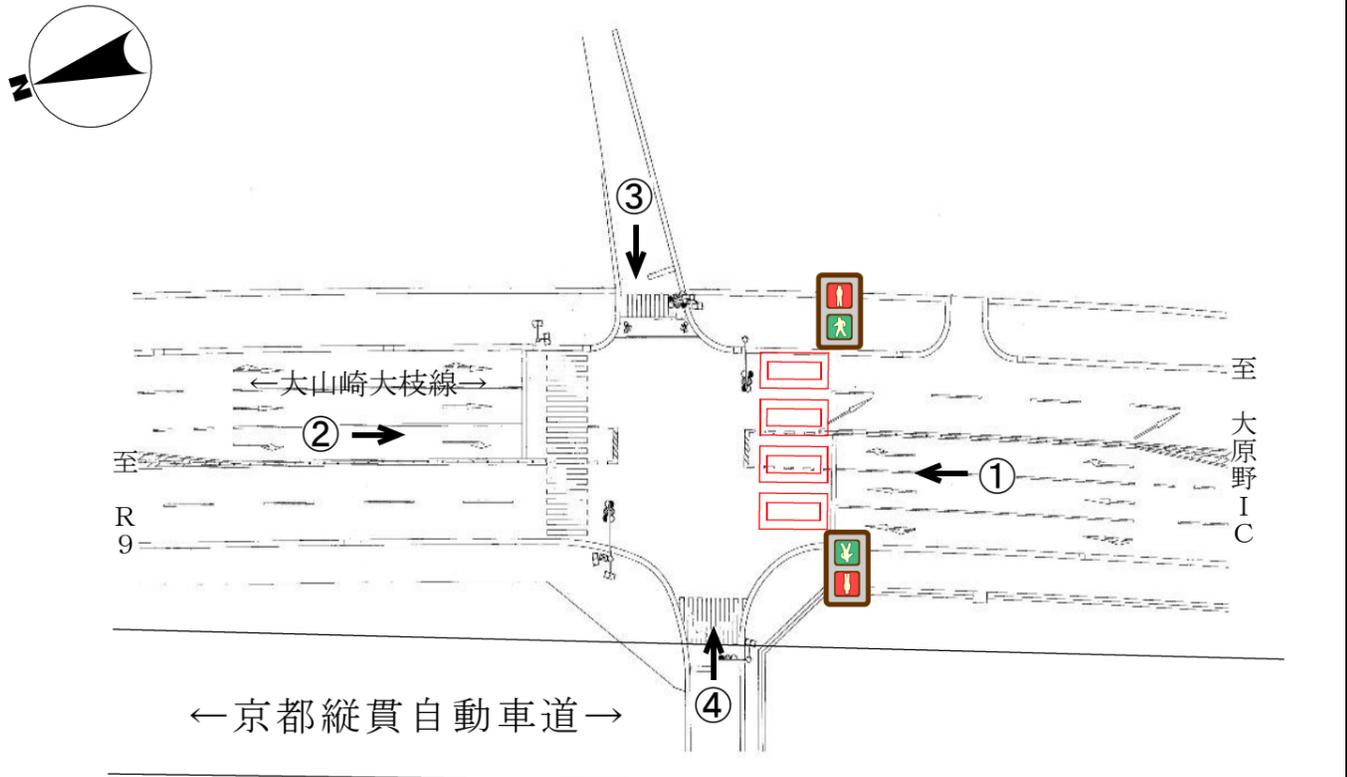
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	14	写真	
交通安全施設	信号機(灯器改良)		
所在地	京都市南区久世中久世町 新幹線西側道久世西小学校道交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 久世西小学校が隣接している。 ・ 歩行者灯器の年製が古く、劣化している。 ・ 通学路となっており、児童の横断数が多い。 		
要望内容	歩行者灯器が古く、西日や朝日の影響で視認性が悪いため、改良を要望 受付番号14 (4月22日受理)		
位置図		交差点図面	
対応案	実施する。		

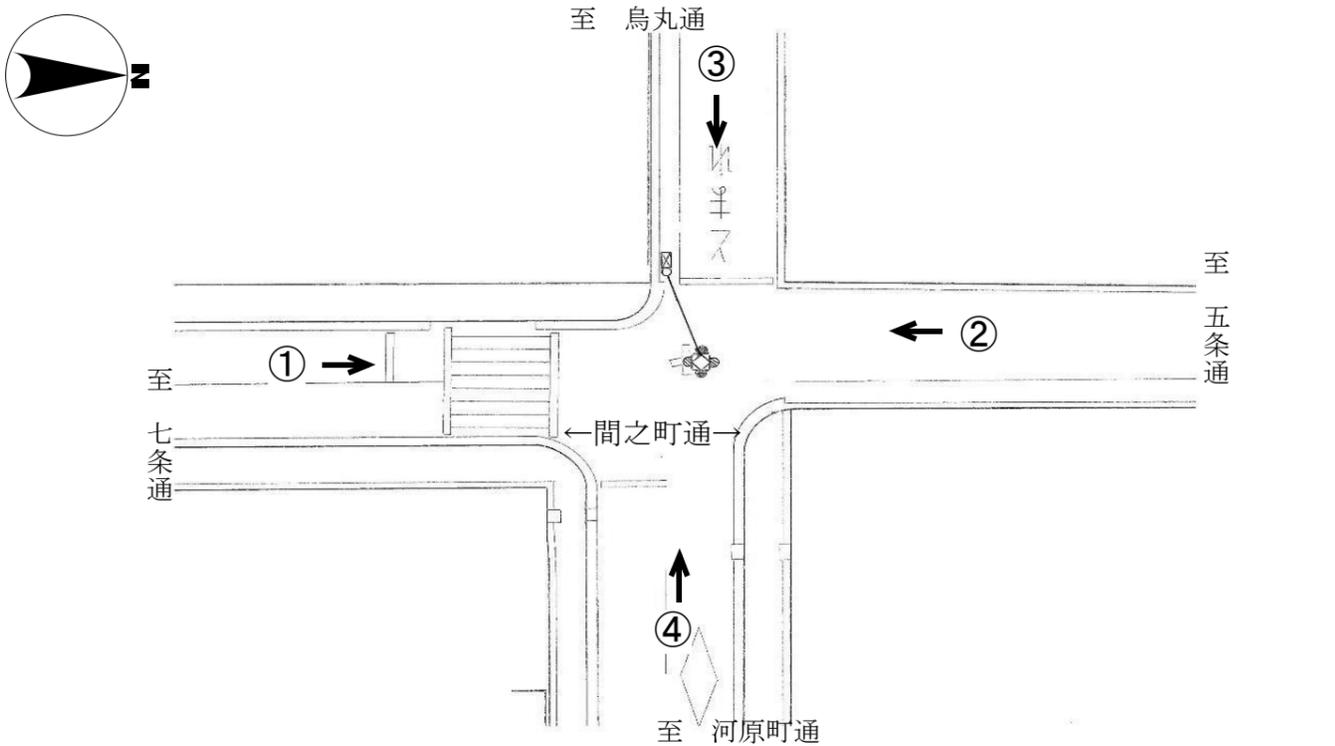
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>15</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (歩灯増設)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市上京区新栴屋町 中立売浄福寺交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正親小学校が隣接している。 ・ 東西方向には歩行者灯器が設置されていない。 ・ 通学路となっており、児童の横断数が多い。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>通学児童や集会参加者等の横断が多いので、東西方向にも歩行者灯器の設置を要望 受付番号75 (5月31日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

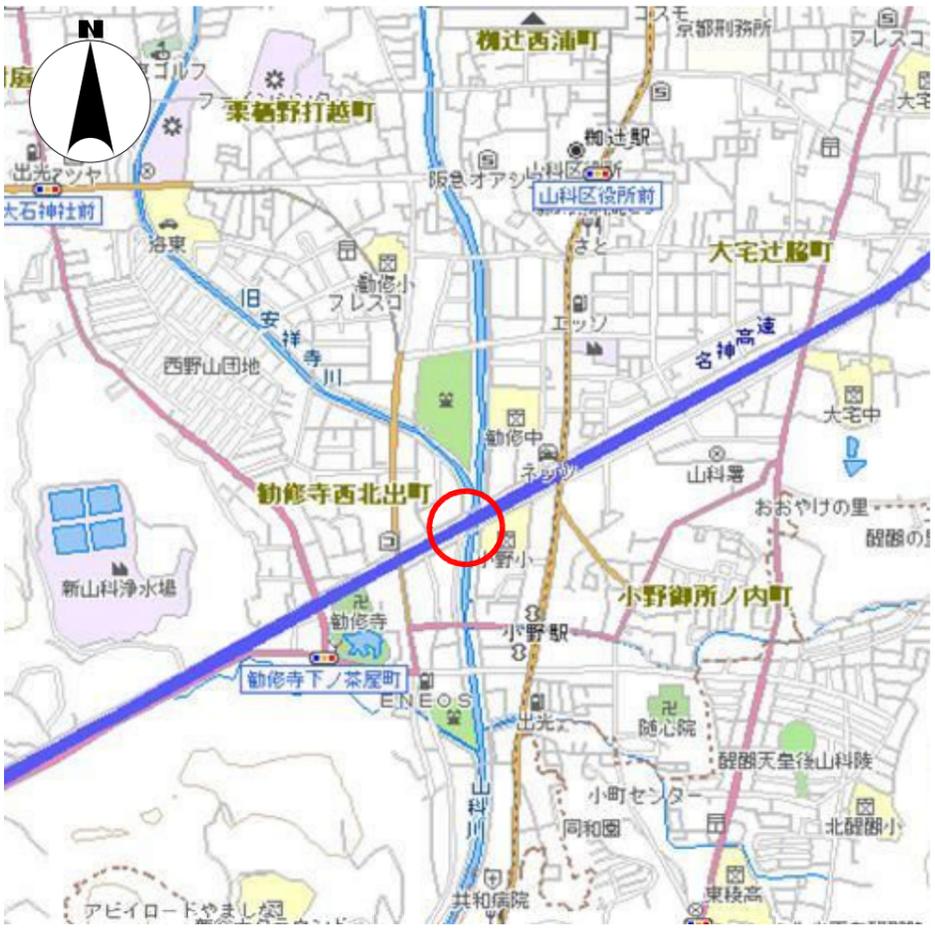
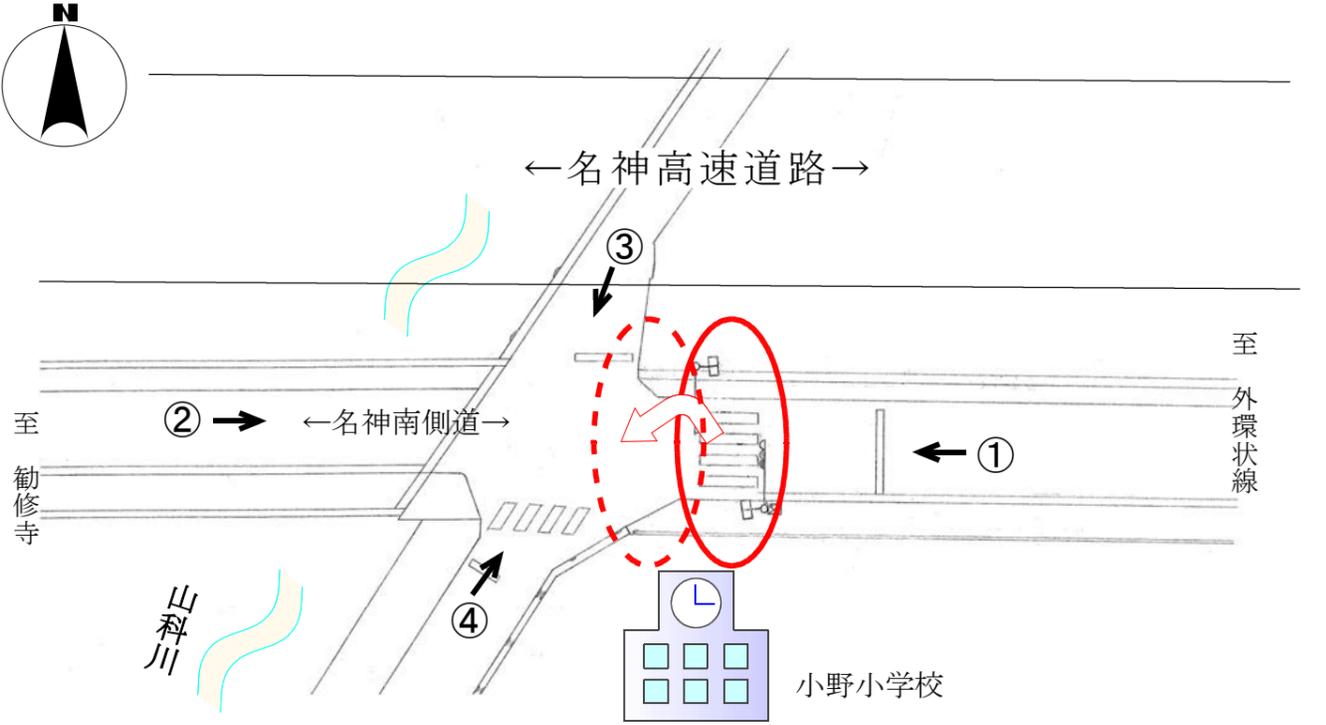
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>16</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（歩灯増設）・横断歩道増設</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市西京区大枝西長町 大山崎大枝線大枝里0140号線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 京都縦貫自動車道の側道 ・ 南詰にのみ横断歩道が設置されていない。 ・ 西詰は道路南側にのみ歩道が設置されている。 	<p>要望内容</p> <p>歩行者の動線から、交差点南詰にも横断歩道と歩行者灯器の設置を要望 受付番号99・135・301（6月5日・19日・28日受理）</p>	
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

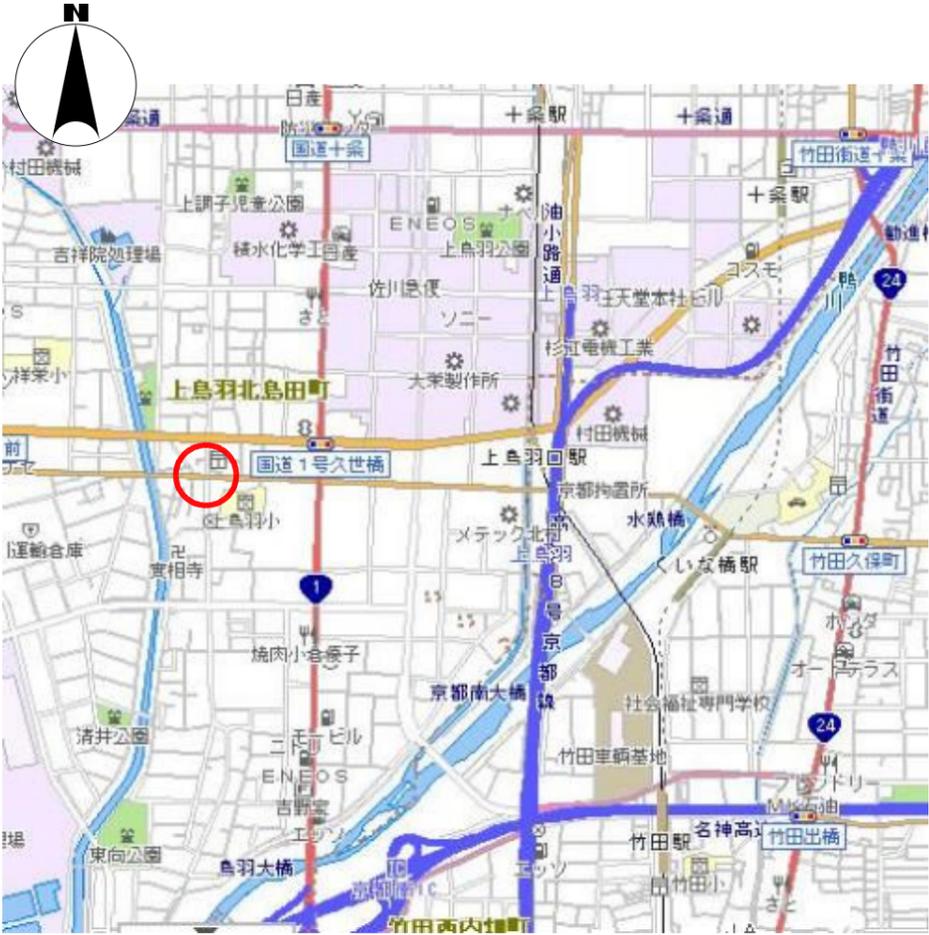
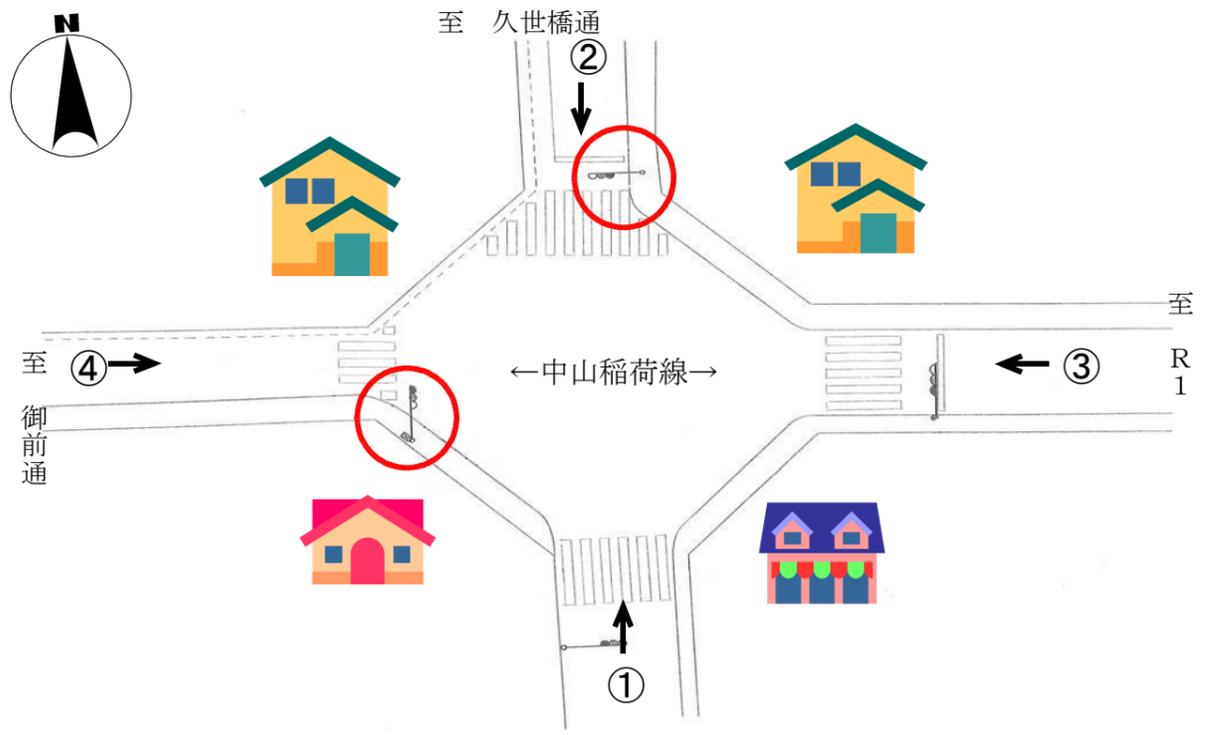
府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>17</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (灯器改良)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市下京区花屋町 間之町上珠数屋町交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下京渉成小学校が近接している。 ・ 一灯点滅式信号機が設置されている。 ・ 通学路となっており、児童の横断数が多い。 	<p>要望内容</p> <p>通学路であるが、交差点事故が多発しており不安。交差点であることを明確にするため、灯器のLED化を要望 受付番号142 (6月5日受理)</p>	
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	18	写真	
交通安全施設	信号機 (移設)	① 	② 
所在地	京都市山科区小野蚊ヶ瀬町 名神南側道山科川交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小野小学校が隣接している。 ・ 押ボタン式信号機が設置されている。 ・ 現在、京都市が交差点の改良を実施している。 	③ 	④ 
要望内容	通学等の動線よりやや東側に横断歩道が設置されているため、動線に合った移設を要望 受付番号177 (6月27日受理)		
位置図	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>19</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (移設)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市南区上鳥羽 中山稻荷線旧千本交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 上鳥羽小学校が近接している。 歩道の真ん中に信号柱が立っている。 通学路となっており、児童の横断数が多い。 		
<p>要望内容</p>	<p>歩道の真ん中に信号柱が立っており、歩行の妨げとなっているため、移設を要望 受付番号319 (6月28日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

府民公募型整備事業（既要望）技術審査一覧【京都市域】

整理番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	事業委員会意見等	備考			
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性							
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易						
1	交通安全施設	信号機 (右折分離)	左京区下鴨南野々神町 北山通宝ヶ池交差点	右折車と歩行者の交錯が懸念されるため、右折分離を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施		下鴨署管内 (既要望)	
2	交通安全施設	信号機 (移設)	左京区高野清水町 川端通平和講堂前交差点	歩道整備に併せて、信号機の移設を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		下鴨署管内 (既要望)
3	交通安全施設	信号機 (移設)	伏見区深草直違橋 大津淀線直違橋一丁目交差点	歩道整備に併せて、信号機の移設を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		伏見署管内 (既要望)
4	交通安全施設	信号機 (移設)	伏見区深草向畑町 大津淀線京都医療センター前交差点	交差点改良に併せて、信号機の移設を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		伏見署管内 (既要望)
5	交通安全施設	信号機 (移設)	伏見区東組町 南部町通毛利橋交差点	歩道整備に併せて、信号機の移設を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		伏見署管内 (既要望)
6	交通安全施設	信号機 (視覚障害者用付加装置)	北区上賀茂毛穴井町 志久呂橋東詰交差点	視覚障害者の安全対策として、視覚障害者用付加装置設置を要望	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		北署管内 (既要望)

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

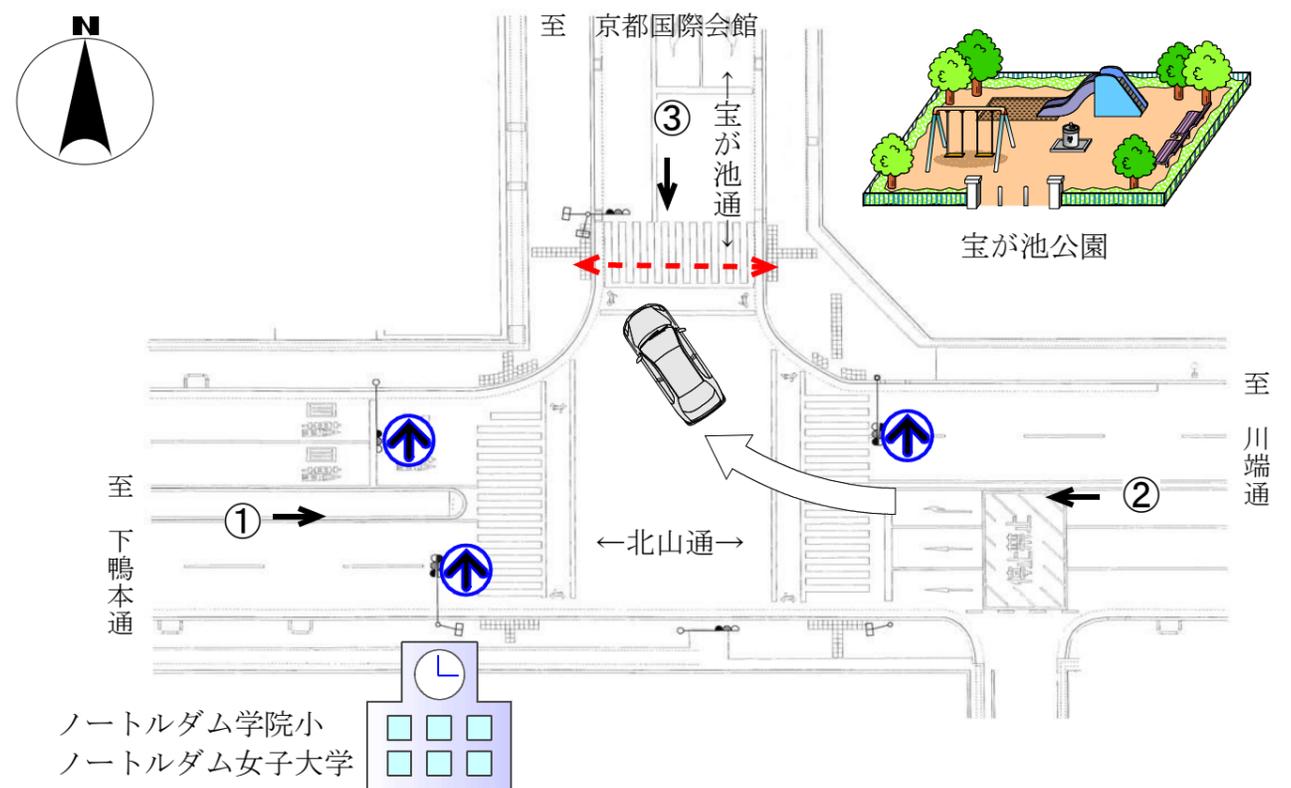
- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

府民公募型整備事業 (府民提案型 〈 既要望 〉)

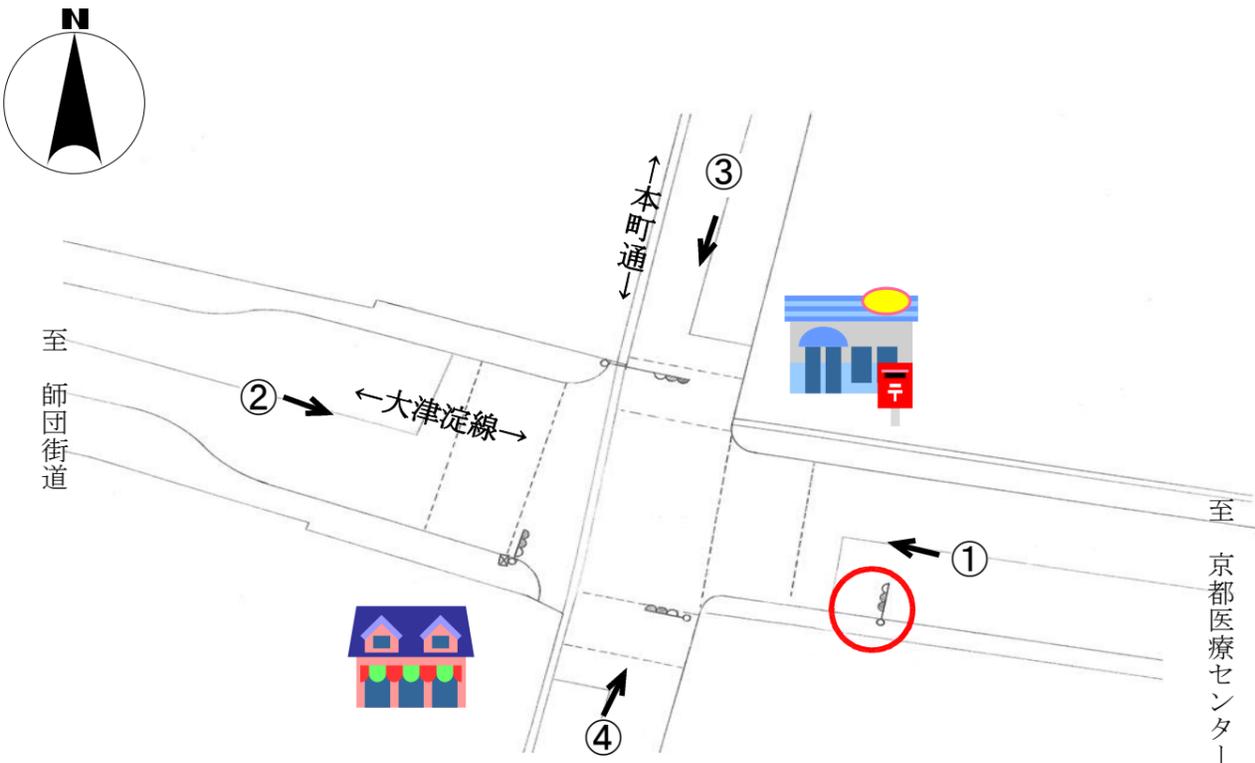
整理番号	1	写真
交通安全施設	信号機 (右折分離)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>③</p>  </div>
所在地	京都市左京区下鴨南野々神町 北山通宝ヶ池交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ ノートルダム学院小学校が隣接している。 ・ 現在、時差式信号機が設置されている。 ・ 通学路となっており、児童の横断数が多い。 	
要望内容	交差点北詰を児童が横断しているも、西行右折車両が強引に右折してくるので交錯が懸念される。右折分離を要望 (既要望)	
位置図	交差点図面	
対応案	実施する。	



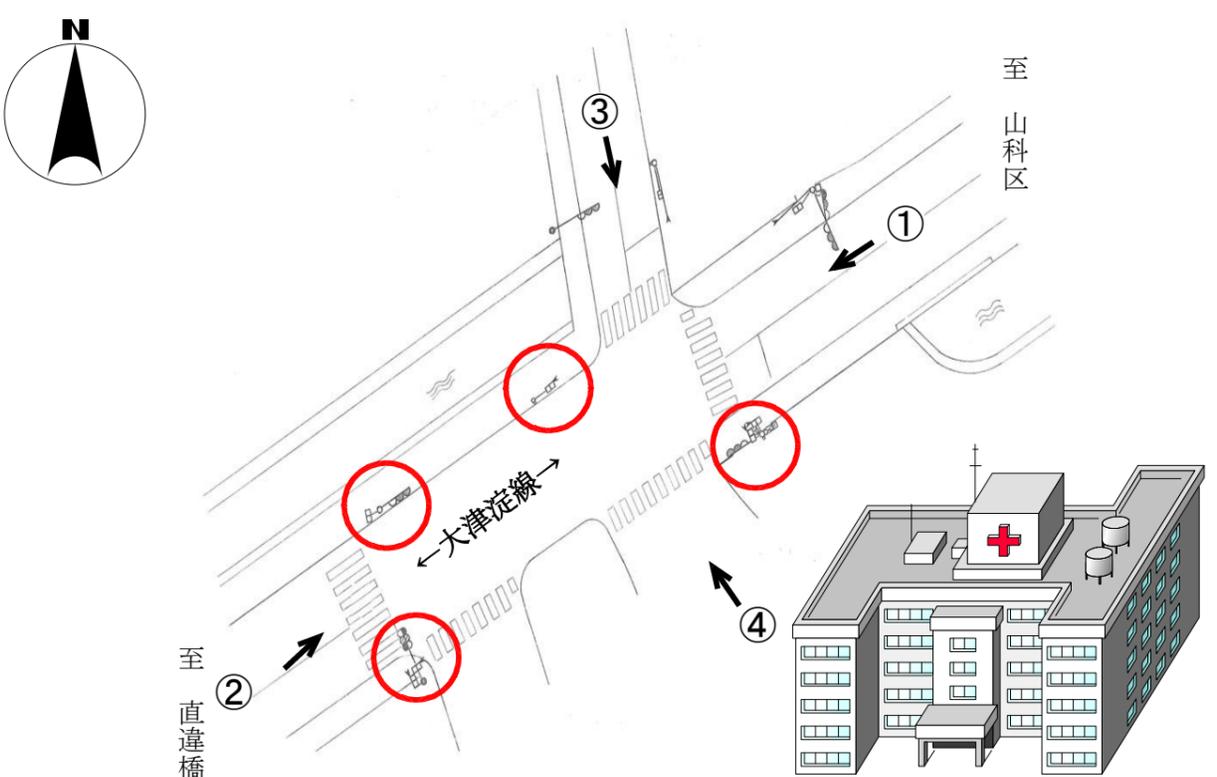
府民公募型整備事業 (府民提案型 **〈 既要望 〉**)

<p>整理番号</p>	<p>2</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (移設)</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div>	
<p>所在地</p>	<p>京都市左京区高野清水町 川端通平和講堂前交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 清水町バス停が隣接している。 現在、押ボタン式信号機が設置されている。 歩道整備が実施されている。 		
<p>要望内容</p>	<p>歩道整備に併せて信号機の移設を要望 (既要望)</p>		
<p>位置図</p>			<p>交差点図面</p>
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

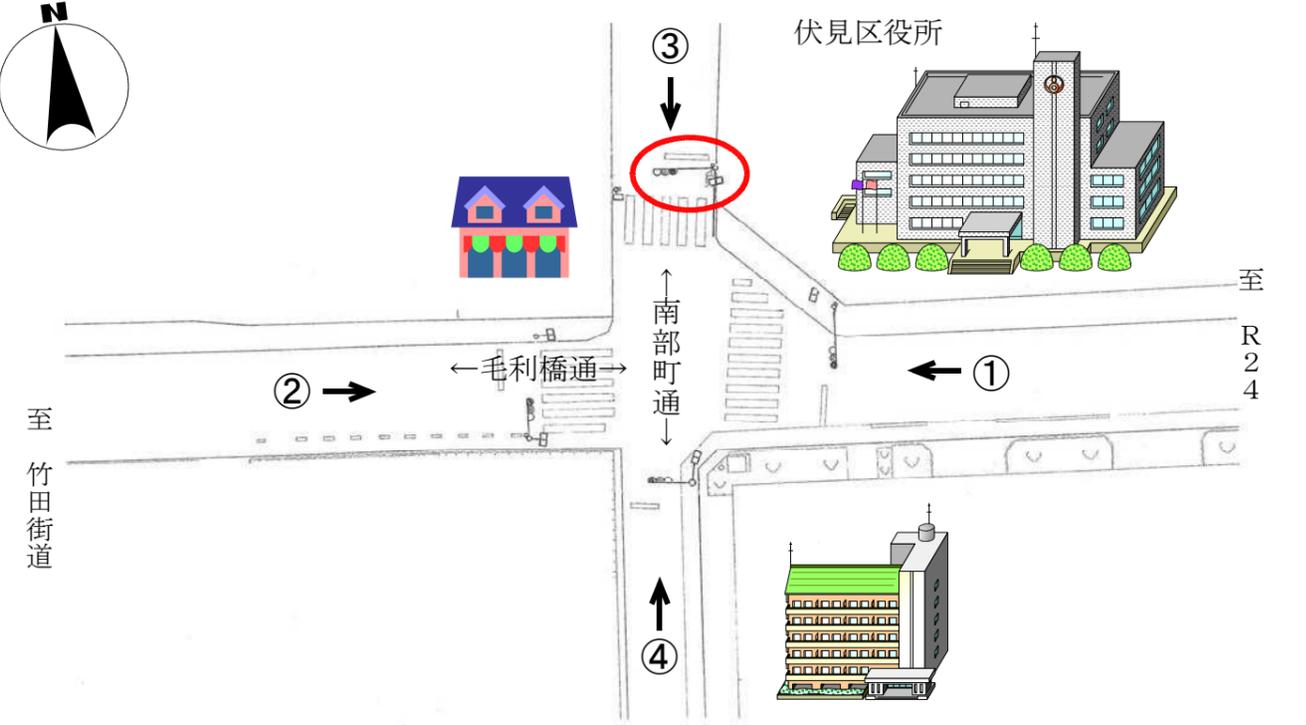
府民公募型整備事業 (府民提案型 〈 既要望 〉)

整理番号	3	写真
交通安全施設	信号機 (移設)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>④</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">交差点図面</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>至 師団街道</p>  <p>至 京都医療センター</p> </div> </div>
所在地	京都市伏見区深草直違橋 大津淀線直違橋一丁目交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い交差点に位置する。 ・ 慢性的に渋滞している。 ・ 現在、歩道整備が実施されている。 	
要望内容	交差点東詰から東方向へ、現在行われている歩道整備に併せて、信号機の移設を要望 (既要望)	
位置図		
対応案	実施する。	

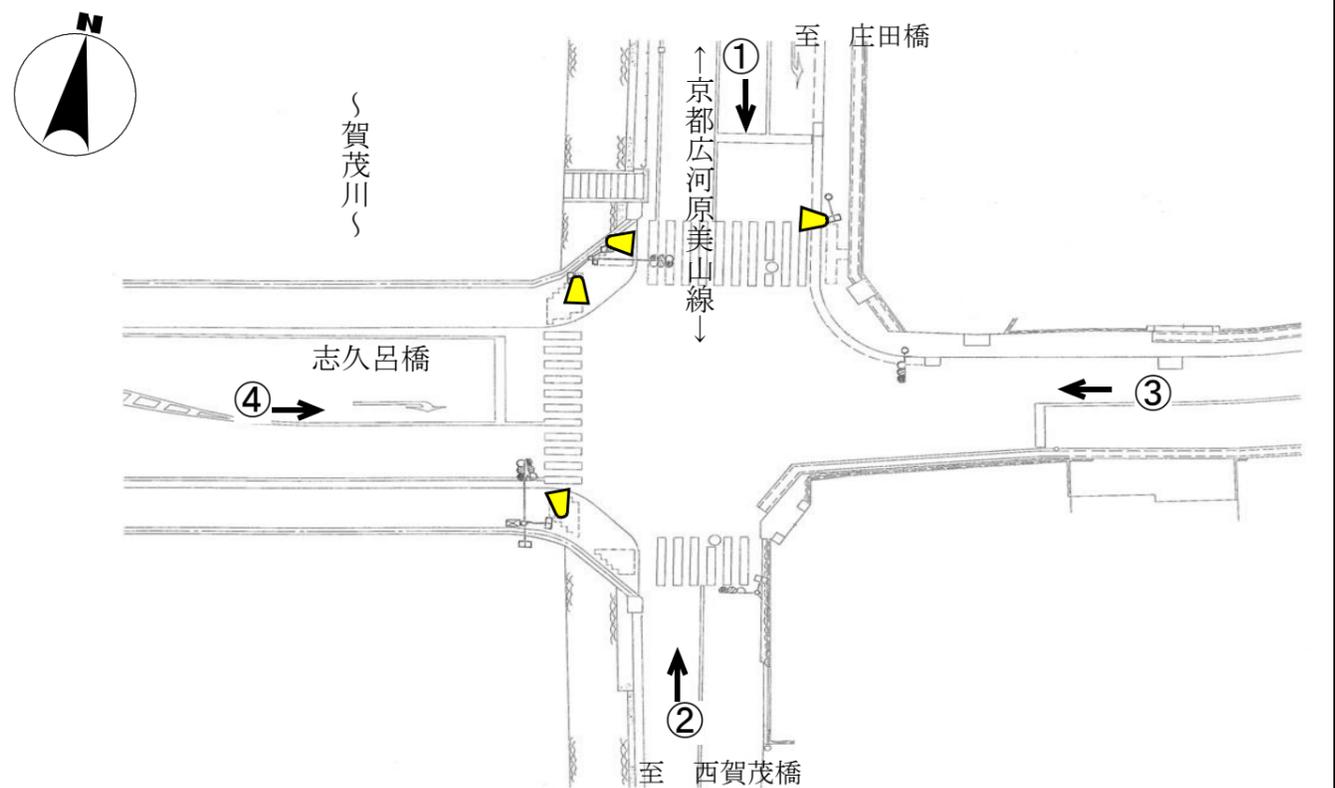
府民公募型整備事業 (府民提案型 〈 既要望 〉)

整理番号	4	写真
交通安全施設	信号機（移設）	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>④</p>  </div> </div>
所在地	京都市伏見区深草向畑町 大津淀線京都医療センター前交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い交差点に位置する。 ・ 慢性的に渋滞している。 ・ 現在、交差点改良が実施されている。 	
要望内容	現在行われている交差点改良に併せて、信号機の移設を要望 (既要望)	
位置図	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 	
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 〈 既要望 〉)

整理番号	5	写真
交通安全施設	信号機 (移設)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>④</p>  </div> </div>
所在地	京都市伏見区東組町 南部町通毛利橋交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 伏見区役所が隣接している。 ・ 交通量の多い市街地に位置する。 ・ 現在、区役所前の歩道整備が行われている。 	
要望内容	現在行われている歩道整備に併せて、信号機の移設を要望 (既要望)	
位置図	交差点図面 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 **〈 既要望 〉**)

<p>整理番号</p>	<p>6</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (視覚障害者用付加装置設置)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市北区上賀茂毛穴井町 志久呂橋東詰交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 西賀茂中学校が近接している。 ・ 大型車を含め、交通量が多い。 ・ 通学路となっており、児童の横断数が多い。 		
<p>要望内容</p>	<p>視覚障害者の安全対策として、視覚障害者用付加装置の設置を要望 (既要望)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		