

高浜発電所及び大飯発電所
環境影響監視結果

(令和6年度)

京 都 府

目 次

はじめに	1
環境影響監視結果の概要	2
調 査 結 果	
1 調査の概要	5
(1) 調査内容	5
(2) 調査実施機関	6
(3) 調査期間	6
2 環境放射線監視調査結果	15
(1) 空間放射線空気吸収線量率等	15
(2) 気象観測	16
(3) 環境試料の核種分析	17
3 温排水影響調査結果	54
分布調査	54
参 考 資 料	
1 原子力発電所運転・建設等状況	65
2 令和6年度原子力発電所運転状況	68
(1) 高浜発電所	68
(2) 大飯発電所	70
3 高浜発電所放射性廃棄物放出実績	72
4 高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会要綱	76
5 調査の目的	79
6 測定結果の評価について	81
7 用語の説明	82

は じ め に

京都府では、府民の健康と安全を守るため、府域に隣接して立地する関西電力株式会社高浜発電所及び大飯発電所の周辺環境への影響について監視を実施しています。

高浜発電所1号機の運転開始に先立つ昭和48年度からの監視開始以降、環境放射線テレメータシステムの整備・拡充や環境試料の調査項目の追加等、監視体制の充実強化を図ってまいりましたが、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、大飯発電所による周辺環境への影響についても監視しております。

これらの監視の実施等に当たっては、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議）を設置し、令和6年度の監視結果について、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、令和6年度の監視結果について、府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境影響監視結果の概要

令和6年度に実施した高浜原子力発電所及び大飯原子力発電所周辺の環境影響監視結果の概要は次のとおりでした。


1. 環境放射線監視結果

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所(14か所:舞鶴市内6か所、綾部市内3か所、伊根町内1か所、宮津市内1か所、南丹市内2か所、京丹波町内1か所)において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

過去10年間の最大値を上回った地点がありましたが、いずれも降雨が原因であり、安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。

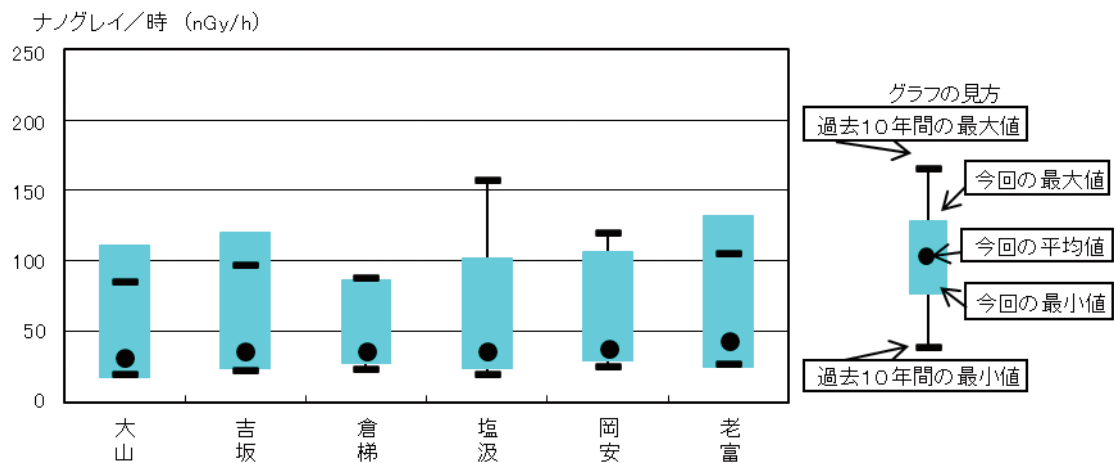

※大山測定所は令和5年3月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は令和6年度から再設定しました。(過去1年間)

※吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。(過去2年間)

☆陸上、海洋モニタリングについて


核種分析

私たちが口にする農作物、海産物や牛乳、また、雨や河川水、浮遊じんなどの放射能や含まれる核種について測定を行っています。

過去から検出されている Cs-137 が検出されましたが、過去 10 年間の範囲内でした。

なお、トリチウムは自然界にも存在する放射性物質で、国内の原子力発電所でも人工的に生成されますが、管理された形で海洋や大気中に排出されています。

代表的なものについてグラフに示しました。

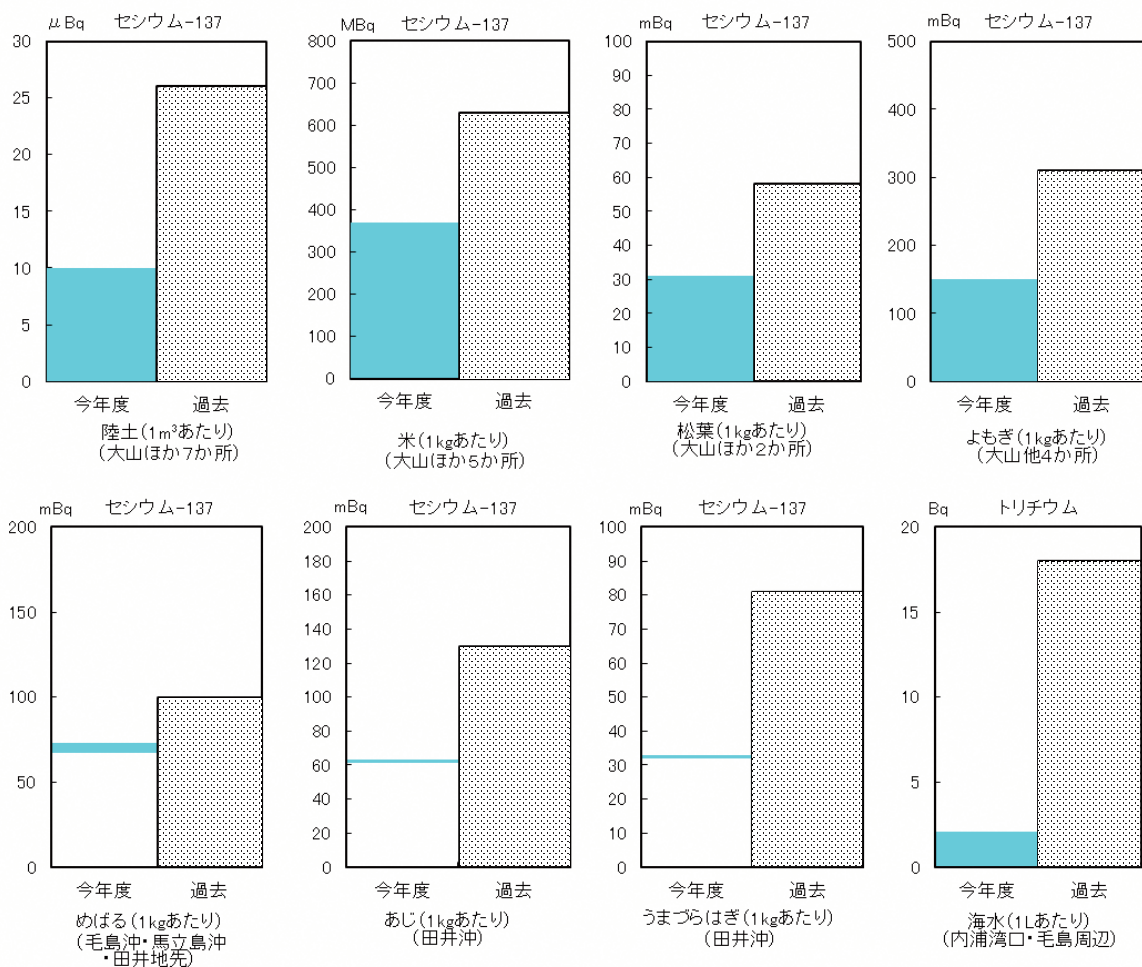

※過去の値は過去 10 年間の濃度範囲

2. 温排水影響監視結果



高浜発電所からの温排水の拡散状況を調査しています。

毛島周辺から馬立島周辺に至る25定点における水温、塩分等の分布調査を年6回行った結果、環境安全上問題はありませんでした。

(核種分析の経年変化)

過去の核実験等で放出されたセシウム-137などの人工放射性物質の濃度は、近年、その半減期に従って徐々に衰退しています。

代表的なものについてグラフに示しました。

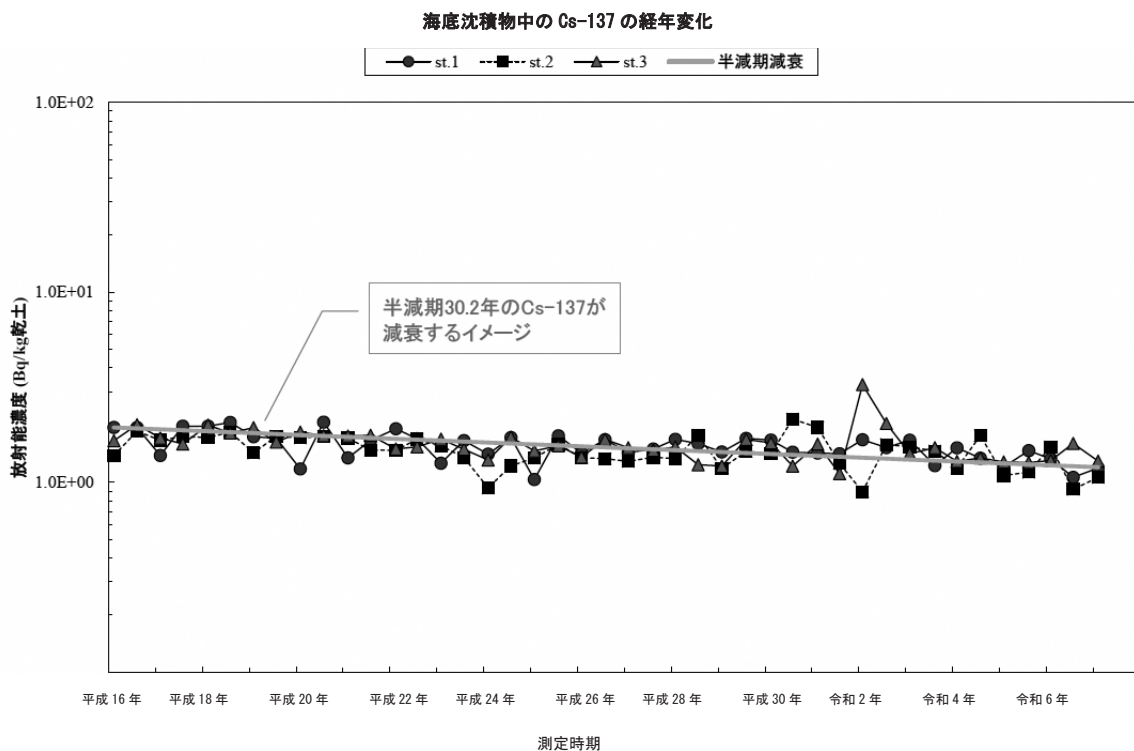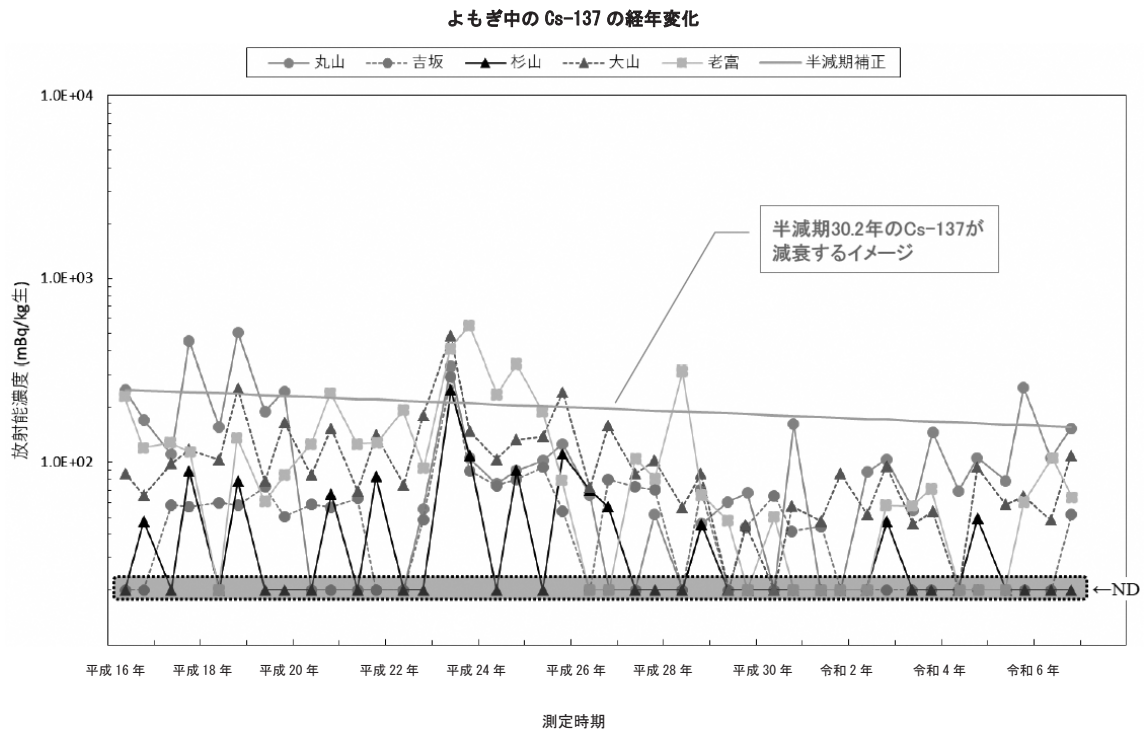

調 査 結 果

1 調査の概要

(1) 調査内容

関西電力株式会社高浜発電所及び関西電力株式会社大飯発電所（以下、「高浜発電所」及び「大飯発電所」という。）の環境への影響を把握するため、両発電所周辺における環境放射線監視及び温排水影響の各調査を行った。

（表 1-1、表 1-2、図 1-1 参照）

環境放射線監視調査のうち空間放射線空気吸収線量率については、舞鶴市、綾部市、伊根町、宮津市、南丹市及び京丹波町の 14 か所の放射線測定所において気象観測とともに連続測定を実施し、環境放射能測定車による定点測定（3 地点）並びに環境放射線調査車による走行サーベイ（11 ルート）を四半期ごとに実施した。

また、環境試料については、高浜発電所及び大飯発電所の概ね 30 km 以内の定点において、浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の分析、ガンマ線放出核種の分析のほか、降水物（雨水・ちり）、陸水、陸土、農畜産物、海水、海底沈積物、海洋生物及び指標生物についての核種分析を行った。

これらの調査のうち空間放射線空気吸収線量率及び浮遊じんに関する調査は、比較的短期間における放射線の変動を監視するためのものである。また、環境試料のうち農畜産物、海洋生物等の調査は、環境中の放射能濃度レベルを把握するためのものであり、空間放射線空気吸収線量の測定結果とともに、この結果を用いて放射線による被ばくの状況を評価することができる。

陸土、海底沈積物及び指標生物の測定については、発電所由来の核種の蓄積状況や長期的な環境影響を把握するために継続的に実施しているものである。

一方、温排水影響調査は、高浜発電所からの温排水の拡散状況を調査するもので、毛島周辺から馬立島周辺に至る 25 定点において海面下 0 から 20m までの 8 層の水温、塩分等の分布調査を行った。

(2) 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課

南丹保健所

中丹西保健所

中丹東保健所

丹後保健所

保健環境研究所

農林水産部水産課

農林水産技術センター海洋センター

(3) 調査期間

令和6年4月～令和7年3月

表 1 - 1 環境放射線監視調査の概要

区分	調査対象	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法
空間放射線量モニタリング	空間放射線空気吸収線量率	放射線測定所 14 地点 ① 大山測定所 (舞鶴市大山中田 241-3) ② 吉坂測定所 (舞鶴市吉坂墓ノ下 86-4) ③ 倉梯測定所 (舞鶴市八反田北町 115) ④ 塩汲測定所 (舞鶴市笹部前田 115) ⑤ 岡安測定所 (舞鶴市岡安場々 23-1) ⑥ 老富測定所 (綾部市老富町遊里の下 11-1) ⑦ 日出測定所 (伊根町字日出 651) ⑧ 上司測定所 (宮津市字上司 1567-1) ⑨ 地頭測定所 (舞鶴市字地頭 523-2) ⑩ 上杉測定所 (綾部市上杉町日後 30) ⑪ 八津合測定所 (綾部市八津合町縄手 1) ⑫ 盛郷測定所 (南丹市美山町盛郷上田 36-3) ⑬ 島測定所 (南丹市美山町島往古瀬 15-1) ⑭ 本庄測定所 (京丹波町本庄庄垣 21)	連続	令和 6 年 4 月 ～ 令和 7 年 3 月	測定器：① 屋外固定式 3" φ×3" エネルギー補償型 NaI(Tl) シンチレーション測定装置 ② 屋外固定式電離箱型 (14L) 測定装置 測定高：地上約 3.7m 校正線源：Cs-137

区分	調査対象	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法
空間放射線量モニタリング	空間放射線空気吸収線量率	環境放射能測定車による定点測定 ① 河辺原地区 (舞鶴市河辺原(河辺原公民館)) ②三浜地区 (舞鶴市三浜) ③多門院地区 (舞鶴市多門院)	4回/年	令和6年 5月 9月 12月 令和7年 3月	測定器: 可搬型モニタリングポスト (NaI(Tl)シンチレーション+Si 半導体式) 測定高: 地上1.0m 校正線源: Cs-137
		環境放射線調査車による走行サーベイ ①東舞鶴地域 ルート1 ②東舞鶴地域 ルート2 ③綾部老富地区 ルート3 ④綾部・西舞鶴地域 ルート4 ⑤福知山市区 ルート5 ⑥伊根・橋北地区 ルート6 ⑦宮津・栗田・由良地区 ルート7 ⑧京丹波町地域 ルート8 ⑨南丹市美山町地域 ルート9 ⑩京北上弓削町地域 ルート10 ⑪広河原・久多地域 ルート11	4回/年	令和6年 5月 9月 12月 令和7年 3月	測定器: 携帯型放射線測定器 (CsI(Tl)シンチ レーション+Si 半導体式) 測定高: 地上0.8m 校正線源: Cs-137

区分	調査対象	測定項目	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法
陸上モニタリング	浮遊じん	全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続	令和6年 4月 ～ 令和7年 3月	○全アルファ放射能 集じん方法：ろ紙（セルロースガラス 繊維ろ紙）ステップ式 集じん装置を用いて、 6時間連続集じん 測定器：50mmφ ZnS（Ag）＋プラスチ ックシンチレーション検出 器 試料採取高：地上 1.0m 吸引空気量：100 L N／分 ○全ベータ放射能 全アルファ放射能に同じ
		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	12回／年	令和6年 4月 ～ 令和7年 3月	○ガンマ線放出核種 試料の前処理：1か月連続集じんし たる紙を電気炉で灰化 測定器：Ge 半導体検出器・多重波高 分析装置
	ガス状ヨウ素	放射性ヨウ素 （予期せぬ放出 発生時に測定）	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続		
		ガンマ線放出核種	吉坂測定所	4回／年	令和6年 5, 9, 12月 令和7年 3月	○ガンマ線放出核種 試料の前処理：採取試料に応じて前処 理 測定器：Ge 半導体検出器・多重波高 分析装置
	降下物 （雨水・ちり）	ガンマ線放出核種	吉坂測定所* 1	12回／年	令和6年 4月 ～ 令和7年 3月	

(注)* 1 対照地点として、伏見測定所においても、降下物（雨水・ちり）を採取して測定を実施

区分	調査対象	測定項目	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法
陸上モニタリング	陸水	ガンマ線放出核種 トリチウム	与保呂水源地 朝来川	1回/年	令和6年 11月	○トリチウム 試料の前処理：蒸留して100 mLに調整 測定器：低バックグラウンド 液体シンチレーション計数装置 ○ストロンチウム-90 試料の前処理：採取試料に応じて前処理 測定器：低バックグラウンド 放射能自動測定装置 比較試料：Sr-90+Y-90 ○ガンマ線放出核種 試料の前処理：採取試料に応じて前処理 測定器：Ge半導体検出器・ 多重波高分析装置
			上林川	1回/年	令和6年 5月	
			鴨瀬谷川 大手川 由良川（南丹） 大浦半島三浜川	1回/5年		
		ストロンチウム-90	朝来川	1回/年	令和6年 5月	
			鴨瀬谷川 大手川 由良川（南丹） 大浦半島三浜川	1回/5年		
	陸土	ガンマ線放出核種	大山地区 金剛院地区 岡安地区 老富地区	1回/年	令和6年 7月	
			広河原地区 知井地区 倉梯Ⅱ地区 養老地区	1回/5年		
		ストロンチウム-90	広河原地区 知井地区 倉梯Ⅱ地区 養老地区			
	農畜作物	米	ガンマ線放出核種	大山地区 吉坂地区 杉山地区 金剛院地区 野原地区 老富地区	1回/年	
ストロンチウム-90				大山地区		
大根		ガンマ線放出核種	大山地区 杉山地区		令和6年 12月	

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法	
陸上モニタリング	農畜産物	ほうれん草	ガンマ線放出核種	大山地区	1回/年	注1	○ガンマ線放出核種 試料の前処理:採取試料に応じて前処理 測定器:Ge半導体検出器・多重波高分析装置	
		生椎茸		大山地区		令和6年12月		
		小豆		大山地区 杉山地区		注1		
		馬鈴薯		大山地区 杉山地区		令和6年6月		
		梅		大山地区		注1		
		きゅうり		大山地区 杉山地区		令和6年8、9月		
		牛乳		多祢寺地区		2回/年		令和6年5、11月
				ストロンチウム-90		1回/年		令和6年11月
	指標植物	松葉	ガンマ線放出核種	大山地区 岡安地区 老富地区	1回/年	令和6年9月	○ストロンチウム-90 試料の前処理:灰試料からストロンチウム-90を分離後試料皿に固定 測定器:低バックグラウンド放射能自動測定装置 比較試料: Sr-90+Y-90	
		よもぎ	ガンマ線放出核種	大山地区 吉坂地区 杉山地区 丸山地区 老富地区	2回/年	令和6年5、10月		
ストロンチウム-90			大山地区 吉坂地区	令和6年5、10月				
海洋モニタリング	海水	ガンマ線放出核種	St. 3 北緯35° 33' 54" 東経135° 29' 43"	大山地区 吉坂地区	令和6年8月 令和6年2月			
		トリチウム	St. 1 北緯 35° 35' 18" 東経135° 28' 56" St. 2 北緯 35° 35' 25"	2回/年	令和6年4、6、8、10、12月 令和7年2月			
	海底沈積物	ガンマ線放出核種	東経135° 30' 05" St. 3 北緯 35° 33' 54" 東経135° 29' 43" (注2)	6回/年	令和6年8月 令和7年2月			

(注1) ほうれん草(大山地区)、小豆(大山地区、杉山地区)、梅(大山地区)については、不作のため欠測となった。

(注2) 経緯度は世界測地系での数値である。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査回数	調査時期	測定方法
海洋モニタリング	海洋生物	めばる	ガンマ線放出核種	毛島沖 馬立島沖 田井地先	1回/年	令和6年 5月	○ガンマ線放出核種 試料の前処理：採取試料に応じて前処理 測定器：Ge半導体検出器・多重波高分析装置 ○ストロンチウム-90 試料の前処理：灰試料からストロンチウム-90を分離後試料皿に固定 測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置 比較試料：Sr-90+Y-90
			ストロンチウム-90	毛島沖		令和6年 5月	
		さざえ	ガンマ線放出核種	毛島沖 馬立島沖 田井地先		令和6年 7月	
			ストロンチウム-90	毛島沖		令和6年 5月	
		なまこ	ガンマ線放出核種	毛島沖 馬立島沖 田井地先		令和6年 5月	
			ストロンチウム-90	毛島沖		令和6年 5月	
		わかめ	ガンマ線放出核種	毛島沖 馬立島沖 田井地先		令和6年 5月	
		あじ		田井沖		令和6年 10月	
		あおりいか				令和6年 11月	
		うまづらはぎ				令和6年 5月	
	いか			令和6年 5月			
	まいわし			令和6年 6月			
	指標海洋生物	ほんだわら	ガンマ線放出核種	毛島沖 馬立島沖 田井地先	令和6年 5月		
ストロンチウム-90			毛島沖				

区分	調査項目	調査地	調査回数	調査時期	測定方法
気象観測	風向、風速、 気温、湿度、 雨雪量、感雨	放射線測定所 11 地点 大山測定所 吉坂測定所 倉梯測定所 塩汲測定所 岡安測定所 老富測定所 日出測定所 地頭測定所 上杉測定所 八津合測定所 本庄測定所	連 続	令和 6 年 4 月 ～ 令和 7 年 3 月	○風向、風速 測定器：プロペラ式微風向風速計
	積 雪 深	放射線測定所 2 地点 大山測定所 老富測定所			○気温 測定器：白金抵抗温度計
					○湿度 測定器：静電容器型湿度計
					○雨雪量 測定器：ヒーター付転倒ます型雨量計
日 射 量 放射収支量 大気安定度	放射線測定所 2 地点 吉坂測定所 老富測定所	○感雨 測定器：電極面短絡電流方式感雨計			
					○積雪深 測定器：レーザー反射方式積雪深計
					○日射量 測定器：熱電堆式全天日射計
					○放射収支量 測定器：熱電堆式示差放射収支計
					○大気安定度 風速、日射量又は放射収支量から日本式パ ルキス安定度を算出
	風向、風速	環境放射能測定車に よる観測 河辺原地区 三浜地区 多門院地区	4 回/年 空間放射能空 気吸収線量率 測定時に合わ せて実施	令和 6 年 5、9、 12 月 令和 7 年 3 月	測定器：プロペラ式微風向風速計

表 1-2 温排水影響調査の概要

調査の種類	調査海域	調査項目	調査回数	調査時期	調査定点等	使用船舶	備考(図中記号)
分布調査	毛島 馬立島 内浦湾湾 口部周辺 海域	水塩 透明 気 温分 度象	6回	令和6年 4月、6月、 8月、10月、 12月 令和7年 2月	25 定点 8 層 (0m, 1m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m 深)	平安丸 (191 トン)	(●)

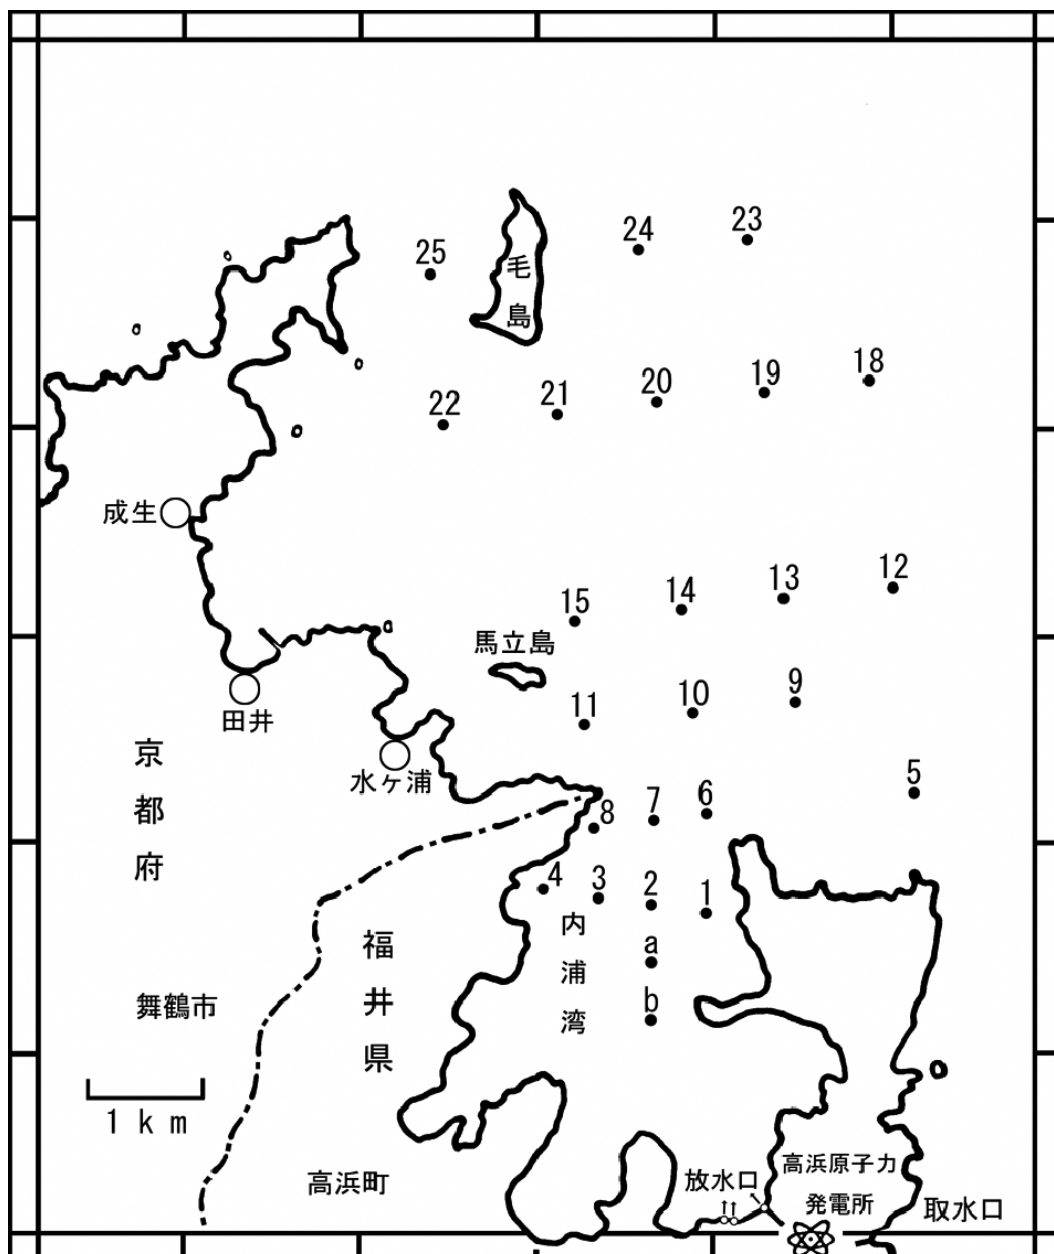


図 1-1 温排水影響調査定点図

2 環境放射線監視調査結果

(1) 空間放射線空気吸収線量率等

ア 放射線測定所による空間放射線空気吸収線量率

空間放射線空気吸収線量率は 14 測定所で 24 時間連続測定を行い、令和 6 年度の線量率の年平均値は、29～50nGy/h (ナノグレイ/時) であった。大山、吉坂及び倉梯測定所は昭和 52 年度から測定を開始、塩汲、岡安及び老富測定所は平成 13 年度から測定を開始、日出、上司、地頭、上杉、八津合、盛郷、島及び本庄測定所は平成 25 年度から測定を開始したが、いずれの測定所も大きな変動は認められなかった。

月別平均線量率は、年間を通してほぼ同じレベルで推移した。

年間の最大線量率は、56～132nGy/h であったが、それぞれが最大線量率を観測した要因はいずれも降雨雪に伴って地表付近の天然放射性物質が増加したためと考えられる。

空間放射線空気吸収線量率の測定結果について、一定の変動幅 (平均値+標準偏差の 3 倍) を超えた線量の総和は、0.6～1.7μGy/年 (マイクログレイ/年) で、例年と同じ程度であった。

(表 2-1、図 2-1 参照)

イ 環境放射能測定車及び環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率等

令和 6 年度の環境放射能測定車による定点測定の線量率測定結果は、23～38nGy/h であり、放射線測定所における測定結果とほぼ同程度であった。

環境放射線調査車による測定については、例年とほぼ同じ値であり、大きな変動は認められなかった。

(表 2-2、表 2-3 参照)

ウ 浮遊じん中の放射能

吉坂及び塩汲測定所において、環境大気を 6 時間連続吸引し、浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能を測定した。

令和 6 年度の浮遊じん中の全アルファ放射能は、最大 21.5Bq/m³ (ベクレル/立方メートル)、全ベータ放射能は、最大 35.2Bq/m³ で、年間平均値については、全アルファ放射能、全ベータ放射能ともに他県と同程度であり、異常は認められなかった。

(表 2-4 参照)

エ ガス状ヨウ素

昭和 63 年度から吉坂測定所において、環境大気中のガス状ヨウ素を活性炭ろ紙に吸

着させる方法により測定を実施しているが、令和6年度もこれまでと同様に、ガス状ヨウ素は検出されなかった。

(表2-5参照)

(2) 気象観測

高浜発電所及び大飯発電所からの放射線の影響を的確に把握するため、風向・風速、気温、湿度、雨雪量等については大山、吉坂及び倉梯測定所等11地点において、また、日射量及び放射収支量については吉坂及び老富測定所において、積雪深については大山及び老富測定所においてそれぞれ観測を実施した。

ア 風向・風速

令和6年度における各測定所の最多風向は、大山測定所では南南東、吉坂測定所では北北東、倉梯測定所では南西、塩汲測定所では南東、岡安測定所では北北東、老富測定所では南南西、上杉測定所では南西、八津合測定所では東北東、本庄測定所では北北西、日出測定所では東北東、地頭測定所では南西であった。

風配図で見ると、四季を通じて同じような出現状況を示しており、海陸風が主体となっており、地形による影響が表れていると考えられる。

(図2-2参照)

イ 気温

令和6年度の年平均気温は、13.3～15.8℃であった。

(表2-6参照)

ウ 大気安定度

大気の拡散を支配する要素である大気安定度は、風速、日射量及び放射収支量から大気安定度分類表により求めているが、吉坂及び老富測定所における令和6年度の大気安定度別出現頻度も、例年と同様であった。

(表2-7参照)

(参考) 大気安定度分類表

風速 (U) m/s	日射量 (T) kw/m^2				放射収支量 (Q) kw/m^2		
	$T \geq 0.60$	$0.60 > T \geq 0.30$	$0.30 > T \geq 0.15$	$0.15 > T$	$Q \geq -0.020$	$-0.020 > Q \geq -0.040$	$-0.040 > Q$
$U < 2$	A	A-B	B	D	D	G	G
$2 \leq U < 3$	A-B	B	C	D	D	E	F
$3 \leq U < 4$	B	B-C	C	D	D	D	E
$4 \leq U < 6$	C	C-D	D	D	D	D	D
$6 \leq U$	C	D	D	D	D	D	D

出典：発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定、昭和 57 年）

- (注) 1 A：強不安定 B：並不安定 C：弱不安定 D：中立 E：弱安定 F：並安定 G：強安定
 2 放射収支量は地面から上方へ向かう量を負とする。
 3 夜間の放射収支量は普通は負であるが、まれに正となることがある。
 4 日射量及び放射収支量は、観測時前 1 時間の平均値をとる。
 5 日中（日の出～日の入り）は日射量を用い、夜間（日の入り～日の出）は放射収支量を用いる。
 6 日射量及び放射収支量の単位としては kw/m^2 を用いる。

(3) 環境試料の核種分析

環境試料のガンマ線放出核種分析については、人工放射性核種であるヨウ素-131 (^{131}I)、セシウム-137 (^{137}Cs) 等並びに天然放射性核種であるベリリウム-7 (^7Be) 及びカリウム-40 (^{40}K) について定量を行った。また、陸水及び海水についてはトリチウム (^3H) 濃度の測定を、陸水、陸土、米、牛乳、よもぎ、めばる、なまこ及びほんだわらについては、ストロンチウム-90 (^{90}Sr) 濃度の測定を行った。

ア ガンマ線放出核種分析

令和 6 年度のガンマ線放出核種分析結果は、次のとおりであった。

浮遊じんは 1 か月捕集分をまとめて核種分析をしているが、ベリリウム-7 が例年と同程度検出された。

降下物（雨水・ちり）については、吉坂測定所及びこれと比較対照を行うため保健環境研究所において試料の採取を行い測定を実施したが、ベリリウム-7 及びカリウム-40 が例年と同程度検出された。

陸水及び陸土については、セシウム-137、ベリリウム-7 及びカリウム-40 が例年と同程度検出された。

農畜産物（米及び生椎茸など）と指標植物（よもぎ、松葉）については、セシウム-137、ベリリウム-7 及びカリウム-40 が例年と同程度検出された。

海洋生物（めばるなど）と指標海洋生物（ほんだわら）については、セシウム-137、ベリリウム-7 及びカリウム-40 が例年と同程度検出された。

海底沈積物については、セシウム-137 及びカリウム-40 が例年と同程度検出された。

以上のとおり、環境試料のガンマ線放出核種分析においては、人工放射性核種であるセシウム-137 が検出されたが、これは過去の核実験等や福島第一原発事故に由来するものと考えられ、高浜発電所及び大飯発電所に由来する放射性物質の影響は認められなかった。

(表 2-8 参照)

イ トリチウム分析

トリチウム濃度は、陸水については不検出～0.54Bq/L (ベクレル/リットル) であり、海水については不検出～2.1Bq/L の範囲で検出され、例年と同程度であった。

(表 2-9 参照)

ウ ストロンチウム分析

ストロンチウム濃度は、陸水及び牛乳については、不検出～1.4mBq/L、陸土については、不検出、米、よもぎ、めばる、なまこ及びほんだわらについては、不検出～520mBq/kg 生の範囲内であり、異常は認められなかった。

これらは、過去の核実験等に由来しているものと考えられる。

(表 2-10 参照)

表2-1 令和6年度空間放射線空気吸収線量率測定結果

大山測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去1年間の変動幅
最 大	64	51	55	65	55	64	111	107	83	51	61	58	111	50 ~ 85
最 小	26	25	25	27	28	28	27	27	27	26	18	25	18	20 ~ 29
平均値 (M)	28	27	29	30	29	29	31	31	32	31	28	31	30	29 ~ 31
標準偏差 (σ)	4	3	4	4	2	2	9	8	6	4	7	5	6	2 ~ 7
M+3 σ を超過した時間数	17 時間	25 時間	19 時間	14 時間	14 時間	7 時間	18 時間	16 時間	18 時間	16 時間	7 時間	25 時間	196 時間	11 ~ 24 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	157 nGy	129 nGy	115 nGy	149 nGy	80 nGy	93 nGy	339 nGy	265 nGy	139 nGy	54 nGy	38 nGy	113 nGy	1.7 μ Gy	77 ~ 217 nGy

吉坂測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	57	59	56	67	46	56	89	91	120	64	77	58	120	47 ~ 97
最 小	31	31	32	32	33	33	33	32	31	32	24	32	24	22 ~ 33
平均値 (M)	34	34	35	34	35	35	36	37	37	36	35	35	35	34 ~ 37
標準偏差 (σ)	3	3	3	4	1	2	5	7	8	4	7	5	5	2 ~ 8
M+3 σ を超過した時間数	21 時間	17 時間	21 時間	17 時間	12 時間	13 時間	21 時間	19 時間	15 時間	20 時間	10 時間	24 時間	210 時間	10 ~ 27 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	102 nGy	114 nGy	85 nGy	129 nGy	38 nGy	51 nGy	170 nGy	191 nGy	243 nGy	98 nGy	68 nGy	92 nGy	1.4 μ Gy	62 ~ 321 nGy

倉梯測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	56	61	59	61	52	56	67	63	86	55	66	59	86	46 ~ 88
最 小	31	31	32	32	33	32	32	32	31	32	28	31	28	23 ~ 33
平均値 (M)	34	34	35	34	34	35	35	35	36	35	35	35	35	34 ~ 38
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	2	2	4	4	6	3	5	4	4	2 ~ 7
M+3 σ を超過した時間数	20 時間	17 時間	17 時間	18 時間	12 時間	6 時間	24 時間	24 時間	20 時間	21 時間	15 時間	22 時間	216 時間	6 ~ 26 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	92 nGy	97 nGy	83 nGy	118 nGy	56 nGy	48 nGy	126 nGy	97 nGy	138 nGy	86 nGy	66 nGy	79 nGy	1.1 μ Gy	30 ~ 214 nGy

- (注) 1 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
 2 標準偏差 (σ) は測定値のばらつきを程度を表し、測定値が (平均値) + (標準偏差の3倍) の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
 3 大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。過去の変動幅は建替後の値。
 4 吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。過去の変動幅は移設後の値。

表2-1 つづき

塩汲測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	58	58	54	67	48	55	102	93	85	61	73	58	102	47 ~ 157
最 小	32	32	32	32	33	33	33	32	26	32	24	29	24	20 ~ 36
平 均 値 (M)	35	34	35	35	34	35	36	36	35	36	33	35	35	30 ~ 40
標準偏差 (σ)	3	3	3	4	1	2	7	8	6	4	7	4	5	1 ~ 12
M+3 σ を超過した時間数	19 時間	22 時間	24 時間	19 時間	14 時間	13 時間	16 時間	24 時間	18 時間	18 時間	9 時間	27 時間	223 時間	6 ~ 29 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	108 nGy	121 nGy	94 nGy	130 nGy	54 nGy	68 nGy	216 nGy	262 nGy	173 nGy	66 nGy	73 nGy	103 nGy	1.5 μ Gy	32 ~ 547 nGy

岡安測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	54	60	54	63	50	51	67	97	106	60	70	57	106	47 ~ 120
最 小	33	33	34	34	35	35	34	34	34	34	30	34	30	25 ~ 36
平 均 値 (M)	36	36	37	37	37	37	38	38	39	38	37	37	37	35 ~ 41
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	1	2	5	6	7	4	5	4	4	1 ~ 9
M+3 σ を超過した時間数	22 時間	20 時間	20 時間	20 時間	12 時間	11 時間	24 時間	18 時間	16 時間	19 時間	12 時間	25 時間	219 時間	4 ~ 28 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	78 nGy	102 nGy	70 nGy	111 nGy	41 nGy	38 nGy	134 nGy	209 nGy	186 nGy	64 nGy	61 nGy	82 nGy	1.2 μ Gy	16 ~ 336 nGy

老富測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	61	64	77	65	55	58	80	79	132	63	78	65	132	51 ~ 105
最 小	38	38	39	39	41	40	40	39	34	38	25	35	25	27 ~ 43
平 均 値 (M)	42	41	42	42	42	43	43	43	43	42	38	42	42	35 ~ 46
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	1	2	5	6	9	3	7	4	5	1 ~ 9
M+3 σ を超過した時間数	17 時間	17 時間	19 時間	22 時間	11 時間	13 時間	21 時間	26 時間	8 時間	21 時間	5 時間	29 時間	209 時間	4 ~ 30 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	80 nGy	100 nGy	94 nGy	94 nGy	31 nGy	52 nGy	136 nGy	174 nGy	361 nGy	77 nGy	42 nGy	69 nGy	1.3 μ Gy	8 ~ 301 nGy

(注) 1, 2 前頁に同じ。

表2-1 つづき

日出測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	59	58	86	62	55	48	83	80	72	68	78	61	86	45 ~ 123
最 小	34	34	34	34	35	35	34	34	34	31	22	31	22	16 ~ 35
平 均 値 (M)	37	37	38	37	37	37	38	38	40	39	33	36	37	26 ~ 42
標準偏差 (σ)	3	3	5	3	2	1	5	6	7	6	8	5	5	1 ~ 9
M+3 σ を超過した時間数	20 時間	23 時間	17 時間	18 時間	12 時間	9 時間	16 時間	21 時間	19 時間	18 時間	13 時間	28 時間	214 時間	8 ~ 29 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	97 nGy	107 nGy	181 nGy	110 nGy	68 nGy	25 nGy	184 nGy	173 nGy	70 nGy	58 nGy	102 nGy	87 nGy	1.3 μ Gy	17 ~ 342 nGy

上司測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	68	72	78	75	67	62	84	83	86	80	94	71	94	57 ~ 111
最 小	44	45	45	45	46	47	45	45	45	38	33	44	33	25 ~ 49
平 均 値 (M)	48	48	49	48	51	50	49	48	50	48	46	48	49	42 ~ 53
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	2	1	5	4	6	5	8	4	4	1 ~ 10
M+3 σ を超過した時間数	19 時間	19 時間	15 時間	18 時間	11 時間	6 時間	21 時間	14 時間	17 時間	15 時間	10 時間	25 時間	190 時間	1 ~ 28 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	93 nGy	89 nGy	98 nGy	119 nGy	53 nGy	13 nGy	163 nGy	129 nGy	84 nGy	105 nGy	72 nGy	88 nGy	1.1 μ Gy	1 ~ 228 nGy

地頭測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	55	66	63	65	54	51	61	57	76	63	65	60	76	49 ~ 87
最 小	35	36	36	36	37	37	36	36	36	36	29	36	29	20 ~ 39
平 均 値 (M)	39	38	39	39	40	39	40	40	40	40	38	39	39	30 ~ 43
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	2	2	4	3	5	4	6	4	4	2 ~ 9
M+3 σ を超過した時間数	24 時間	17 時間	16 時間	21 時間	12 時間	4 時間	23 時間	20 時間	22 時間	16 時間	11 時間	25 時間	211 時間	4 ~ 28 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	52 nGy	103 nGy	96 nGy	103 nGy	53 nGy	16 nGy	115 nGy	65 nGy	141 nGy	84 nGy	31 nGy	64 nGy	0.9 μ Gy	9 ~ 179 nGy

(注) 1, 2 前頁に同じ。

3 日出、上司及び地頭測定所は平成25年4月から測定を開始している。

表2-1 つづき

上杉測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	44	53	56	54	45	49	53	46	53	49	49	47	56	34 ~ 87
最 小	26	25	25	26	26	27	26	26	26	26	22	25	22	16 ~ 27
平 均 値 (M)	28	28	29	28	29	29	29	29	29	29	28	29	29	22 ~ 30
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	5	3	3	1 ~ 7
M+3 σ を超過した時間数	23 時間	13 時間	13 時間	21 時間	12 時間	7 時間	21 時間	21 時間	24 時間	14 時間	14 時間	24 時間	207 時間	7 ~ 28 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	50 nGy	96 nGy	100 nGy	106 nGy	53 nGy	33 nGy	96 nGy	83 nGy	109 nGy	80 nGy	36 nGy	57 nGy	0.9 μ Gy	4 ~ 189 nGy

八津合測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	53	62	67	64	48	57	67	63	69	70	67	55	70	46 ~ 99
最 小	34	34	34	33	34	35	35	34	35	33	26	34	26	18 ~ 37
平 均 値 (M)	37	37	37	37	37	38	38	38	39	38	35	38	37	26 ~ 41
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	2	2	4	4	5	3	7	4	4	2 ~ 8
M+3 σ を超過した時間数	21 時間	15 時間	17 時間	18 時間	12 時間	6 時間	19 時間	19 時間	25 時間	11 時間	8 時間	25 時間	196 時間	3 ~ 25 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	56 nGy	108 nGy	92 nGy	106 nGy	23 nGy	29 nGy	102 nGy	104 nGy	124 nGy	80 nGy	41 nGy	56 nGy	0.9 μ Gy	5 ~ 216 nGy

盛郷測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	68	67	78	85	69	72	74	82	86	76	79	72	86	58 ~ 142
最 小	45	44	44	44	47	47	47	46	41	45	31	42	31	21 ~ 48
平 均 値 (M)	49	48	49	49	51	52	51	51	51	50	46	50	50	32 ~ 53
標準偏差 (σ)	4	3	5	5	2	3	4	5	6	4	7	4	5	2 ~ 11
M+3 σ を超過した時間数	20 時間	14 時間	19 時間	16 時間	7 時間	8 時間	21 時間	17 時間	18 時間	13 時間	6 時間	20 時間	179 時間	0 ~ 24 時間
M+3 σ を超過した線量の合計	60 nGy	59 nGy	129 nGy	98 nGy	15 nGy	37 nGy	82 nGy	118 nGy	137 nGy	46 nGy	37 nGy	67 nGy	0.9 μ Gy	0 ~ 360 nGy

(注) 1, 2 前頁に同じ。

3 上杉、八津合及び盛郷測定所は平成25年4月から測定を開始している。

表2-1 つづき

島測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	53	49	67	69	57	52	59	51	56	54	55	55	69	43 ~ 108
最 小	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	29	33	29	23 ~ 34
平 均 値 (M)	36	35	36	36	36	36	36	37	37	37	36	36	36	33 ~ 38
標準偏差 (σ)	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2 ~ 6
M+3σを超過した時間数	13 時間	20 時間	15 時間	18 時間	4 時間	6 時間	21 時間	11 時間	22 時間	14 時間	15 時間	20 時間	179 時間	1 ~ 23 時間
M+3σを超過した線量の合計	35 nGy	44 nGy	88 nGy	88 nGy	22 nGy	28 nGy	85 nGy	21 nGy	63 nGy	47 nGy	38 nGy	56 nGy	0.6 μ Gy	0 ~ 166 nGy

本庄測定所

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	52	54	61	63	70	51	52	53	57	59	56	54	70	43 ~ 80
最 小	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	27	32	27	22 ~ 34
平 均 値 (M)	36	35	36	36	36	37	36	36	37	37	36	36	36	34 ~ 37
標準偏差 (σ)	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	5	3	3	2 ~ 6
M+3σを超過した時間数	13 時間	17 時間	13 時間	17 時間	6 時間	2 時間	24 時間	11 時間	20 時間	13 時間	14 時間	21 時間	171 時間	1 ~ 24 時間
M+3σを超過した線量の合計	42 nGy	72 nGy	72 nGy	93 nGy	69 nGy	11 nGy	66 nGy	46 nGy	78 nGy	63 nGy	46 nGy	60 nGy	0.7 μ Gy	0 ~ 161 nGy

(注) 1, 2 前頁と同じ。

3 島及び本庄測定所は平成25年4月から測定を開始している。

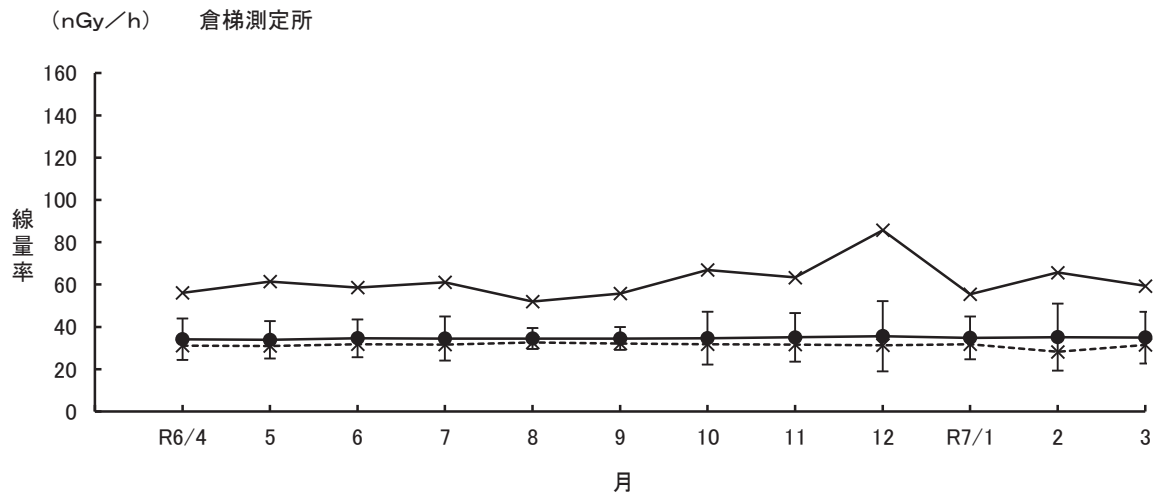
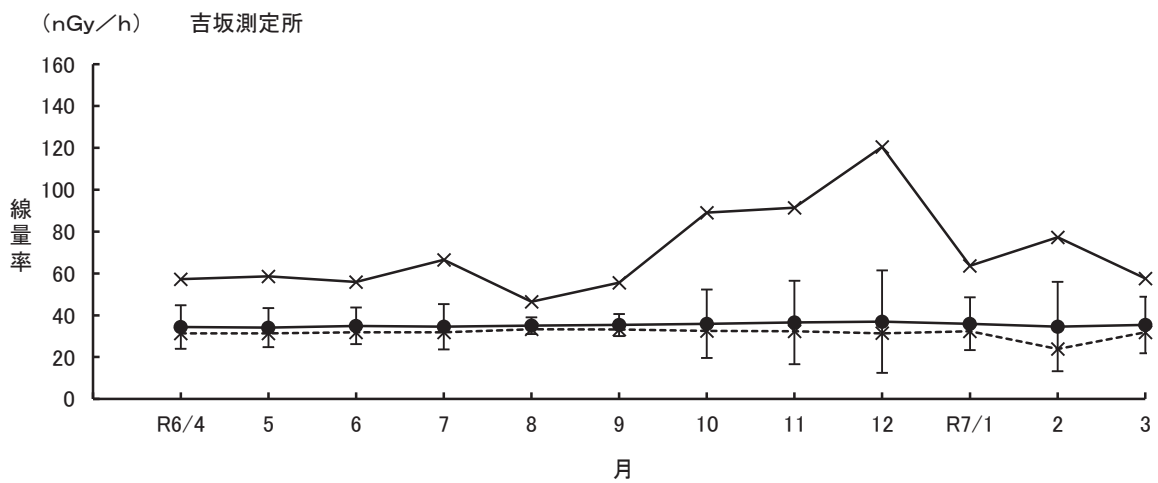
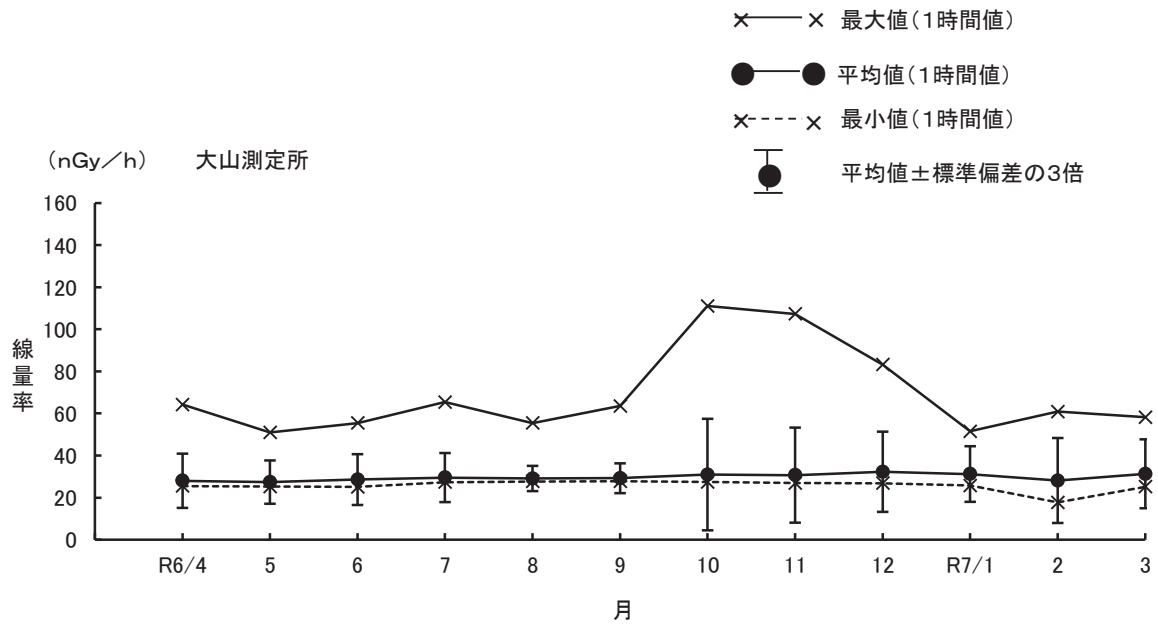


図2-1 令和6年度空間放射線空気吸収線量率測定結果

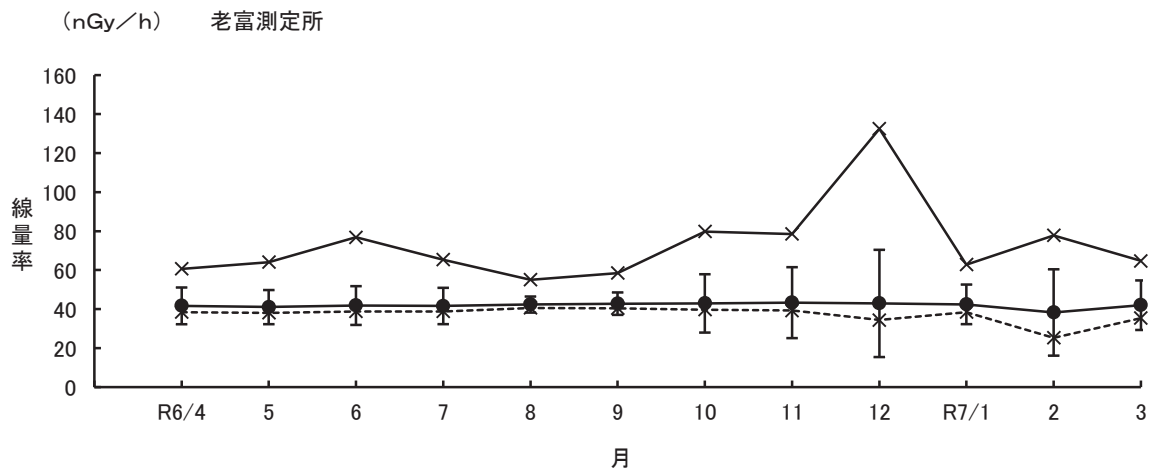
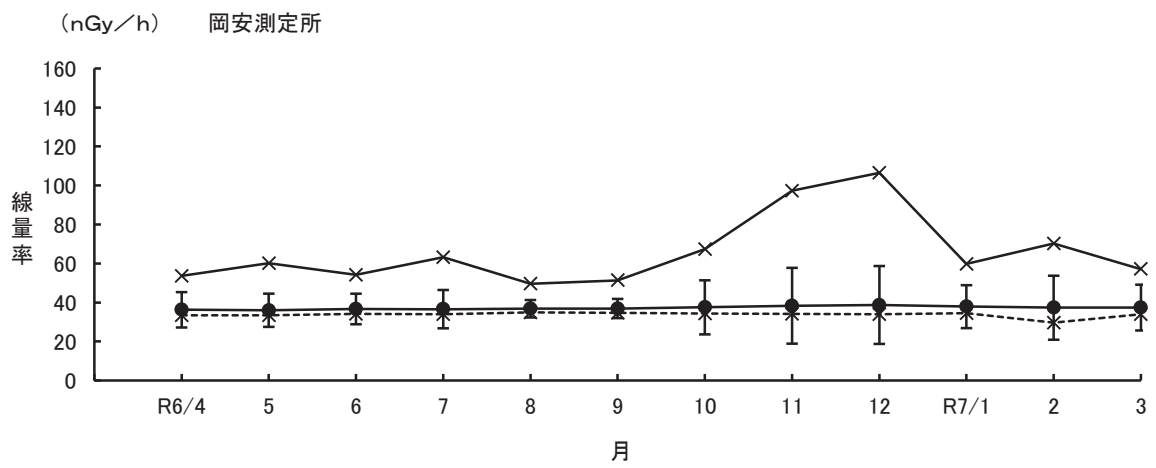
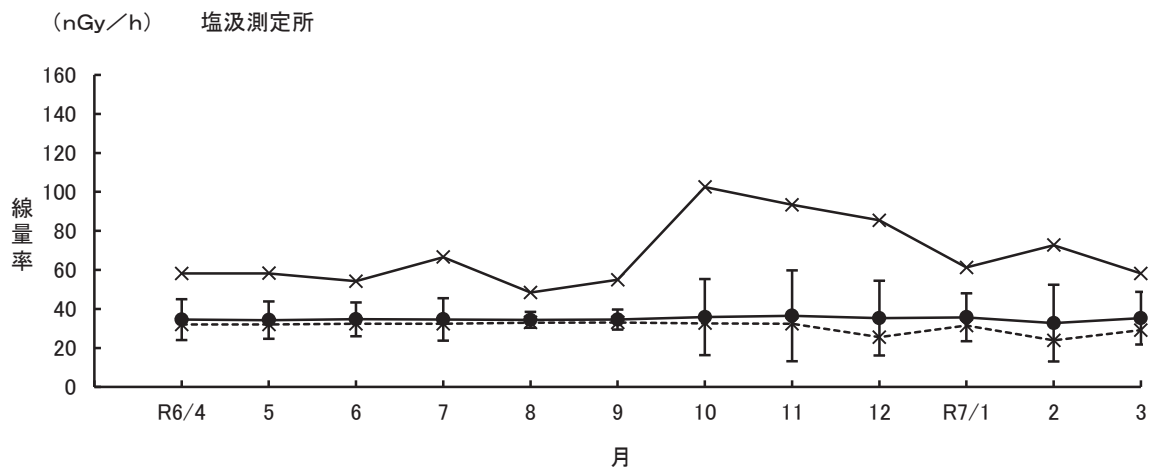


図2-1 つづき

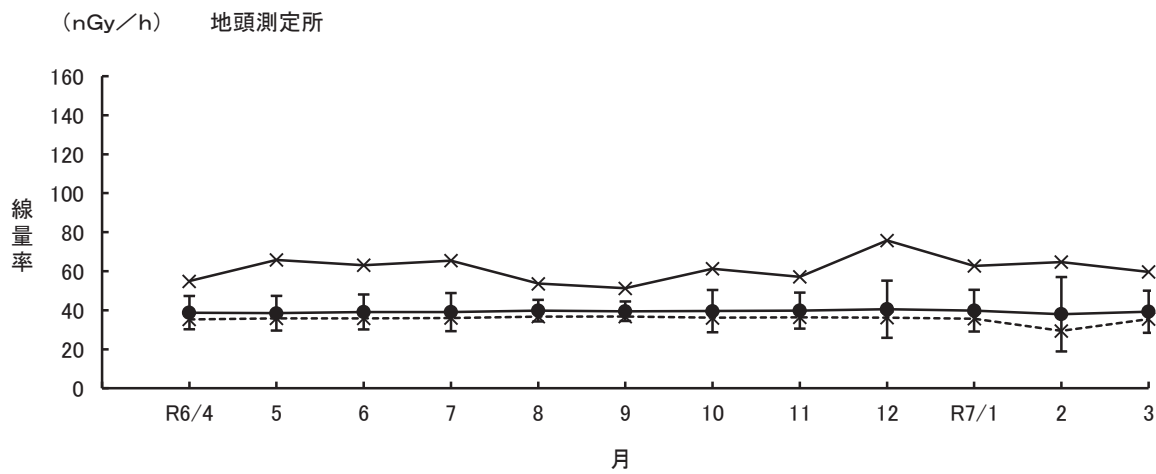
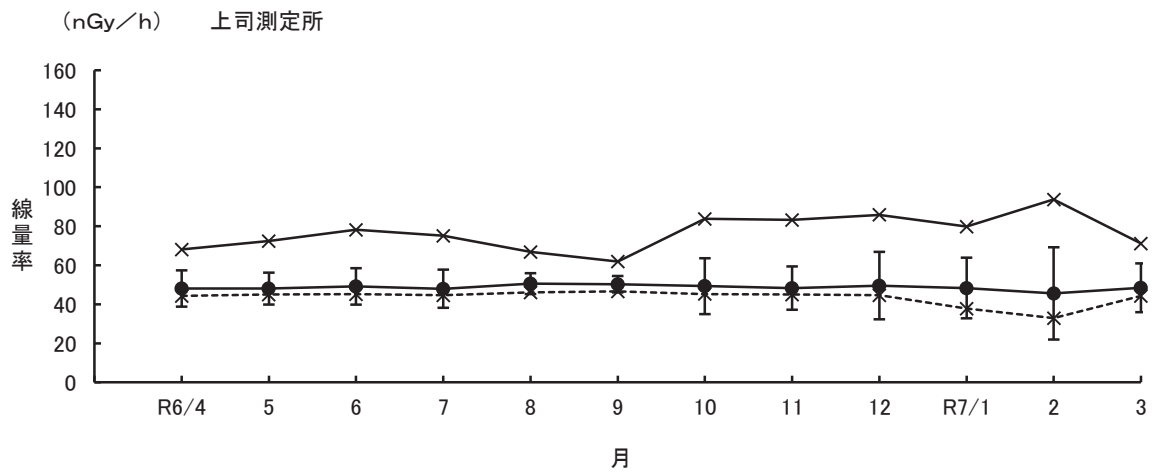
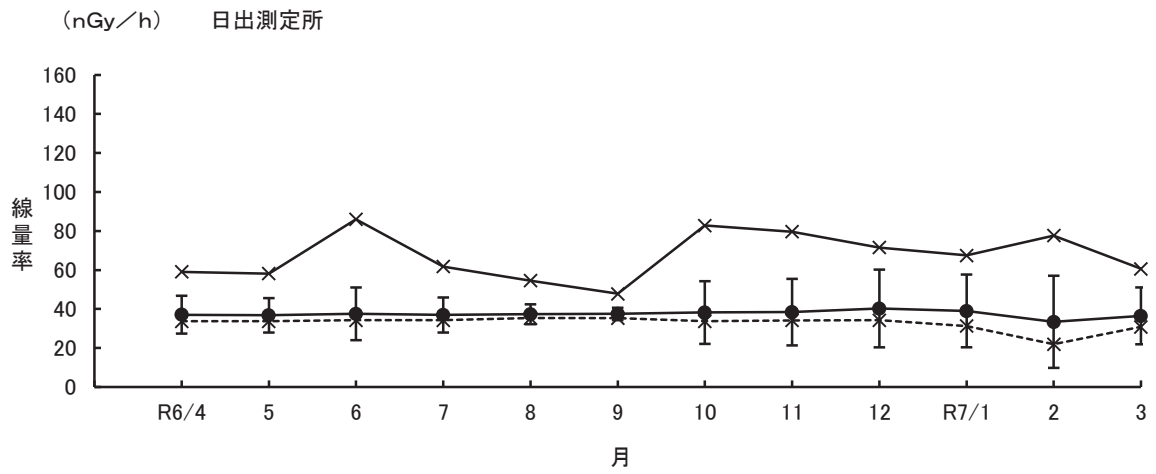


図2-1 つづき

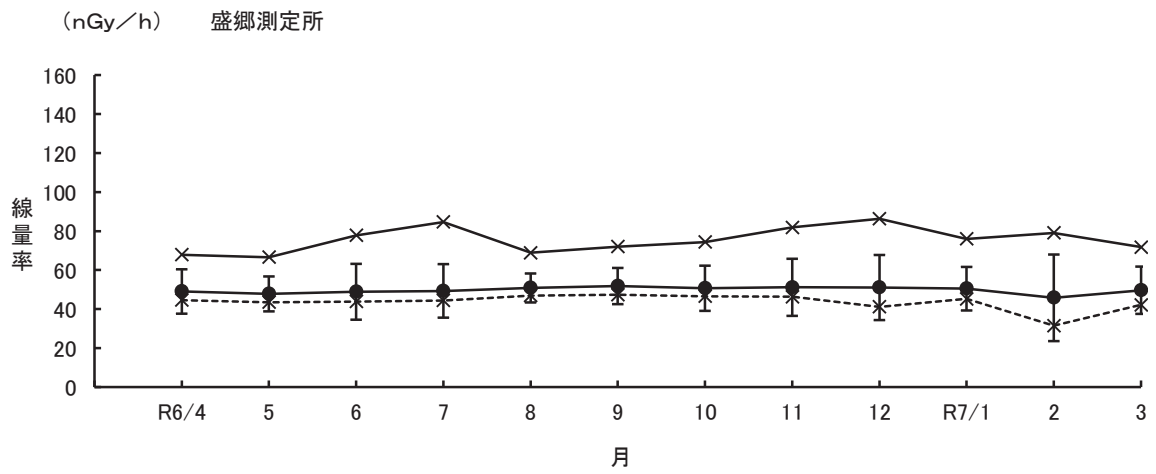
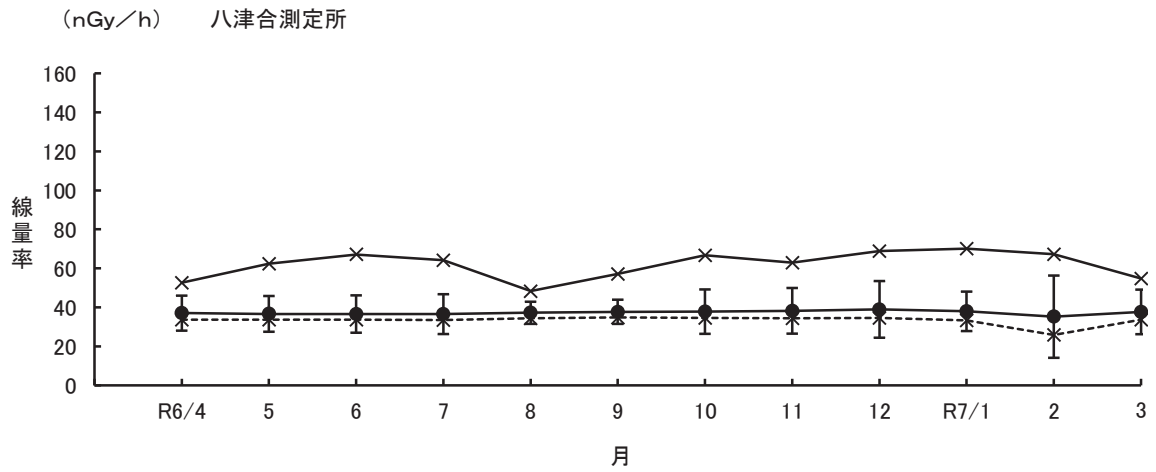
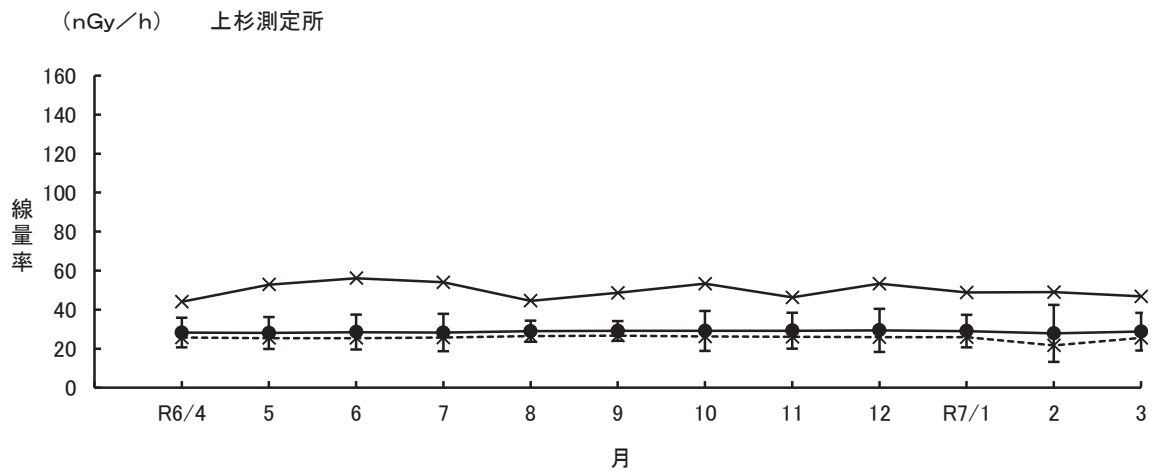


図2-1 つづき

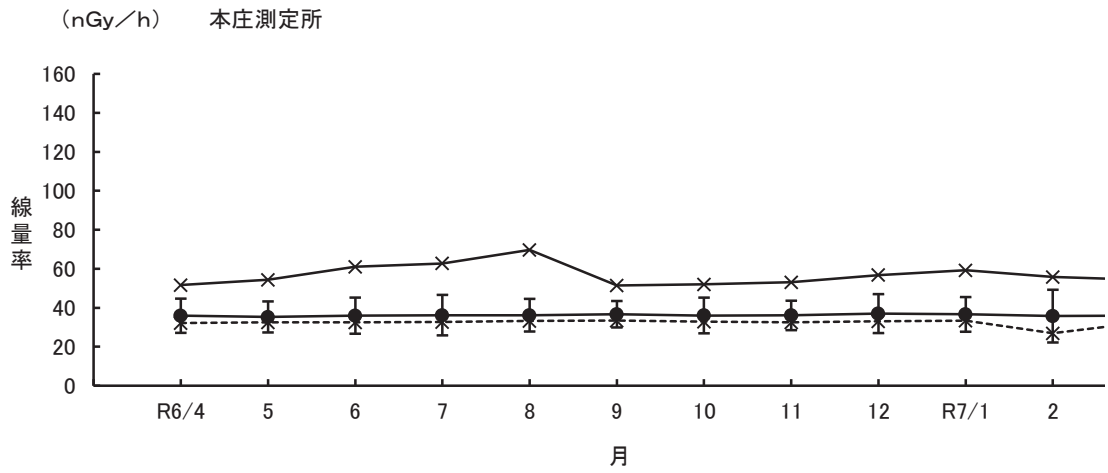
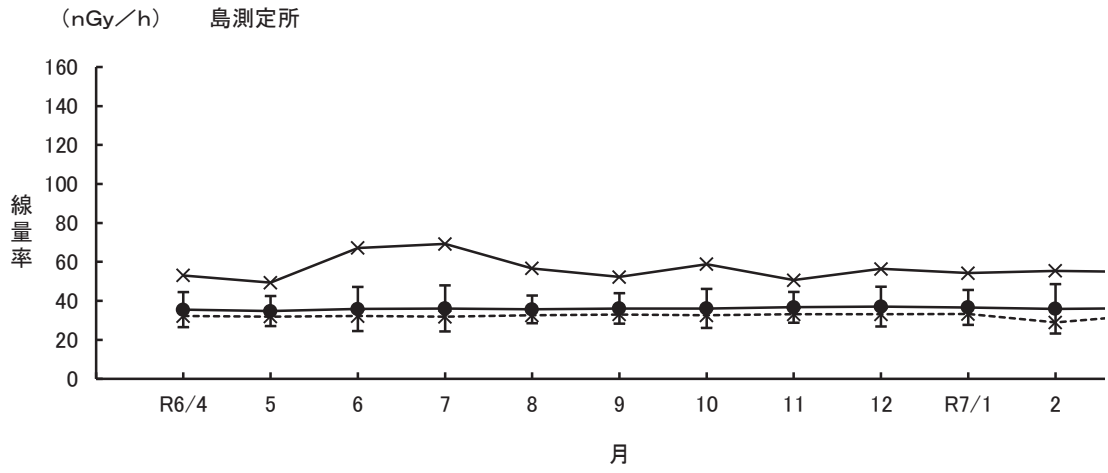


図2-1 つづき

表2-2 令和6年度環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率及び気象の測定結果

河 辺 原 地 区

測定日等		項目	天候	気温 (°C)	線量率 (nGy/h)			風向・風速 (m/s)	
					最大	最小	平均		
5月21日	13:20~14:20		曇	19.0	36	35	35	南	0.2
9月18日	13:00~14:00		晴	38.1	38	37	38	南西	1.1
12月3日	13:10~14:10		晴	18.0	35	34	35	南西	1.9
3月11日	11:30~12:30		小雨	12.4	34	33	34	西南西	1.0
令和6年度			—	21.9	38	33	35	—	
過去10年間の変動幅			—	—	58	27	—	—	

三 浜 地 区

測定日等		項目	天候	気温 (°C)	線量率 (nGy/h)			風向・風速 (m/s)	
					最大	最小	平均		
5月17日	13:10~14:10		晴	19.8	26	25	26	北東	2.6
9月18日	11:20~12:20		晴	34.2	24	24	24	北西	0.9
12月2日	12:00~13:00		晴	15.6	26	25	26	静穏	<0.3
3月10日	12:00~13:00		晴	10.4	24	23	24	北	2.0
令和6年度			—	20.0	26	23	25	—	
過去10年間の変動幅			—	—	40	22	—	—	

多 門 院 地 区

測定日等		項目	天候	気温 (°C)	線量率 (nGy/h)			風向・風速 (m/s)	
					最大	最小	平均		
5月21日	10:50~11:50		曇	18.0	24	23	23	西	0.6
9月12日	13:40~14:40		晴	33.5	26	24	25	(欠測)	(欠測)
12月3日	10:50~11:50		晴	15.2	23	23	23	西北西	0.7
3月11日	13:30~14:30		小雨	11.2	26	25	25	静穏	<0.3
令和6年度			—	19.5	26	23	24	—	
過去10年間の変動幅			—	—	47	18	—	—	

- (注) 1 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
 2 風速の静穏とは0.3m/s未満を示す。
 3 車両都合により、代替機器(可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B))で測定。

表2-3 令和6年度環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

ル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
東舞鶴	地点	大波下	朝来中	登尾	塩浜	岨塩	山松	吉尾寺	坂金剛	院堂	院門	院中
	年月日	5月30日	9月17日	12月11日	3月25日	令和6年度	過去10年間の変動幅					
		(晴)	(晴)	(雨～小雨～雨)	(晴)	(最大)						
		34	33	33	39	31	30	35	47	33	26	31
		35	32	34	40	32	30	34	45	34	27	32
		53	61	58	48	43	54	81	95	61	81	58
		41	37	40	43	38	36	39	49	41	32	36
		53	61	58	48	43	54	81	95	61	81	58
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		地点	中丹東保徳所	舞鶴市役所前	大波下	田中	河辺	里尾	大田	山井	水ヶ浦	野原
地域	年月日	5月29日	9月25日	12月18日	3月24日	令和6年度	過去10年間の変動幅					
		(晴)	(晴)	(曇～雨)	(曇～小雨)	(最大)						
		29	32	35	29	33	28	42	27	30	36	37
		32	38	35	28	33	29	42	33	32	37	
		33	40	36	29	33	37	54	46	53	57	
		41	46	42	34	39	35	46	33	36	45	
		41	46	42	34	39	37	54	46	53	57	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		地点	上根公民館	上林中学校	緑部市林業者等 研修管理センター	坂田町 岩村	老富会館	矢黒	畑下	迫	在	中
	綾部老富地区	年月日	5月24日	9月20日	12月12日	3月26日	令和6年度	過去10年間の変動幅				
		(晴～曇)	(晴)	(曇)	(晴)	(最大)						
		41	48	38	47	40	31	32	40	30	31	32
		41	48	39	50	40	31	33	40	32	31	33
		47	53	43	51	49	37	40	37	37	37	39
		47	47	42	50	44	36	39	40	44	36	39
		47	53	43	51	49	37	40	37	37	37	40
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		地点	山良川小学校	上藤 小学校	田中 中学校	加佐 中学校	緑部 総合庁舎	能合 運動公園				
綾部・西舞鶴地域		年月日	5月31日	9月19日	12月17日	3月14日	令和6年度	過去10年間の変動幅				
		(曇～雨)	(晴)	(晴)	(晴)	(最大)						
		34	51	49	32	54	48	31	39	31	31	31
		32	50	50	31	39	31	39	40	29	29	29
		31	52	49	31	40	29	35	37	45	35	35
		35	56	55	37	45	35	35	37	45	35	35
		35	56	55	37	45	35	35	37	45	35	35
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		地点	山良川小学校	上藤 小学校	田中 中学校	加佐 中学校	緑部 総合庁舎	能合 運動公園				

(注)1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。

2 測定値には宇宙線の寄与を含まない。

3 令和6年度から調査車及び測定器を更新したため、変動幅は本年度から再設定。

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

表2-3 つづき

福知山市区	地点	1	2	3																	
	年月日	中山支庁役場 中央支庁学校 大石山支	照山支庁役所 大石山支	盛津江公民館																	
	5月17日 (晴)	54	45	56																	
	9月13日 (晴)	52	43	55																	
	12月6日 (晴)	54	49	61																	
	3月7日 (曇)	52	47	58																	
令和6年度 (最大)	54	49	61																		
過去10年間の変動幅																					
伊根・橋北地区	地点	1	2	3																	
	年月日	伊根町役場	伊根町の 支庁役所	府中小学校	日置小学校	日置小学校	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場	伊根町役場
	5月20日 (晴)	49	47	48	47	47	37	43	45	45	48	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	9月17日 (晴)	48	47	49	49	47	37	44	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	12月11日 (曇～雨)	50	51	56	65	56	60	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	3月6日 (小雨)	44	45	48	48	48	36	41	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
令和6年度 (最大)	50	51	56	65	56	60	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
過去10年間の変動幅																					
富津・栗田・由良地区	地点	1	2	3																	
	年月日	智恩寺	富津市役所	栗田中学校	島津公民館	島津公民館	丹後田良町	富津総合庁舎	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校	上宮津小学校
	5月17日 (晴)	44	48	48	58	48	48	37	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
	9月19日 (晴)	44	50	51	64	50	50	37	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
	12月12日 (晴)	43	51	50	58	50	50	40	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	3月19日 (小雨～曇～小雨)	45	50	50	56	49	49	37	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
令和6年度 (最大)	45	51	51	64	50	50	40	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
過去10年間の変動幅																					
京丹波町地域	地点	1	2	3																	
	年月日	クラウン上	和知中学校	ワッダイハイパワ	仏	主	大野ダム	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校	大野小学校
	5月14日 (晴)	49	43	30	42	48	48	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
	9月3日 (曇)	47	40	29	40	47	47	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
	12月19日 (晴～曇～雪～晴)	53	48	35	43	53	53	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
	3月10日 (晴)	55	46	32	44	52	52	44	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
令和6年度 (最大)	55	48	35	44	53	53	45	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
過去10年間の変動幅																					
南丹市美山町地域	地点	1	2	3																	
	年月日	中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所 美山出張所	南丹土木事務所 知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校	知井小学校
	5月14日 (晴)	42	48	42	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	9月3日 (晴)	42	45	42	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	12月19日 (雪～晴～雪)	51	50	47	47	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	3月10日 (晴)	44	49	45	42	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
令和6年度 (最大)	51	50	47	47	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		
過去10年間の変動幅																					

(注) 前頁に同じ。

表2-3 つづき

単位：nGy/h(ナノグレイ/時)

京都市上瓦町地域	地点			1	2	3						
	年月日	1	2				3					
ル1ト10	年月日	上野町 ロードパーク	千谷橋	百合鼻								
	5月8日	(曇)	68	63	55							
	9月9日	(晴)	67	62	56							
	12月11日	(曇～雨)	70	68	59							
	3月19日	(雪)	76	70	64							
	令和6年度 過去10年間の変動幅	(最大)	76	70	64							
広河原・久多地域	地点			1	2	3	4	5	6	7	8	
	年月日	1	2									3
	年月日	花春原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多船場水道 浄水場	久多六橋			
	5月8日	(小町～曇～小雨)	59	62	62	57	61	58	61	57		
	9月9日	(晴)	60	60	63	62	68	60	61	61		
	12月11日	(晴～曇)	66	66	68	66	72	64	66	64		
3月21日	(晴)	61	64	63	60	69	59	56	63			
令和6年度 過去10年間の変動幅	(最大)	66	66	68	66	72	64	66	64			

(注) 1, 2, 3 前頁に同じ。

4 ルート10及び11は令和元年度より測定開始した。

5 ルート10地点3、ルート11地点1、4は令和2年度から名称を変更した。

表2-4 令和6年度浮遊じん中の放射能測定結果

単位：Bq/m³（ベクレル/立方メートル）

項目	測定所	年月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	年間値	過去1年間の 変動幅	
全 アル ファ 放射 能	吉 坂	最大	12.0	10.4	10.8	21.5	14.8	12.3	12.6	17.8	13.5	20.5	16.9	19.7	21.5	9.4 ~ 16.9	
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1 ~ 0.2
		平均	1.7	1.4	2.1	2.2	2.0	2.2	1.7	2.4	2.3	2.7	2.3	2.1	2.1	1.2 ~ 2.6	
	塩 汲	最大	6.3	5.8	8.9	7.6	9.2	8.7	9.1	7.9	9.5	11.6	11.5	7.6	11.6	4.8 ~ 15.7	
		最小	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1 ~ 0.1
		平均	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	1.0	1.5	1.6	1.8	1.4	1.3	1.3	0.7 ~ 1.8	
全 ベ ー タ 放射 能	吉 坂	最大	20.7	18.2	19.7	35.2	25.5	20.6	21.6	30.3	23.5	34.3	27.3	32.4	35.2	16.8 ~ 28.6	
		最小	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1 ~ 0.4	
		平均	3.0	2.5	3.6	3.7	3.3	3.8	3.0	4.0	4.1	4.6	4.0	3.6	3.6	2.1 ~ 5.0	
	塩 汲	最大	9.6	8.7	13.6	10.9	13.0	11.9	13.1	12.1	14.2	16.2	15.5	10.6	16.2	8.4 ~ 25.3	
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1 ~ 0.2	
		平均	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.5	2.1	2.3	2.5	2.1	1.9	1.9	1.2 ~ 2.9	


(注) 集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

表2-5 令和6年度ガス状ヨウ素測定結果

試料名	採取地点	採取年月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素 (活性炭ろ紙)	吉坂測定所	令和6年5月21日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND
		令和6年9月3日		ND
		令和6年12月3日		ND
		令和7年3月4日		ND

(注) 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

風配図

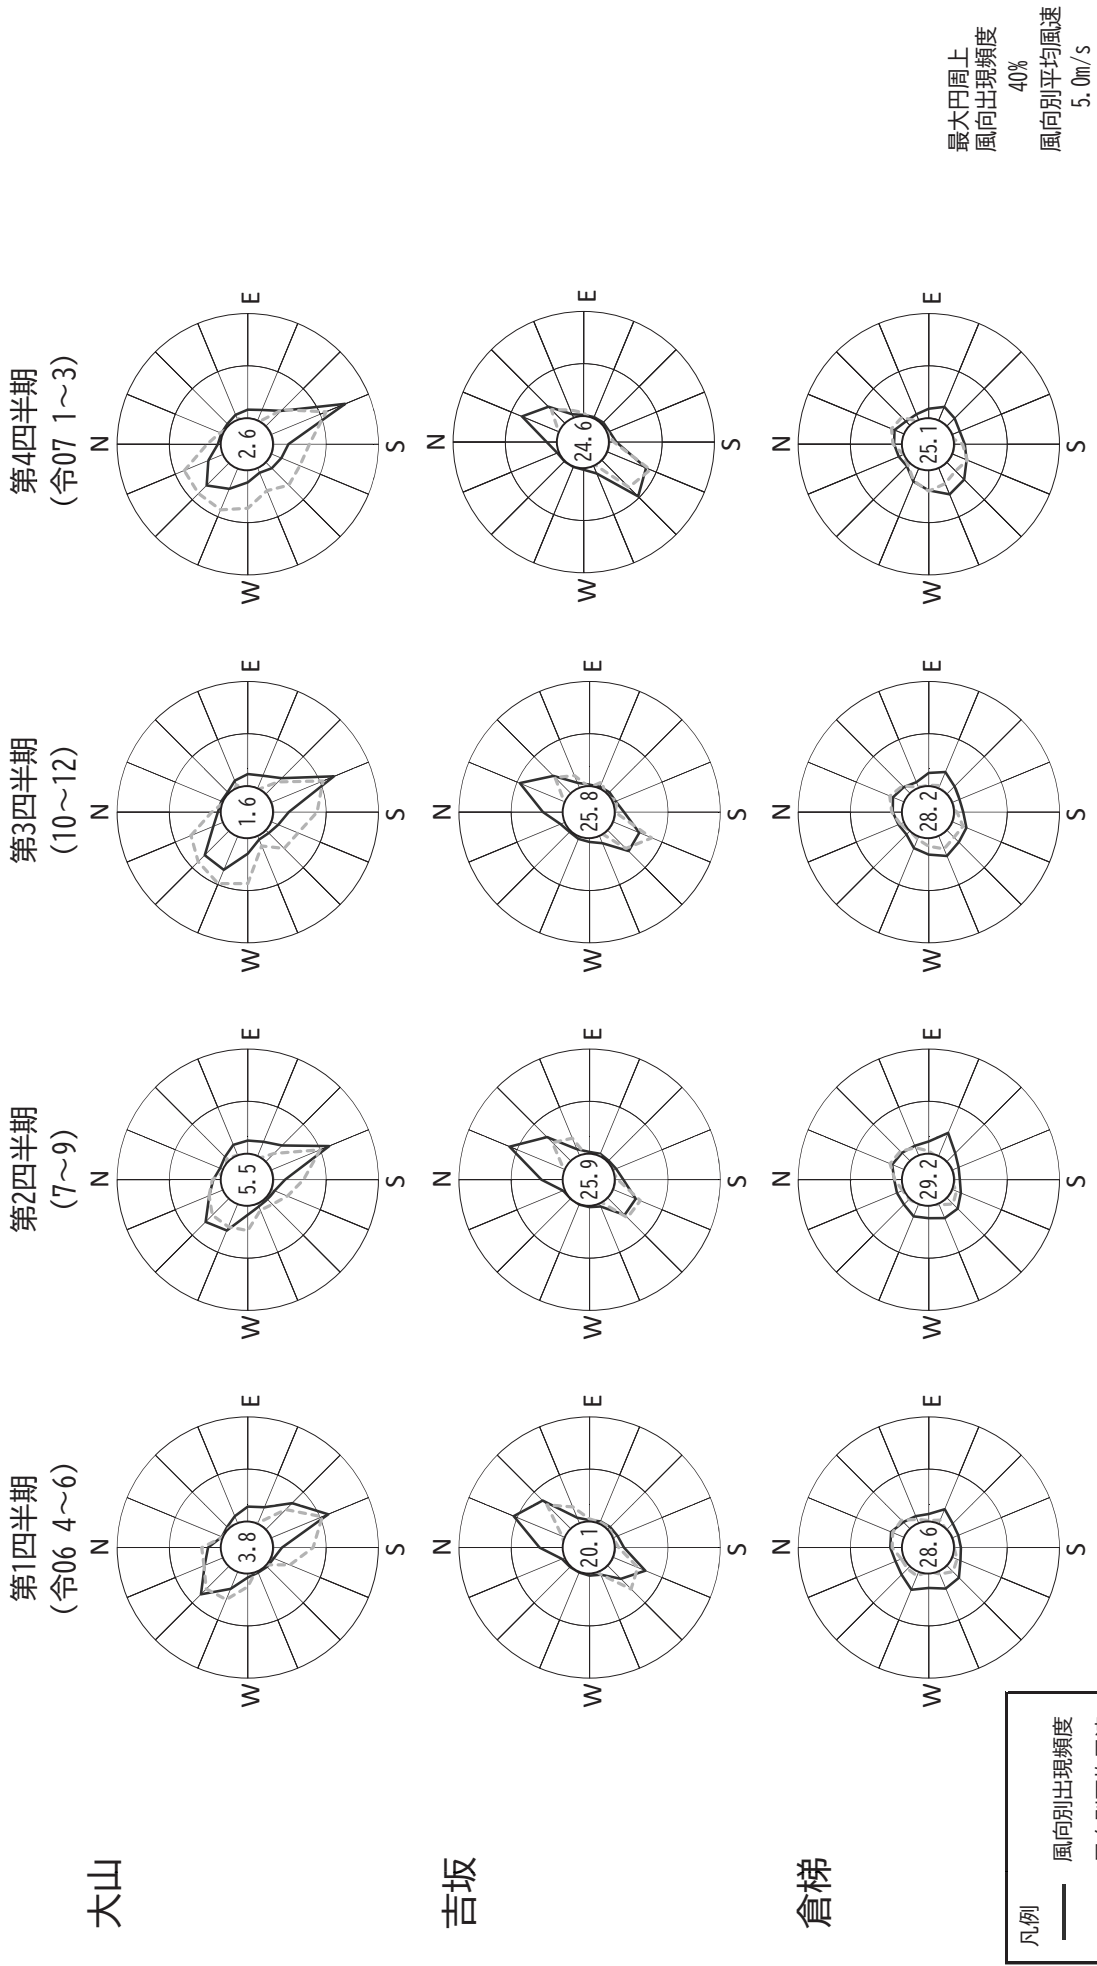

凡例
 — 風向別出現頻度
 - - - 風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度 40%
 風向別平均風速 5.0m/s

図2-2 風配図
 円中央は、静穏時 (風速0.3m/s未満) の頻度

風配図


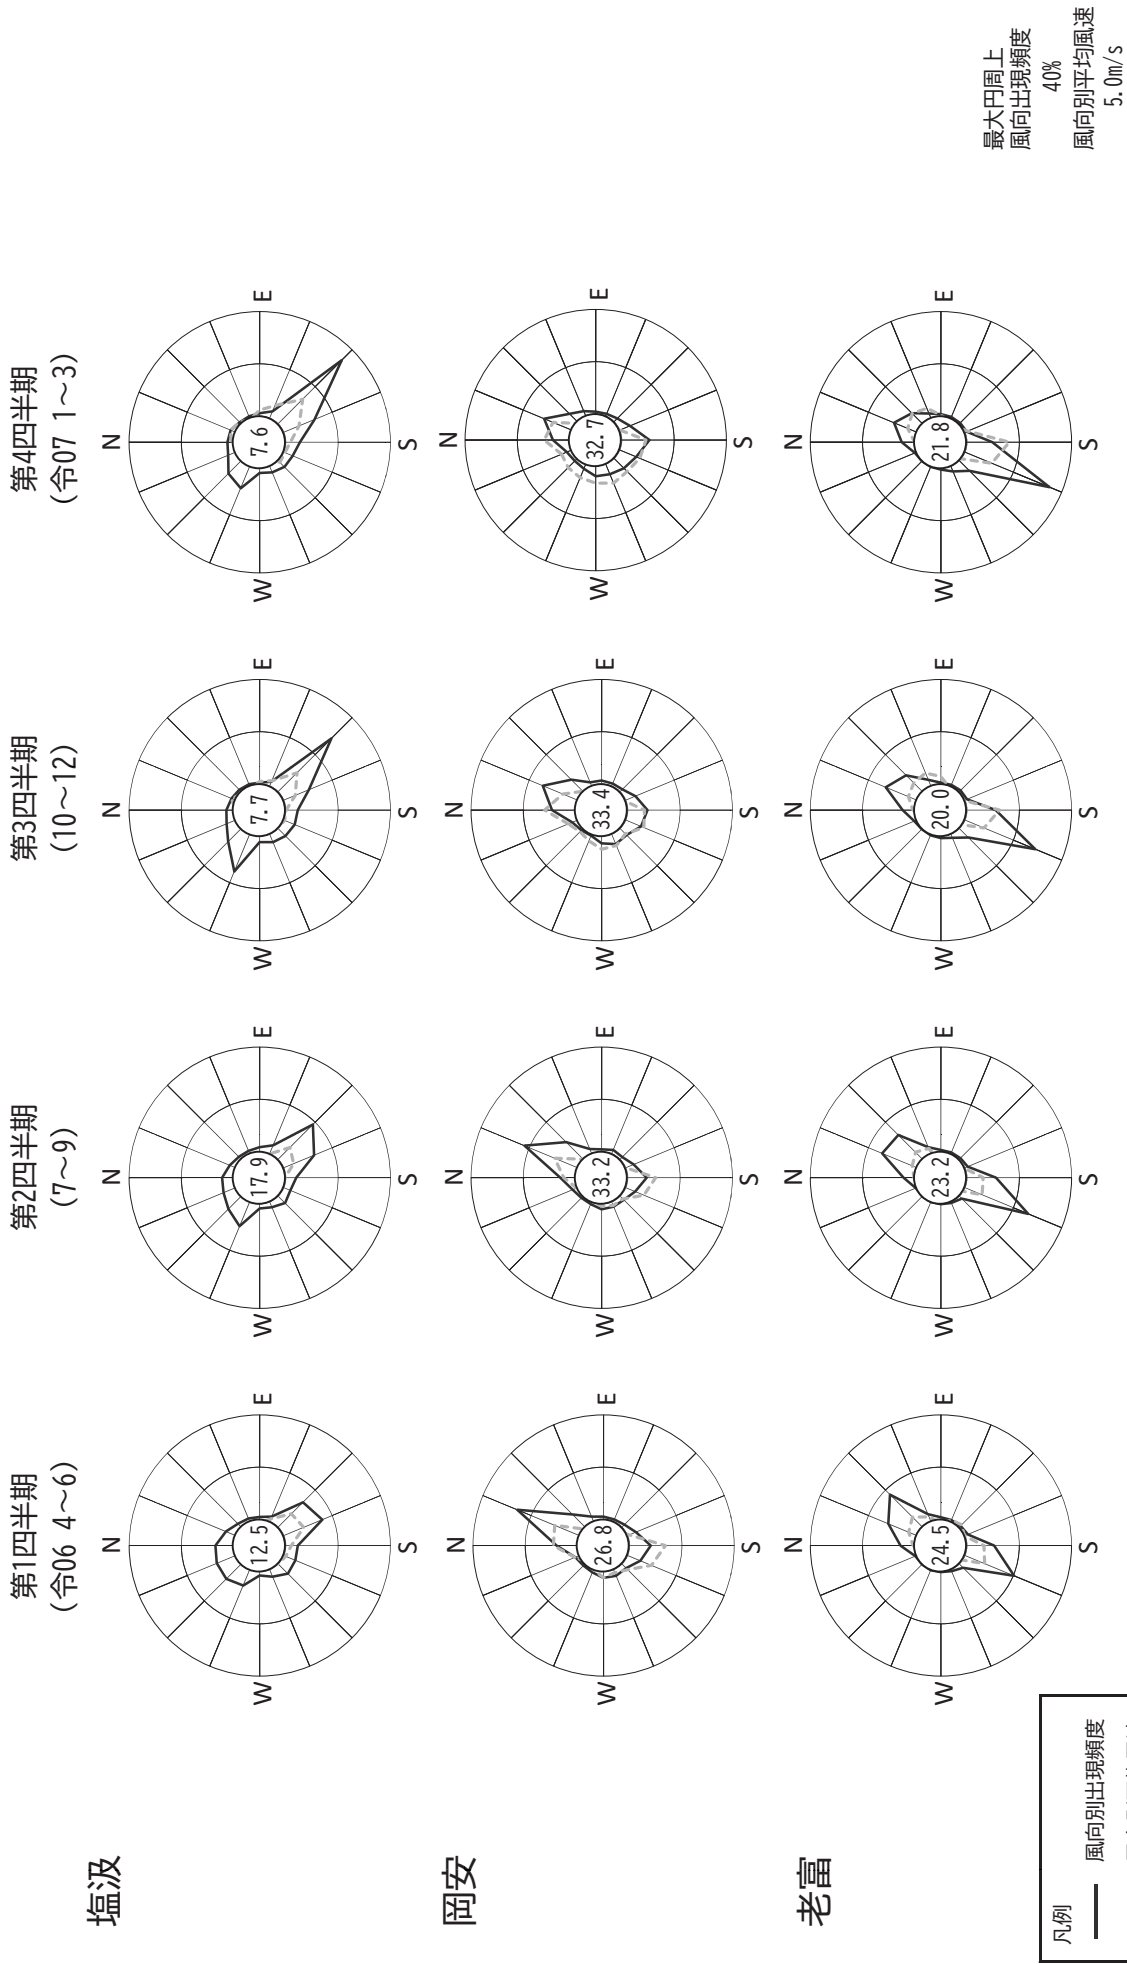



図2-2 つづき

風配図


第1四半期
(令06 4~6)

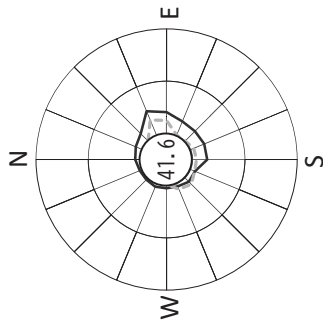


第2四半期
(7~9)

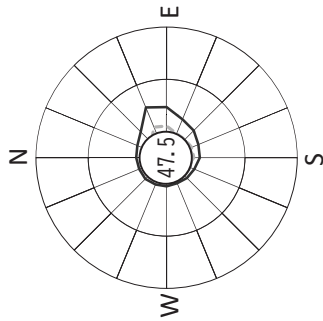

第3四半期
(10~12)





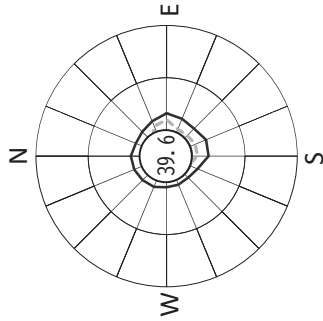


第4四半期
(令07 1~3)

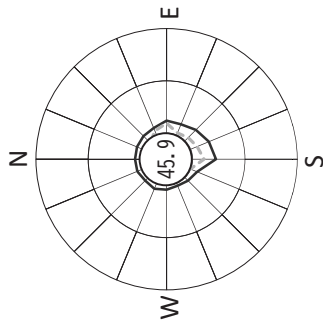

日出

地頭

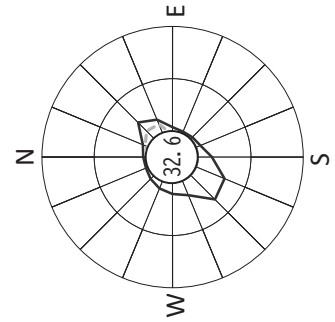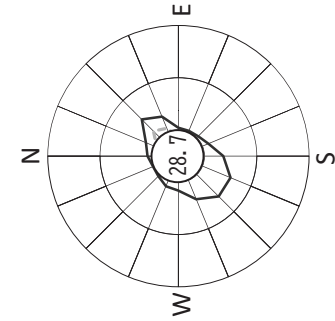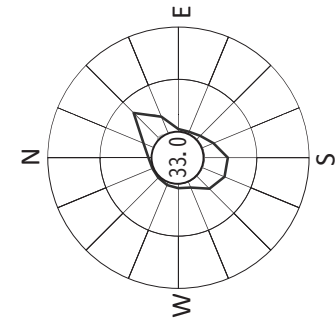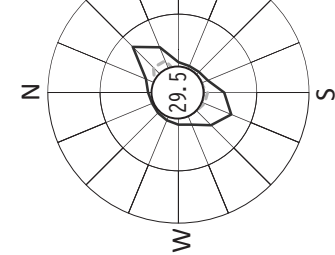

最大円周上
風向出現頻度
40%
風向別平均風速
5.0m/s

図2-2 つづき

円中央は、静穏時 (風速0.3m/s未満) の頻度

風配図

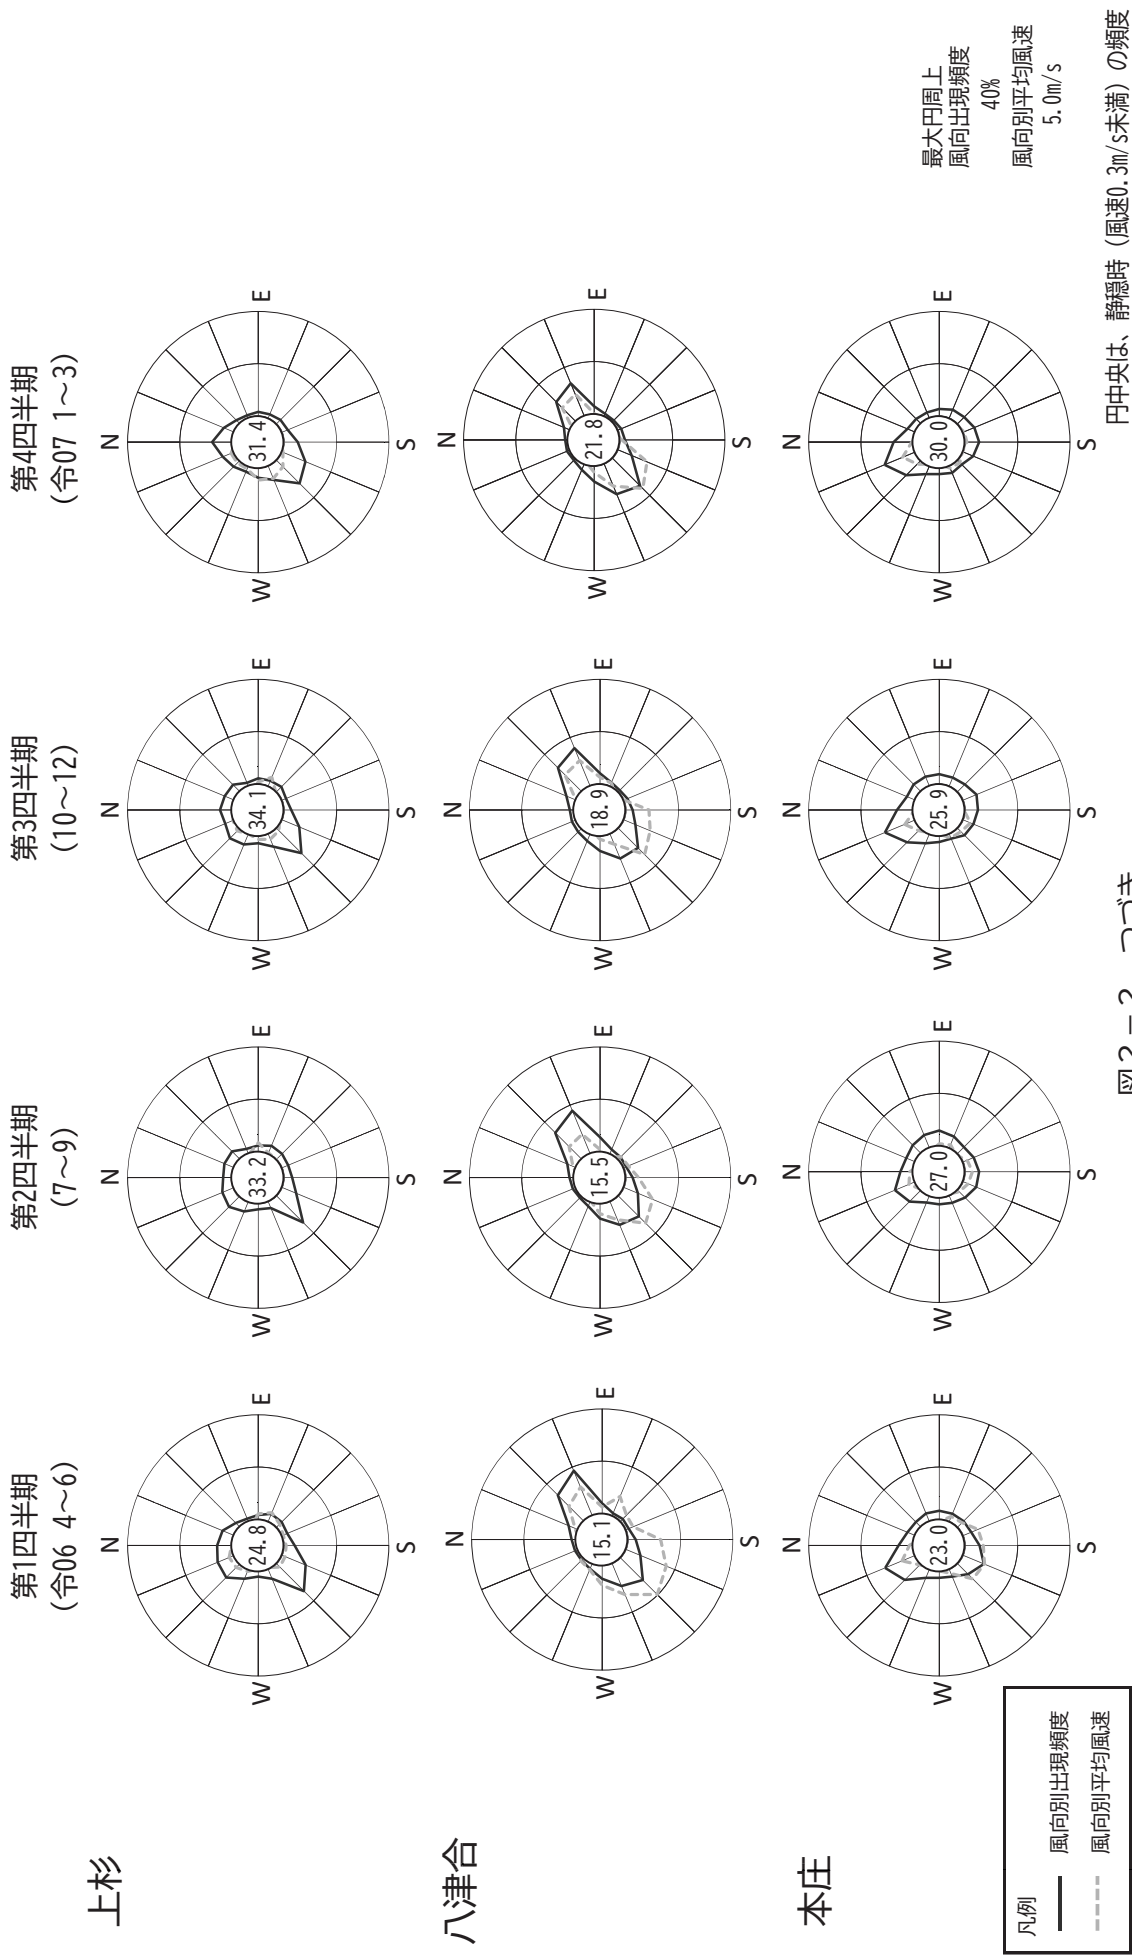


図2-2 つづき

表2-6 令和6年度気温測定結果

単位：℃

測定所名 項目 年月	大 山			吉 坂			倉 梯		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
R6/4	18.8	7.2	13.9	19.0	7.9	14.1	20.0	9.1	15.0
5	21.1	10.5	16.2	22.5	10.7	16.5	23.0	12.0	17.5
6	25.1	15.6	21.0	25.7	16.2	21.4	26.4	17.6	22.5
7	29.5	21.9	26.0	29.3	22.8	26.3	30.8	23.3	27.4
8	29.5	24.3	26.5	30.2	24.5	27.2	31.8	25.0	28.2
9	28.4	21.4	25.2	29.8	21.6	25.9	30.7	21.8	26.9
10	22.4	14.2	18.5	23.8	14.8	18.9	24.0	14.8	19.4
11	17.0	6.9	11.8	18.0	6.9	11.7	18.2	7.6	12.3
12	11.8	1.6	5.3	10.3	1.2	4.9	10.7	2.7	6.0
R7/1	6.8	-1.2	3.3	6.6	0.2	3.3	6.9	0.7	4.1
2	5.6	-2.7	1.8	6.7	-1.6	1.7	7.7	-1.0	2.6
3	19.0	1.9	7.3	18.1	2.2	7.4	18.4	2.7	8.2
令和6年度	29.5	-2.7	14.7	30.2	-1.6	15.0	31.8	-1.0	15.8
令和5年度	29.8	-1.7	14.9	31.3	-1.3	14.6	32.0	-0.6	15.7

測定所名 項目 年月	塩 波			岡 安			老 富		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
R6/4	18.7	7.6	14.1	18.9	8.2	14.2	17.3	6.3	12.7
5	21.1	10.1	16.3	22.7	11.3	16.7	20.3	8.7	14.8
6	25.4	16.0	21.0	26.1	16.6	21.8	24.1	13.4	19.7
7	29.4	21.9	25.9	29.9	23.3	26.8	28.0	21.6	25.1
8	30.0	24.3	26.6	31.0	24.8	27.5	27.9	23.0	25.4
9	28.8	20.9	25.3	29.9	22.1	26.2	27.7	19.3	24.0
10	22.6	13.7	18.5	23.5	14.6	19.0	21.7	12.8	17.3
11	17.1	6.5	11.6	18.2	7.2	11.9	16.4	5.4	10.2
12	11.5	0.9	4.8	10.1	1.7	5.4	8.5	0.5	3.4
R7/1	6.7	-1.1	3.1	6.9	0.5	3.6	4.7	-1.0	1.7
2	6.0	-2.8	1.5	6.9	-1.3	2.1	3.5	-3.2	0.3
3	18.3	1.3	7.2	17.7	2.7	7.6	16.7	0.4	5.5
令和6年度	30.0	-2.8	14.7	31.0	-1.3	15.2	28.0	-3.2	13.3
令和5年度	29.2	-3.2	10.4	31.8	-1.0	15.1	29.3	-2.5	13.6

表2-6 つづき

単位：℃

測定所名 項目 年月	日 出			地 頭			上 杉		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
R6/4	19.2	8.0	14.4	19.4	9.0	14.7	19.2	8.6	14.5
5	22.0	11.5	17.0	22.7	11.9	17.3	22.1	10.0	16.7
6	25.5	17.0	21.8	26.3	17.2	22.3	25.6	16.1	21.6
7	30.0	22.6	26.7	29.8	23.1	27.1	29.8	23.0	26.7
8	30.7	25.0	27.8	31.2	25.0	28.2	30.2	24.4	27.1
9	29.5	20.9	26.2	29.8	20.7	26.6	29.6	19.6	25.7
10	23.6	15.3	19.4	23.2	14.3	19.0	23.0	13.4	18.4
11	18.3	7.5	12.7	18.1	5.3	11.6	17.2	5.0	11.0
12	12.3	2.2	6.0	9.5	1.9	4.9	9.4	1.0	4.3
R7/1	7.1	0.2	4.1	6.4	-0.4	3.2	6.0	-0.8	2.6
2	6.6	-0.9	2.5	6.6	-1.1	1.8	6.5	-2.0	1.3
3	19.1	3.2	8.0	16.8	2.8	7.8	17.0	1.7	7.4
令和6年度	30.7	-0.9	15.5	31.2	-1.1	15.4	30.2	-2.0	14.8
令和5年度	31.6	-0.6	15.5	32.0	-0.8	15.3	32.6	-1.3	15.1

測定所名 項目 年月	八 津 合			本 庄		
	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平均
R6/4	19.1	8.5	14.5	19.2	9.7	14.9
5	22.2	10.9	16.7	22.2	11.6	17.2
6	25.6	15.8	21.5	25.7	16.5	22.0
7	29.6	23.0	26.6	29.5	23.5	27.0
8	29.6	24.9	27.2	29.8	25.1	27.5
9	29.3	19.8	25.7	29.3	20.7	26.1
10	23.4	13.9	18.7	23.3	14.3	18.9
11	17.6	4.7	11.2	17.9	5.2	11.5
12	8.9	1.0	4.2	9.5	1.6	4.6
R7/1	5.8	-0.7	2.6	6.5	-0.6	3.0
2	6.0	-2.3	1.1	6.5	-1.3	1.7
3	17.4	1.4	7.1	17.1	2.1	7.7
令和6年度	29.6	-2.3	14.8	29.8	-1.3	15.2
令和5年度	30.5	-1.6	14.7	30.6	-1.3	15.1

表2-7 令和6年度大気安定度

吉坂測定所

単位：時間数・（ ）内は%

月	分類	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	-	計
R6/4		16 (2.2)	78 (10.8)	90 (12.5)	20 (2.8)	31 (4.3)	6 (0.8)	281 (39.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	198 (27.5)	720 (100)
5		25 (3.4)	70 (9.4)	95 (12.8)	7 (0.9)	46 (6.2)	11 (1.5)	289 (38.8)	7 (0.9)	1 (0.1)	193 (25.9)	744 (100)
6		36 (5.0)	97 (13.5)	111 (15.4)	12 (1.7)	21 (2.9)	3 (0.4)	276 (38.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	162 (22.5)	720 (100)
7		22 (3.0)	82 (11.1)	134 (18.2)	12 (1.6)	26 (3.5)	0 (0.0)	278 (37.7)	4 (0.5)	0 (0.0)	180 (24.4)	738 (100)
8		33 (4.4)	118 (15.9)	105 (14.1)	5 (0.7)	14 (1.9)	2 (0.3)	265 (35.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	202 (27.2)	744 (100)
9		24 (3.3)	109 (15.1)	88 (12.2)	10 (1.4)	22 (3.1)	3 (0.4)	233 (32.4)	6 (0.8)	3 (0.4)	222 (30.8)	720 (100)
10		18 (2.4)	71 (9.5)	82 (11.0)	3 (0.4)	16 (2.2)	3 (0.4)	341 (45.8)	5 (0.7)	0 (0.0)	205 (27.6)	744 (100)
11		10 (1.4)	31 (4.3)	68 (9.4)	8 (1.1)	24 (3.3)	9 (1.3)	320 (44.4)	8 (1.1)	1 (0.1)	241 (33.5)	720 (100)
12		0 (0.0)	20 (2.7)	47 (6.3)	8 (1.1)	23 (3.1)	19 (2.6)	380 (51.1)	11 (1.5)	1 (0.1)	235 (31.6)	744 (100)
R7/1		2 (0.3)	21 (2.8)	59 (8.0)	18 (2.4)	15 (2.0)	18 (2.4)	385 (52.1)	12 (1.6)	5 (0.7)	204 (27.6)	739 (100)
2		6 (0.9)	39 (5.8)	59 (8.8)	8 (1.2)	31 (4.6)	12 (1.8)	359 (53.4)	11 (1.6)	0 (0.0)	147 (21.9)	672 (100)
3		9 (1.2)	40 (5.4)	80 (10.8)	10 (1.3)	36 (4.8)	7 (0.9)	345 (46.4)	6 (0.8)	7 (0.9)	204 (27.4)	744 (100)
令和6年度		201 (2.3)	776 (8.9)	1018 (11.6)	121 (1.4)	305 (3.5)	93 (1.1)	3752 (42.9)	71 (0.8)	19 (0.2)	2393 (27.4)	8749 (100)
令和5年度		175 (2.0)	726 (8.3)	979 (11.2)	144 (1.6)	317 (3.6)	74 (0.8)	4569 (52.3)	67 (0.8)	33 (0.4)	1658 (19.0)	8742 (100)

老富測定所

単位：時間数・（ ）内は%

月	分類	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	-	計
R6/4		29 (4.0)	84 (11.7)	91 (12.6)	9 (1.3)	17 (2.4)	0 (0.0)	291 (40.4)	6 (0.8)	0 (0.0)	193 (26.8)	720 (100)
5		34 (4.6)	72 (9.7)	80 (10.8)	6 (0.8)	43 (5.8)	7 (0.9)	309 (41.5)	7 (0.9)	3 (0.4)	183 (24.6)	744 (100)
6		49 (6.8)	99 (13.8)	92 (12.8)	5 (0.7)	12 (1.7)	0 (0.0)	291 (40.4)	2 (0.3)	0 (0.0)	170 (23.6)	720 (100)
7		23 (3.1)	90 (12.2)	107 (14.5)	13 (1.8)	23 (3.1)	4 (0.5)	287 (38.9)	11 (1.5)	1 (0.1)	179 (24.3)	738 (100)
8		44 (5.9)	103 (13.8)	94 (12.6)	4 (0.5)	15 (2.0)	5 (0.7)	276 (37.1)	2 (0.3)	0 (0.0)	201 (27.0)	744 (100)
9		37 (5.1)	91 (12.6)	91 (12.6)	4 (0.6)	7 (1.0)	3 (0.4)	257 (35.7)	5 (0.7)	2 (0.3)	223 (31.0)	720 (100)
10		16 (2.2)	51 (6.9)	87 (11.7)	3 (0.4)	17 (2.3)	0 (0.0)	379 (50.9)	2 (0.3)	1 (0.1)	188 (25.3)	744 (100)
11		1 (0.1)	43 (6.0)	49 (6.8)	5 (0.7)	17 (2.4)	10 (1.4)	361 (50.1)	14 (1.9)	6 (0.8)	214 (29.7)	720 (100)
12		0 (0.0)	9 (1.2)	43 (5.8)	9 (1.2)	31 (4.2)	9 (1.2)	424 (57.0)	19 (2.6)	10 (1.3)	190 (25.5)	744 (100)
R7/1		1 (0.1)	26 (3.5)	46 (6.2)	10 (1.4)	24 (3.3)	8 (1.1)	407 (55.2)	20 (2.7)	4 (0.5)	191 (25.9)	737 (100)
2		3 (0.4)	43 (6.4)	47 (7.0)	5 (0.7)	19 (2.8)	6 (0.9)	411 (61.2)	6 (0.9)	6 (0.9)	126 (18.8)	672 (100)
3		11 (1.5)	58 (7.8)	72 (9.7)	9 (1.2)	25 (3.4)	8 (1.1)	353 (47.4)	5 (0.7)	7 (0.9)	196 (26.3)	744 (100)
令和6年度		248 (2.8)	769 (8.8)	899 (10.3)	82 (0.9)	250 (2.9)	60 (0.7)	4046 (46.3)	99 (1.1)	40 (0.5)	2254 (25.8)	8747 (100)
令和5年度		13 (0.6)	87 (3.7)	174 (7.4)	21 (0.9)	64 (2.7)	19 (0.8)	1386 (59.1)	27 (1.2)	14 (0.6)	541 (23.1)	2346 (100)

表2-8 令和6年度ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	-	吉坂	令和6年4月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND	ND	ND	ND	4. 0E+03	ND
			～5月1日		ND	ND	ND	±6. 6E+01	ND	
			5月1日		ND	ND	ND	3. 7E+03	ND	
			～6月1日		ND	ND	ND	±6. 6E+01	ND	
			6月1日		ND	ND	ND	3. 1E+03	ND	
			～7月1日		ND	ND	ND	±6. 2E+01	ND	
			7月1日		ND	ND	ND	1. 3E+03	ND	
			～8月1日		ND	ND	ND	±5. 5E+01	ND	
			8月1日		ND	ND	ND	1. 3E+03	ND	
			～9月1日		ND	ND	ND	±4. 6E+01	ND	
			9月1日		ND	ND	ND	2. 6E+03	ND	
			～10月1日		ND	ND	ND	±5. 6E+01	ND	
			10月1日		ND	ND	ND	3. 5E+03	ND	
			～11月1日		ND	ND	ND	±6. 7E+01	ND	
			11月1日		ND	ND	ND	3. 8E+03	ND	
			～12月1日		ND	ND	ND	±7. 1E+01	ND	
12月1日	ND	ND	ND	3. 2E+03	ND					
～令和7年1月1日	ND	ND	ND	±6. 2E+01	ND					
1月1日	ND	ND	ND	3. 0E+03	ND					
～2月1日	ND	ND	ND	±5. 8E+01	ND					
2月1日	ND	ND	ND	2. 8E+03	ND					
～3月1日	ND	ND	ND	±5. 7E+01	ND					
3月1日	ND	ND	ND	3. 9E+03	ND					
～4月1日	ND	ND	ND	±6. 4E+01	ND					

(注) 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるととし、「ND」で表している。

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種						
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	
浮遊じん	-	老畜	令和6年4月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND	ND	ND	ND	ND	4.0E+03	ND
			～5月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±6.8E+01	ND
			5月1日		ND	ND	ND	ND	ND	3.8E+03	ND
			～6月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±6.6E+01	ND
			6月1日		ND	ND	ND	ND	ND	3.0E+03	ND
			～7月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±6.6E+01	ND
			7月1日		ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+03	ND
			～8月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±5.5E+01	ND
			8月1日		ND	ND	ND	ND	ND	1.4E+03	ND
			～9月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±4.5E+01	ND
			9月1日		ND	ND	ND	ND	ND	2.5E+03	ND
			～10月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±5.3E+01	ND
			10月1日		ND	ND	ND	ND	ND	3.3E+03	ND
			～11月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±6.5E+01	ND
			11月1日		ND	ND	ND	ND	ND	3.6E+03	ND
			～12月1日		ND	ND	ND	ND	ND	±7.6E+01	ND
12月1日	ND	ND	ND	ND	ND	3.1E+03	ND				
～令和7年1月1日	ND	ND	ND	ND	ND	±6.2E+01	ND				
1月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND				
～2月1日	ND	ND	ND	ND	ND	±6.2E+01	ND				
2月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND				
～3月1日	ND	ND	ND	ND	ND	±6.4E+01	ND				
3月1日	ND	ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND				
～4月1日	ND	ND	ND	ND	ND	±6.3E+01	ND				

(注) 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるととし、「ND」で表している。

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種							
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40		
浮遊じん	-	塩浜	令和6年4月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND	ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±6.9E+01	ND	ND
			～5月1日		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±8.3E+01	ND	ND	
			5月1日		ND	ND	ND	ND	3.1E+03 ±7.1E+01	ND	ND	
			～6月1日		ND	ND	ND	ND	1.3E+03 ±5.8E+01	ND	ND	
			6月1日		ND	ND	ND	ND	1.4E+03 ±4.7E+01	ND	ND	
			～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.6E+03 ±5.8E+01	ND	ND	
			7月1日		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±7.2E+01	ND	ND	
			～8月1日		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±7.6E+01	ND	ND	
			8月1日		ND	ND	ND	ND	3.2E+03 ±6.1E+01	ND	ND	
			～9月1日		ND	ND	ND	ND	3.0E+03 ±7.0E+01	ND	ND	
			9月1日		ND	ND	ND	ND	2.9E+03 ±6.1E+01	ND	ND	
			～10月1日		ND	ND	ND	ND	3.8E+03 ±6.8E+01	ND	ND	
			10月1日		ND	ND	ND	ND		ND	ND	
			～11月1日		ND	ND	ND	ND		ND	ND	
			11月1日		ND	ND	ND	ND		ND	ND	
			～12月1日		ND	ND	ND	ND		ND	ND	
12月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
～令和7年1月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
1月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
～2月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
2月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
～3月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
3月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					
～4月1日	ND	ND	ND	ND		ND	ND					

(注) 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるととし、「ND」で表している。

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
降下物	雨量 (168mm)	吉坂	令和6年4月1日 ～5月1日	MBq/km ²	ND	ND	ND	ND	2.2E+02 ±1.1E+00	9.5E-01 ±1.6E-01
	雨量 (167mm)		5月1日 ～6月3日		ND	ND	ND	ND	1.2E+02 ±8.0E-01	5.9E-01 ±1.5E-01
	雨量 (208mm)		6月3日 ～7月1日		ND	ND	ND	ND	1.3E+02 ±8.8E-01	5.9E-01 ±1.4E-01
	雨量 (172mm)		7月1日 ～8月1日		ND	ND	ND	ND	1.6E+02 ±1.1E+00	4.5E-01 ±1.4E-01
	雨量 (56mm)		8月1日 ～9月2日		ND	ND	ND	ND	9.5E+01 ±7.6E-01	5.2E-01 ±1.5E-01
	雨量 (55mm)		9月2日 ～10月1日		ND	ND	ND	ND	6.4E+01 ±5.9E-01	ND
	雨量 (298mm)		10月1日 ～11月1日		ND	ND	ND	ND	3.0E+02 ±1.4E+00	1.2E+00 ±1.7E-01
	雨量 (247mm)		11月1日 ～12月2日		ND	ND	ND	ND	5.2E+02 ±1.7E+00	1.6E+00 ±1.8E-01
	雨量 (233mm)		12月2日 ～令和7年1月6日		ND	ND	ND	ND	5.5E+02 ±1.7E+00	2.6E+00 ±2.1E-01
	雨量 (67mm)		1月6日 ～2月3日		ND	ND	ND	ND	2.6E+02 ±1.1E+00	1.5E+00 ±1.7E-01
	雨量 (128mm)		2月3日 ～3月3日		ND	ND	ND	ND	3.8E+02 ±1.4E+00	1.8E+00 ±1.9E-01
	雨量 (109mm)		3月3日 ～4月2日		ND	ND	ND	ND	2.2E+02 ±1.1E+00	1.0E+00 ±1.7E-01
	雨量 (129mm)	京都市	令和6年4月1日 ～5月1日		ND	ND	ND	ND	8.3E+01 ±6.3E-01	8.6E-01 ±1.5E-01
	雨量 (191mm)		5月1日 ～6月3日		ND	ND	ND	ND	1.5E+02 ±8.2E-01	4.3E-01 ±1.4E-01
	雨量 (229mm)		令和6年6月3日 ～7月1日		ND	ND	ND	ND	1.0E+02 ±7.2E-01	5.1E-01 ±1.4E-01
	雨量 (134mm)		7月1日 ～8月1日		ND	ND	ND	ND	6.9E+01 ±5.5E-01	ND
	雨量 (196mm)		8月1日 ～9月2日		ND	ND	ND	ND	9.9E+01 ±6.7E-01	ND
	雨量 (26mm)		9月2日 ～10月1日		ND	ND	ND	ND	1.4E+01 ±2.6E-01	ND

(注) 1 測定値N±ΔNにおいてΔNは計数誤差であり、N≦3×ΔNのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
降下物	雨量 (110mm)	京都市	10月1日 ～11月1日	MBq/km ²	ND	ND	ND	ND	4.8E+01 ±4.7E-01	ND
	雨量 (116mm)		11月1日 ～12月2日		ND	ND	ND	ND	4.6E+01 ±4.4E-01	ND
	雨量 (3mm)		12月2日 ～令和7年1月6日		ND	ND	ND	ND	1.6E+01 ±2.7E-01	ND
	雨量 (14mm)		1月6日 ～2月3日		ND	ND	ND	ND	1.8E+01 ±3.0E-01	ND
	雨量 (19mm)		2月3日 ～3月3日		ND	ND	ND	ND	5.3E+01 ±4.7E-01	ND
	雨量 (54mm)		3月3日 ～4月1日		ND	ND	ND	ND	5.5E+01 ±4.8E-01	4.3E-01 ±1.4E-01
陸水・ 湧水	表層水	与保呂	令和6年11月14日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	1.5E+01 ±2.0E+00	1.2E+01 ±2.0E+00
陸水・ 河川水	表層水	朝来川	11月14日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	2.3E+01 ±2.9E+00	2.8E+01 ±2.4E+00
		上林川	5月27日		ND	ND	ND	ND	1.9E+01 ±3.0E+00	9.8E+00 ±1.9E+00
		由良川 (南丹)	5月15日		ND	ND	ND	ND	ND	7.6E+00 ±1.9E+00
		大手川	5月15日		ND	ND	ND	ND	2.3E+01 ±1.9E+00	2.0E+01 ±2.3E+00
		大浦半島三浜川	5月17日		ND	ND	ND	ND	ND	1.5E+01 ±2.1E+00
		鴨瀬谷川	5月15日		ND	ND	ND	ND	1.1E+01 ±2.0E+00	9.1E+00 ±1.9E+00
陸土	表層 0～5cm	大山	令和6年7月3日	Bq/kg乾土	ND	1.0E+01 ±3.4E-01	ND	ND	ND	2.5E+02 ±5.9E+00
		金剛院	7月3日		ND	2.0E+00 ±2.8E-01	ND	ND	8.5E+00 ±2.3E+00	5.8E+02 ±9.0E+00
		岡安	7月3日		ND	8.5E-01 ±2.3E-01	ND	ND	ND	7.9E+02 ±9.6E+00
		老富	7月19日		ND	1.2E+00 ±1.7E-01	ND	ND	ND	9.0E+01 ±3.7E+00
		倉梯Ⅱ	7月22日		ND	3.2E+00 ±2.5E-01	ND	ND	ND	6.3E+02 ±8.5E+00
		知井	7月10日		ND	ND	ND	ND	ND	1.1E+03 ±1.1E+01
		養老	7月18日		ND	ND	ND	ND	2.6E+01 ±5.3E+00	7.8E+02 ±9.2E+00
		広河原	7月29日		ND	ND	ND	ND	2.0E+01 ±5.5E+00	5.6E+02 ±7.6E+00

(注) 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≤3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

2 過去10年間の最大値 陸土：Cs-137 2.6E+01±5.2E-01

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種								
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40			
米	玄米	大山	令和6年10月18日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4E+04 ±9.2E+02		
			10月11日		ND	ND	ND	ND	ND	7.1E+04 ±9.0E+02			
		杉山	10月8日		ND	ND	ND	ND	8.5E+04 ±9.9E+02				
			10月9日		ND	ND	ND	ND	6.3E+04 ±8.4E+02				
		金剛院	野原		10月25日	ND	3.7E+02 ±2.4E+01	ND	ND	ND	ND	7.6E+04 ±9.4E+02	
					10月11日	ND	7.7E+01 ±1.8E+01	ND	ND	ND	6.8E+04 ±8.8E+02		
		大山	杉山		令和6年12月17日	ND	ND	ND	ND	ND	4.1E+02 ±6.4E+01	8.5E+04 ±3.7E+02	
					12月6日	ND	ND	ND	ND	ND	8.5E+02 ±8.2E+01	1.0E+05 ±4.0E+02	
		生椎草	全体		大山	令和6年12月17日	ND	ND	ND	ND	ND	3.8E+04 ±3.8E+02	1.4E+05 ±7.7E+02
						12月6日	ND	ND	ND	ND	ND	3.1E+04 ±3.2E+02	1.5E+05 ±8.1E+02
馬鈴薯	可食部	大山	令和6年6月18日	ND	1.8E+03 ±1.8E+01	ND	ND	ND	3.2E+03 ±1.3E+02	7.5E+04 ±4.3E+02			
			6月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+05 ±5.7E+02			

(注) 1 測定値±△N(△Nは計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるととし、「ND」で表している。
 2 「/kg生」とは、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。
 3 過去10年間の最大値 米：Cs-137 6.3E+02±3.4E+01 生椎草：Cs-137 2.7E+03±2.4E+01

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種						
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	
さゆうり	全体	大山	令和16年8月15日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.1E+04 ±3.2E+02
		杉山	8月5日		ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.0E+04 ±2.9E+02
牛乳	原乳	多祿寺	令和16年5月29日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0E+04 ±7.2E+02
			11月19日		ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.7E+04 ±7.0E+02
松葉	葉	大山	令和16年9月25日		ND	ND	ND	ND	ND	4.8E+04 ±3.6E+02	6.5E+04 ±4.6E+02
		岡安	9月25日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	6.3E+04 ±4.7E+02	5.7E+04 ±4.8E+02
		老富	9月26日		ND	3.1E+01 ±7.4E+00	ND	ND	ND	2.6E+04 ±2.8E+02	6.7E+04 ±4.8E+02
よもぎ	葉	大山	令和16年5月17日		ND	4.8E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	4.2E+04 ±3.5E+02	2.6E+05 ±1.1E+03
			10月22日		ND	1.1E+02 ±1.6E+01	ND	ND	ND	1.7E+05 ±8.4E+02	2.3E+05 ±1.2E+03
		吉坂	5月20日		ND	ND	ND	ND	ND	3.7E+04 ±3.5E+02	2.4E+05 ±1.1E+03
			10月25日		ND	5.2E+01 ±1.7E+01	ND	ND	ND	1.4E+05 ±8.3E+02	2.2E+05 ±1.2E+03
		杉山	5月20日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	3.9E+04 ±3.8E+02	2.7E+05 ±1.2E+03
			10月25日		ND	ND	ND	ND	ND	1.2E+05 ±7.9E+02	2.3E+05 ±1.2E+03
丸山			5月17日		ND	1.1E+02 ±1.6E+01	ND	ND	ND	3.6E+04 ±3.6E+02	2.4E+05 ±1.2E+03
			10月22日		ND	1.5E+02 ±1.7E+01	ND	ND	ND	8.4E+04 ±5.9E+02	2.2E+05 ±1.2E+03
			5月27日		ND	1.1E+02 ±1.6E+01	ND	ND	ND	3.7E+04 ±3.9E+02	2.7E+05 ±1.3E+03
老富		10月30日		ND	6.4E+01 ±1.2E+01	ND	ND	ND	1.4E+05 ±7.0E+02	1.7E+05 ±9.1E+02	

(注) 1 測定値±△Nに△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

2 「/kg生」とは、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。

3 過去10年間の最大値

松葉：Cs-137 5.8E+01±8.3E+00 よもぎ：Cs-137 3.1E+02±1.7E+01

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
めばる	全身	毛島沖	令和6年5月27日	mBq/kg生	ND	6.7E+01 ±1.6E+01	ND	ND	ND	8.6E+04 ±8.6E+02
		馬立島沖	5月30日		ND	7.3E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.4E+04 ±8.2E+02
		田井地先	5月27日		ND	6.8E+01 ±1.3E+01	ND	ND	ND	8.4E+04 ±8.4E+02
さざえ	むき身	毛島沖	令和6年7月30日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	3.8E+03 ±1.7E+02	6.6E+04 ±6.3E+02
		馬立島沖	7月30日		ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±1.7E+02	7.0E+04 ±6.2E+02
		田井地先	7月30日		ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±1.7E+02	6.7E+04 ±6.0E+02
なまこ	全身	毛島沖	令和6年5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	5.8E+03 ±2.2E+02	2.2E+04 ±3.7E+02
		馬立島沖	5月23日		ND	2.4E+01 ±7.2E+00	ND	ND	3.3E+03 ±1.7E+02	2.0E+04 ±3.2E+02
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	4.0E+03 ±1.9E+02	2.2E+04 ±3.4E+02
わかめ	除根	毛島沖	令和6年5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.4E+03 ±3.2E+02	3.2E+05 ±1.5E+03
		馬立島沖	5月23日		ND	ND	ND	ND	1.4E+03 ±3.3E+02	3.0E+05 ±1.4E+03
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	1.7E+03 ±3.3E+02	2.9E+05 ±1.4E+03
あじ	全身	田井沖	令和6年11月20日	mBq/kg生	ND	6.1E+01 ±1.3E+01	ND	ND	ND	1.1E+05 ±8.1E+02

(注) 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≤3×△Nのとき「検出限界以下」として、「ND」で表している。

2 「/kg生」とは、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。

3 過去10年間の最大値 めばる：Cs-137 1.0E+02±1.4E+01 あじ：Cs-137 1.3E+02±1.5E+01

表2-8 つづき

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種						
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40	
あおりいか	全身	田井沖	令和6年11月20日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.0E+05 ±7.4E+02	
うまつらはぎ	全身	田井沖	令和6年6月3日	mBq/kg生	ND	3.3E+01 ±1.0E+01	ND	ND	ND	9.5E+04 ±7.3E+02	
いか	全身	田井沖	令和6年5月16日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	9.9E+04 ±8.0E+02	
まいわし	全身	田井沖	令和6年6月27日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.1E+03 ±2.3E+02	1.0E+05 ±8.2E+02	
ほんだわら	除根	毛島沖	令和6年5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	4.7E+03 ±3.2E+02	3.8E+05 ±2.0E+03	
		馬立島沖	5月23日		ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±3.1E+02	3.7E+05 ±1.8E+03	
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±3.2E+02	3.5E+05 ±1.8E+03	
海水	表層水	St. 3	令和6年8月2日	mBq/L	ND	1.8E+00 ±3.9E-01	ND	ND	ND	ND	
			令和7年2月12日		ND	1.7E+00 ±4.2E-01	ND	ND	ND	ND	ND
海底沈積物	表層土	St. 1	令和6年8月2日	Bq/kg乾土	ND	1.1E+00 ±1.9E-01	ND	ND	ND	ND	4.6E+02 ±6.9E+00
			令和7年2月12日		ND	1.2E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	ND	4.6E+02 ±7.0E+00
		8月2日	8月2日		ND	9.2E-01 ±1.9E-01	ND	ND	ND	ND	5.3E+02 ±7.2E+00
		2月12日	2月12日		ND	1.1E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	ND	5.5E+02 ±7.4E+00
		8月2日	8月2日		ND	1.6E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	ND	3.5E+02 ±6.8E+00
		2月12日	2月12日		ND	1.3E+00 ±1.7E-01	ND	ND	ND	ND	3.7E+02 ±6.2E+00

(注) 1 測定値N±ΔNにおいてΔNは計数誤差であり、N≦3×ΔNのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

2 「/kg生」とは、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。

3 過去10年間の最大値

海底下積物：Cs-137 3.3E+00±2.5E-01

表2-9 令和6年度トリチウム測定結果（陸水、海水）

試料名	部位	採取地点	採取年月日	トリチウム濃度 (Bq/L)	気温(°C)	水温(°C)
陸水	表層水	鴨瀬谷川	令和6年5月15日	ND	16.5	13.3
		大手川	5月15日	ND	22.0	15.5
		由良川(南丹)	5月15日	ND	20.5	16.1
		大浦半島三浜川	5月17日	ND	23.6	18.3
		上林川	5月27日	0.35 ± 0.11	25.6	19.0
		与保呂水源地	11月14日	0.40 ± 0.11	13.8	15.2
		朝来川	11月14日	0.54 ± 0.11	17.0	14.6
海水	表層水	St. 1	令和6年4月8日	ND	17.2	13.4
		St. 2		ND	17.9	13.5
		St. 3-1		0.56 ± 0.11	18.2	16.2
		St. 3-2		0.46 ± 0.11	17.2	15.1
		St. 1	6月20日	ND	26.5	23.2
		St. 2		ND	27.2	23.1
		St. 3-1		ND	29.8	23.5
		St. 3-2		ND	32.8	23.8
		St. 1	8月2日	ND	32.4	30.2
		St. 2		ND	33.4	30.3
		St. 3-1		ND	37.3	30.6
		St. 3-2		0.38 ± 0.11	38.1	30.2
		St. 1	10月11日	0.74 ± 0.11	22.3	23.7
		St. 2		ND	22.9	23.3
		St. 3-1		1.8 ± 0.12	24.9	25.3
		St. 3-2		0.70 ± 0.11	25.2	24.5
		St. 1	12月2日	ND	14.6	17.9
		St. 2		ND	15.0	17.8
		St. 3-1		0.52 ± 0.11	17.3	18.0
		St. 3-2		0.35 ± 0.11	18.9	19.3
St. 1	令和7年2月12日	0.41 ± 0.11	4.1	11.2		
St. 2		ND	3.9	11.3		
St. 3-1		1.6 ± 0.12	4.7	11.6		
St. 3-2		2.1 ± 0.13	5.1	12.0		
過去10年間の最大値				18Bq/L		

注:測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≤3×△Nのとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

表2-10 令和6年度ストロンチウム-90分析（放射化学分析）結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位 ^(注1)	Sr-90 濃度 ^(注2)	過去10年の最大値 ^(注3)
陸水	河川水	朝来川	令和6年5月17日	mBq/L	1.4 ± 0.19	2.1
		鴨瀬谷川	5月15日		0.98 ± 0.17	1.4
		大手川	5月15日		1.1 ± 0.17	0.96
		由良川（南丹）	5月15日		1.5 ± 0.21	2.6
		大浦半島三浜川	5月17日		0.72 ± 0.15	0.78
		広河原	7月29日		ND	0.41
陸土	0～5cm	知井	7月10日	Bq/kg乾土	ND	ND
		倉梯	7月22日		ND	0.20
		養老	7月18日		ND	ND
米	玄米	大 山	10月18日	mBq/kg生	ND	ND
		多祢寺	11月19日		ND	20
牛乳	原乳	大 山	5月17日	mBq/L	260 ± 12	790
			10月22日		520 ± 17	
よもぎ	葉	吉 坂	5月20日	mBq/kg生	180 ± 10	580
			10月25日		180 ± 10	
めばる	全身	毛島沖	5月27日	ND	29	
なまこ	全身	毛島沖	5月23日	ND	ND	
ほんだわら	除根	毛島沖	5月23日	46 ± 12	60	

注) 1 「kg生」は、分析前処理前の試料1kgあたりという意味である。

2 測定値Nにおいて△Nは計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

3 陸水（朝来川を除く）及び陸土は、令和元年度のみ。

表2-11 被ばく線量の評価（令和6年度）

		評 価 値														単位 mSv/y(ミリシーベルト/年)	
外部被ばく線量		0.001															
項 目	1日当たりの摂取量	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁵⁴ Mn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹⁴¹ Ce	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	³ H	⁹⁰ Sr	計		
内 部 被 ば く 線 量	空 気 (浮遊じん)	22.2m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	飲 料 水	2.65L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00001)	<0.001 (0.00004)	<0.001 (0.00005)	
	米	250g	ND	ND	<0.001 (0.00044)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00044)	
	葉 菜	100g	ND	ND	<0.001 (0.00007)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00053)	<0.001 (0.00060)	
	牛 乳	200mL	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	魚	200g	ND	ND	<0.001 (0.00007)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00007)	
	無 脊 椎 物	20g	ND	ND	<0.001 (0.000002)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.000002)	
	海 藻	40g	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00002)	<0.001 (0.00002)	
	計		ND	ND	<0.001 (0.00058)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00001)	<0.001 (0.00059)	0.001 (0.0012)	

- (注)1 外部被ばく線量： (放射線測定所6局の空間線量率測定値において、一定の変動幅(平均値+標準偏差の3倍)を超過した線量の年間積算値の最大値)×0.8*
- *環境放射線モニタリングにおいて対象としているγ線のエネルギー範囲では、空間放射線量(μ Gy)から外部被ばくによる実効線量(μ Sv)を求める場合には、原則として、空間放射線量(μ Gy)に0.8を乗ずることとする。
- 2 内部被ばく線量： 核種分析により検出された人工放射性核種の最大値を用いて「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」(原子力規制庁監視情報課、平成30年4月)の計算式により試算した預託実効線量(全量)。表中では()内の数値として表記。
- 3 「ND」は検出されなかった。
- 4 原子炉等施設からの放射能による、公衆中の個人に対する年間の実効線量限度は、「原子炉等規制法」で1mSv/yと定められている。

3 温排水影響調査結果

分布調査

当該海域における水温、塩分等の分布構造に与える温排水の影響を明らかにするとともに、当該海域への温排水の拡散の仕方を調べるために、水温、塩分の分布調査を実施した。

ア 方法

毛島及び馬立島周辺海域の25定点で、水温、塩分、透明度及び気象観測を令和6年4月から令和7年2月まで年6回行った。測定水深は0、1、3、5、7.5、10、15及び20mであり、水温及び塩分はCTDを用いて測定した。

なお、この調査は農林水産技術センター海洋センターに所属する平安丸(191トン)で実施した。


イ 調査結果

令和6年4月から令和7年2月までの6回の調査のうち、令和6年4月、8月、10月、12月及び令和7年2月の5回の調査では高浜発電所1号機から4号機のいずれかが稼働しており、いずれも内浦湾内外の一部において湾岸基準水温より1℃以上高い温排水が認められた。一方、令和6年6月の調査では、高浜2号機から4号機が稼働していたが、内浦湾内外において湾岸基準水温より1℃以上高い温排水は認められなかった。(表3-1~7、図3-1参照)


表3-1 各調査日における発電所運転状況及び取・排水温等（一部関西電力㈱資料による）

調査年月日	ユニット番号	稼働率出力%	温排水量 10 ⁶ t/day	海水温度 (°C)		基準水温 (°C)			温度差 (°C)		備考
				取水口	放水口	A	B	C	A-C	B-C	
R6. 4. 8	1号機	104.7	4.78		20.4						
	2号機	105.1	4.61	12.4		16.6	15.5	13.3	3.3	2.2	
	3号機	106.6	4.85		19.9						
	4号機	0.0	5.35		12.4						
R6. 6. 20	1号機	0.0	0.00		30.6						
	2号機	104.6	4.39	22.7		24.2	23.4	23.2	1.0	0.2	
	3号機	105.6	5.33		29.6						
	4号機	105.6	5.33		29.9						
R6. 8. 2	1号機	0.0	0.00		36.7						
	2号機	103.3	4.56	29.4		30.8	30.0	29.1	1.7	0.9	
	3号機	103.8	5.33		36.0						
	4号機	104.2	5.33		36.4						
R6. 10. 11	1号機	104.3	4.70		31.9						
	2号機	104.8	4.58	24.1		26.3	24.7	23.2	3.1	1.5	
	3号機	105.6	5.33		30.9						
	4号機	105.9	5.35		31.4						
R6. 12. 2	1号機	105.3	4.70		25.7						
	2号機	0.0	0.00	17.8		19.2	18.7	17.9	1.3	0.8	
	3号機	106.6	5.33		24.9						
	4号機	106.7	5.18		25.6						
R7. 2. 12	1号機	105.6	4.44		18.6						
	2号機	75.4	4.15	11.4		12.8	12.2	11.2	1.6	1.0	
	3号機	106.9	4.85		19.2						
	4号機	106.7	5.09		19.3						

注) A : 湾口部 (Stn. 6~8の最高値)
 B : 湾口前面 (Stn. 9~11の最高値)
 C : 湾外 (Stn. 18~24の最高・最低を除く5点の平均値)

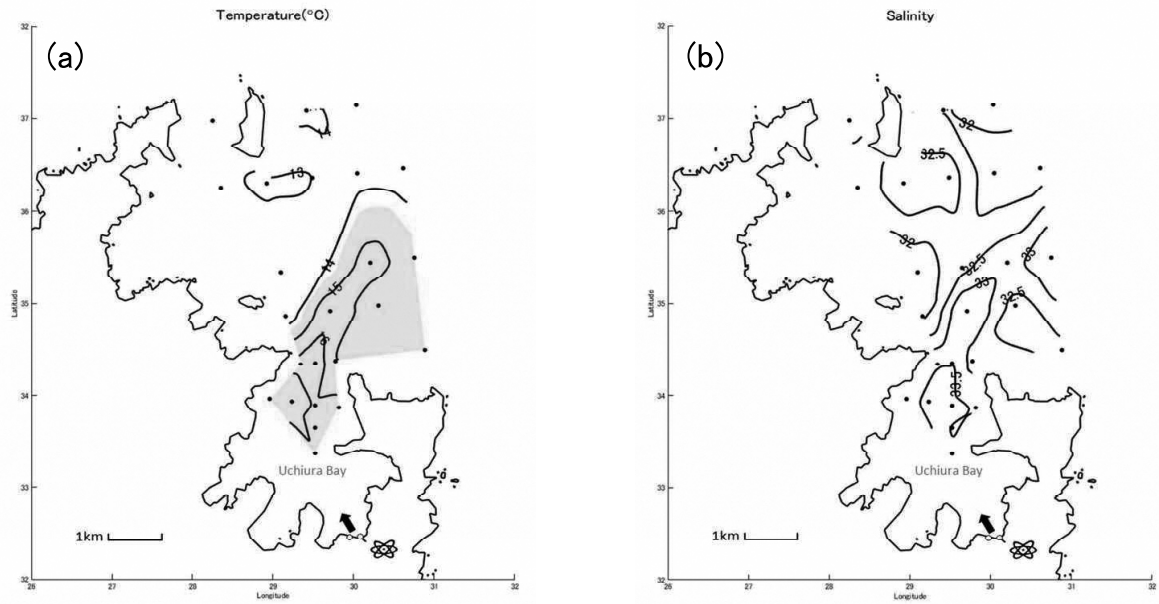


表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和 6 年 4 月)

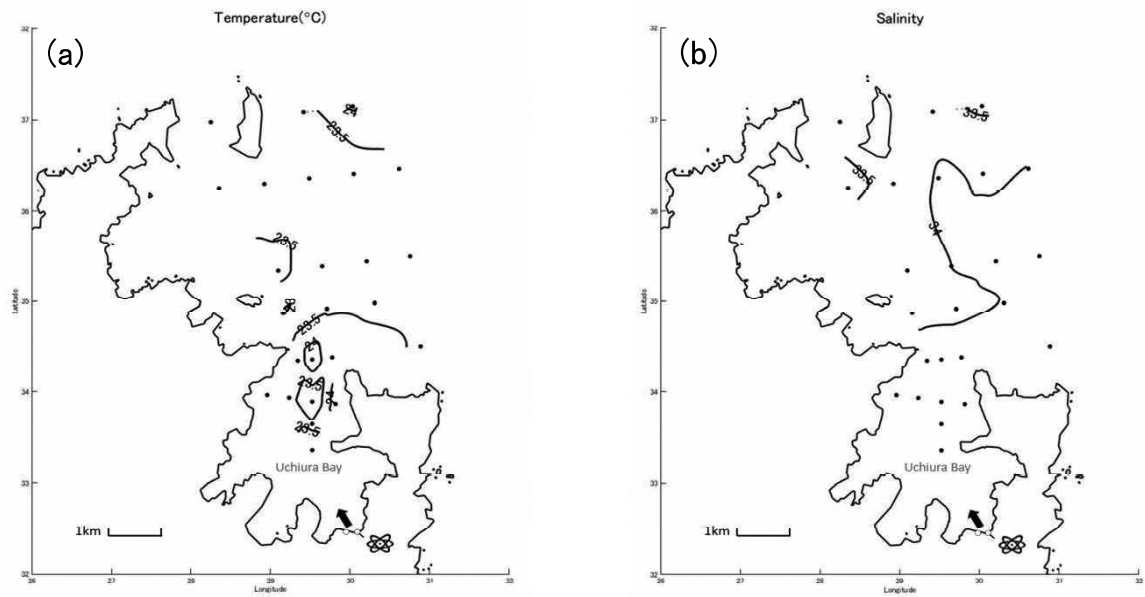


表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和 6 年 6 月)

図 3-1 水温・塩分分布図

(注) 表面水温 (a) の着色 (灰色) 部分は、基準水温から 1℃以上の昇温が認められた箇所を示す。

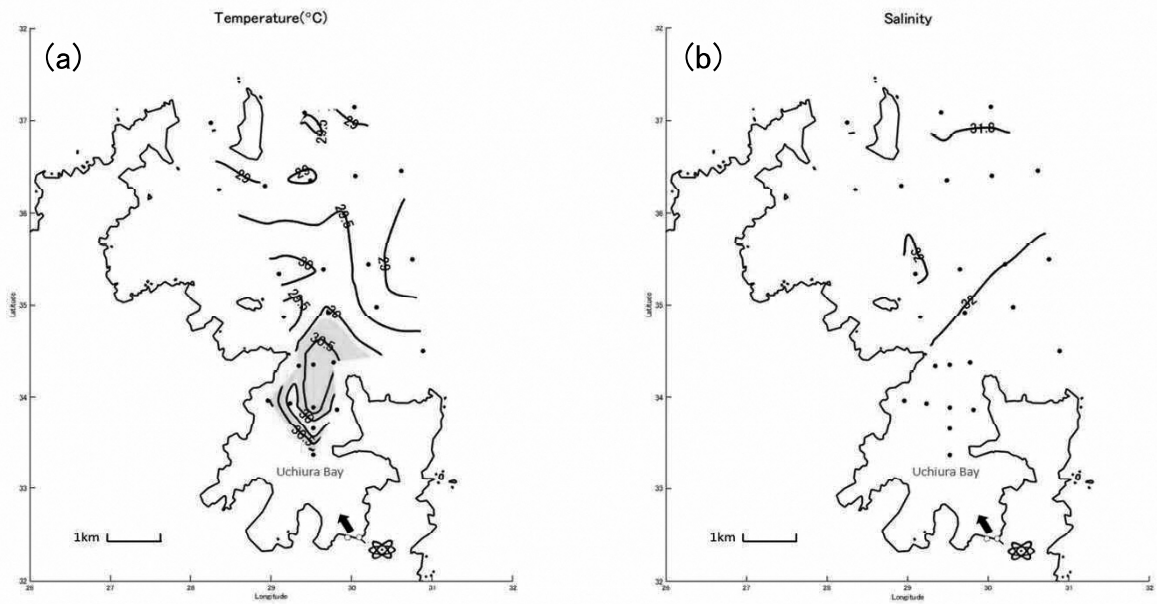


表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和6年8月)

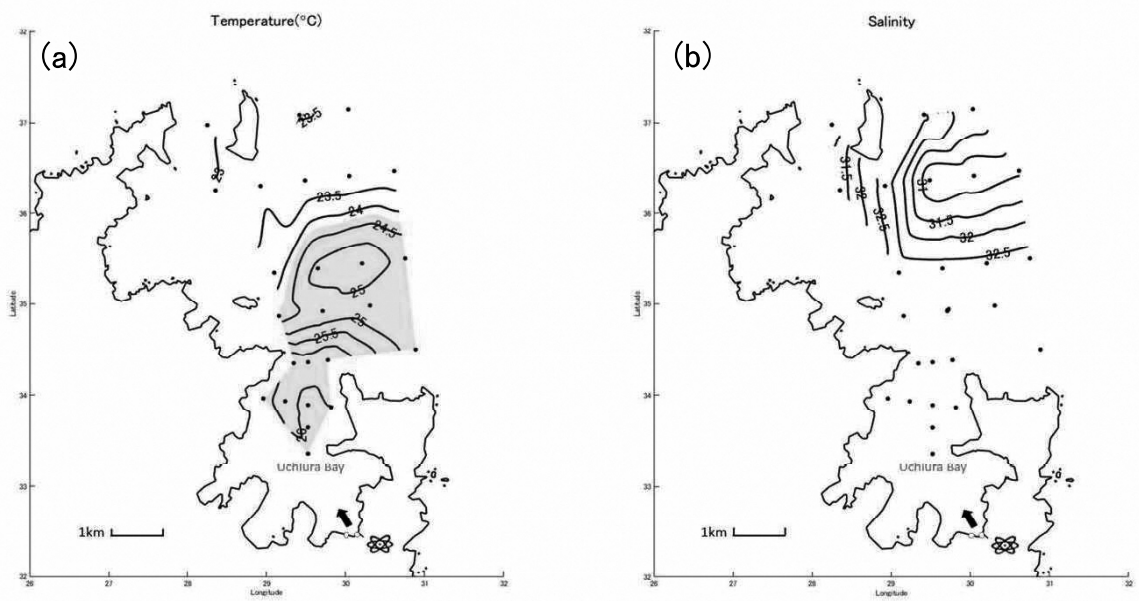


表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和6年10月)

図3-1 つづき
(注) 前頁に同じ。

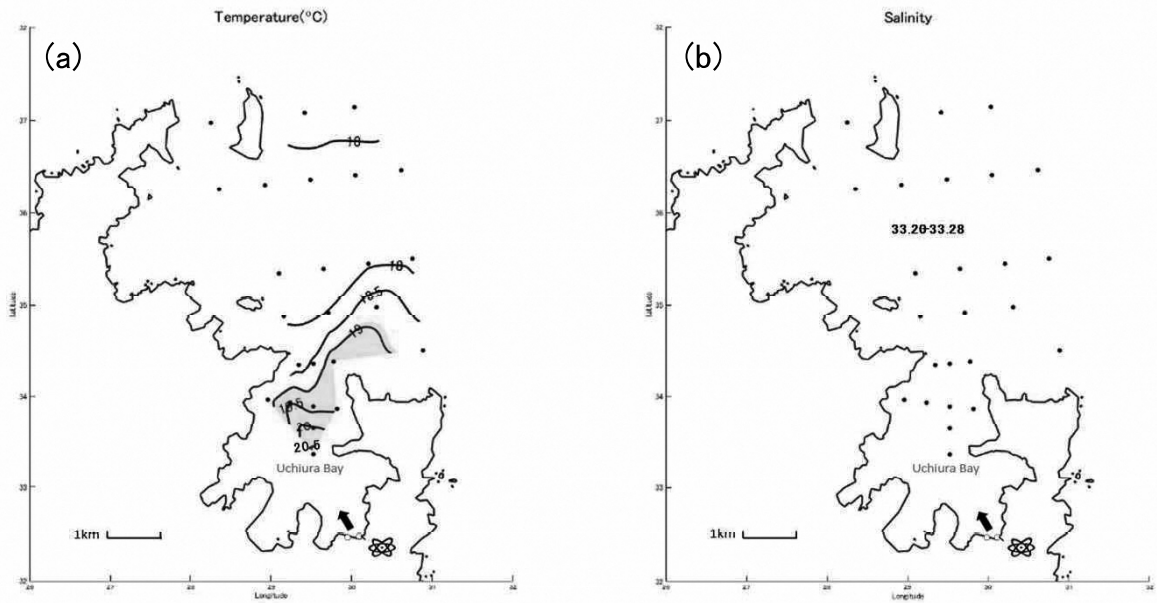

表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和6年12月)

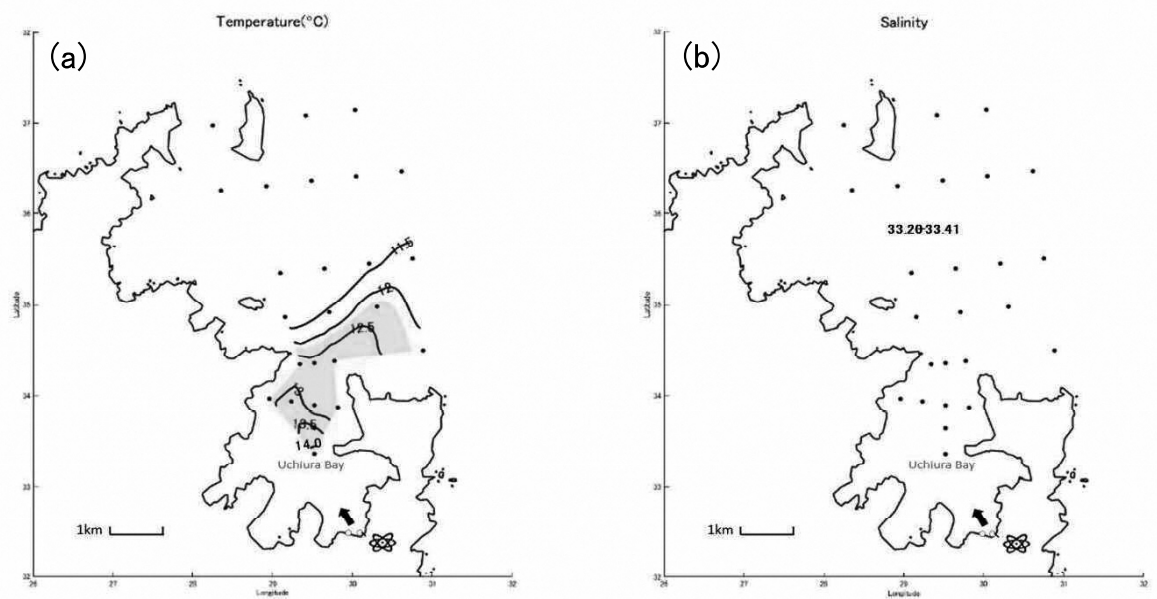

表面水温 (a) 及び表層塩分 (b) 分布図 (令和7年2月)

図3-1 つづき
(注) 前頁に同じ

表3-2 温排水分布調査観測結果(令和6年4月8日)

採水定点										Stn.3				
観測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
時間	12:54	12:48	12:39	12:32	13:24	12:10	12:17	12:23	12:00	11:52	11:44	11:06	11:15	
気温	18.1	18.3	18.2	18.5	17.9	18.5	18.3	18.5	18.2	18.2	18.3	17.8	17.9	
天候	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
風向	N	N	NNE	NNE	E	N	N	N	N	NNW	NW	ESE	ESE	
風速(m/s)	3.1	3.9	2.8	3.4	2.2	2.4	2.3	2.8	0.8	1.2	1.8	2.8	2.3	
透明度(m)	10	10	11	10	16	12	11	11	14	12	13	11	12	
水温 ℃	0m	16.23	16.09	15.05	15.68	14.85	15.05	16.68	16.26	14.40	15.50	13.68	14.50	15.27
	1	15.94	15.64	14.92	15.91	14.87	15.53	16.79	16.20	14.13	15.84	14.59	14.23	15.15
	3	16.14	14.95	14.42	16.07	13.95	15.33	16.72	16.24	15.52	15.38	13.38	14.45	15.39
	5	14.73	13.95	13.66	14.12	13.57	15.15	16.68	14.29	15.71	14.87	13.27	14.47	15.49
	7.5	13.69	12.98	13.07	13.28	13.19	13.82	16.15	13.03	13.68	13.96	12.67	14.02	14.53
	10	12.73	12.56	12.59	12.45	12.93	12.85	13.00	12.54	12.81	12.76	12.57	12.78	12.79
	15	12.31	12.37	12.39	12.38	12.70	12.45	12.40	12.41	12.72	12.49	12.40	12.79	12.76
	20	12.06	12.10	12.26	12.32	12.35	12.31	12.26	12.30	12.39	12.21	12.32	12.56	12.51
塩分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	33.45	33.61	33.67	33.26	32.45	32.87	33.48	33.42	32.38	33.45	31.97	33.43	32.81
	3	33.39	33.61	33.65	33.36	32.87	32.64	33.49	33.40	33.17	33.49	33.19	33.21	33.06
	5	33.58	33.71	33.78	33.62	33.35	33.57	33.49	33.63	33.48	33.50	33.32	33.21	33.17
	7.5	33.74	33.74	33.85	33.77	33.41	33.71	33.51	33.68	33.62	33.51	33.81	33.32	33.61
	10	33.82	33.94	33.98	33.98	33.66	33.76	33.71	33.92	33.77	33.83	33.89	33.71	33.78
	15	34.00	34.05	34.02	34.03	33.93	33.99	34.00	34.01	33.93	33.96	34.02	33.93	33.91
	20	34.09	34.07	34.09	34.10	34.11	34.12	34.09	34.12	34.03	34.10	34.06	34.09	34.05

採水定点				Stn.2		Stn.1								
観測定点	14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口	
時間	11:25	11:34	10:54	10:45	10:35	10:24	10:15	14:21	14:28	10:04	13:01	13:09	13:42	
気温	17.8	18.0	18.0	17.9	17.7	17.2	16.7	17.3	17.2	16.1	18.1	18.1	17.7	
天候	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
風向	WNW	SSE	E	NE	NNE	ESE	NE	SSE	SE	NW	N	NNE	N	
風速(m/s)	1.1	0.7	1.6	2.3	1.0	1.0	0.3	2.4	2.0	0.6	2.5	3.6	1.2	
透明度(m)	12	16	17	14	15	15	14	15	15	10	10	10	16	
水温 ℃	0m	13.99	13.70	13.54	13.76	13.01	12.96	13.27	13.24	14.15	13.02	16.87	15.99	14.37
	1	14.02	13.77	13.49	13.45	13.17	13.10	13.33	13.28	13.19	13.03	16.87	16.21	14.59
	3	13.87	13.91	13.51	13.20	13.17	13.13	13.13	13.27	13.18	12.96	16.75	16.23	14.20
	5	13.58	13.37	13.61	13.10	13.12	12.94	12.82	13.05	13.14	13.06	15.31	15.84	13.82
	7.5	13.04	12.97	13.09	12.94	13.01	12.72	12.75	13.09	13.04	12.93	14.39	14.79	12.90
	10	12.91	12.78	12.90	12.72	12.79	12.66	12.66	12.80	12.79	12.72	12.75	12.89	12.57
	15	12.77	12.54	12.75	12.70	12.70	12.65	12.65	12.64	12.67	12.41	12.38	12.35	12.42
	20	12.51	12.40	12.61	12.43	12.49	12.45	12.26	12.47	12.42	12.29	12.24	12.15	11.92
塩分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	32.41	31.67	31.74	31.68	32.66	32.76	32.41	32.45	31.98	31.76	33.49	33.52	32.26
	3	32.54	32.51	32.19	32.70	32.68	32.70	32.99	32.21	31.97	32.69	33.49	33.52	32.95
	5	33.05	32.84	33.10	33.30	32.86	33.30	33.65	33.45	32.93	32.60	33.55	33.56	33.20
	7.5	33.68	33.48	33.33	33.47	33.20	33.74	33.75	33.53	33.56	33.23	33.65	33.65	33.32
	10	33.81	33.80	33.81	33.79	33.68	33.85	33.96	33.91	33.85	33.80	33.81	33.84	33.53
	15	33.93	33.92	34.02	34.10	33.93	34.03	34.04	34.01	34.00	34.07	34.00	34.02	33.89
	20	34.00	34.04	34.15	34.10	34.13	34.08	34.06	34.09	34.14	34.08	34.09	34.09	33.99

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

表3-3 温排水分布調査観測結果(令和6年6月20日)

採水定点											Stn.3			
観測定点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
時間		12:42	12:35	12:28	12:21	13:18	11:53	12:00	12:05	11:42	11:34	11:25	10:53	11:01
気温		32.9	32.4	32.4	32.0	33.4	30.8	31.1	31.1	30.7	29.8	29.3	29.7	29.9
天候		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
風向		SSW	SSW	SSW	SSW	E	SSE	S	S	SSW	S	SSE	S	SSW
風速(m/s)		3.9	2.4	2.9	3.8	1.4	1.2	1.4	3.2	3.0	4.1	4.1	1.7	4.0
透明度(m)		10	12	9	9	12	13	11	8	13	12	11	15	14
水 温 ℃	0m	24.08	23.10	23.65	23.53	23.40	23.72	24.20	23.80	23.41	23.44	22.99	23.20	23.31
	1	24.25	23.81	23.68	23.62	23.58	23.62	24.11	23.61	23.37	23.47	23.49	23.14	23.11
	3	24.16	23.73	23.66	23.29	23.39	23.82	23.97	23.56	23.37	23.42	23.41	23.24	23.20
	5	23.40	22.70	22.46	22.77	23.22	22.78	23.01	23.43	23.07	23.11	23.25	22.83	22.64
	7.5	22.56	22.10	22.00	21.85	22.78	21.86	22.35	22.77	22.39	22.12	21.99	22.59	22.31
	10	21.59	21.22	21.03	20.81	22.26	21.43	21.27	20.96	21.58	21.77	21.05	21.23	21.17
	15	20.06	19.93	20.27	19.98	19.85	19.73	20.24	20.08	19.64	19.86	20.02	19.83	20.00
	20	19.26	19.63	19.61	19.67	19.37	19.68	19.83	19.86	19.37	19.52	19.84	19.40	19.33
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	34.18	34.18	34.14	34.16	34.18	34.18	34.19	34.17	34.01	33.94	33.91	34.10	34.06
	3	34.16	34.19	34.15	34.17	34.17	34.16	34.17	34.16	33.99	33.94	33.94	34.09	34.04
	5	34.12	34.18	34.18	34.18	34.15	34.16	34.13	34.14	34.04	33.99	33.95	34.16	34.22
	7.5	34.18	34.17	34.18	34.15	34.20	34.13	34.15	34.17	34.25	34.13	34.12	34.26	34.34
	10	34.21	34.25	34.20	34.19	34.25	34.32	34.17	34.20	34.32	34.33	34.19	34.27	34.25
	15	34.30	34.29	34.35	34.37	34.31	34.28	34.43	34.45	34.31	34.30	34.28	34.30	34.29
	20	34.34	34.40	34.42	34.38	34.36	34.42	34.45	34.46	34.36	34.36	34.46	34.41	34.35

採水定点					Stn.2		Stn.1							
観測定点		14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口
時間		11:08	11:16	10:38	10:30	10:21	10:13	10:04	14:17	14:27	9:54	12:54	13:01	13:38
気温		29.6	29.7	28.7	27.2	26.8	26.5	26.3	33.6	33.5	26.2	33.6	33.9	32.7
天候		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
風向		S	SSE	S	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	S	WSW	WSW	NNW
風速(m/s)		4.6	4.3	1.6	2.5	3.0	0.9	3.5	1.4	1.3	4.2	3.8	2.3	2.1
透明度(m)		12	10	17	15	17	14	9	8	16	10	10	10	13
水 温 ℃	0m	23.08	23.61	23.37	23.31	23.12	23.13	23.25	24.08	23.35	23.25	23.55	23.04	23.60
	1	23.28	23.65	23.43	23.13	23.09	23.18	23.24	23.60	23.44	23.35	23.68	22.89	23.08
	3	23.33	23.32	23.40	23.07	23.16	23.12	23.27	24.05	23.42	23.24	23.70	23.27	23.21
	5	22.39	22.43	22.99	22.80	22.86	22.73	23.00	23.66	23.05	22.81	23.26	23.16	22.88
	7.5	22.27	21.69	22.46	22.41	22.45	22.47	22.27	23.43	22.54	22.38	21.53	22.88	22.55
	10	21.44	21.00	22.09	21.31	21.85	21.81	21.75	21.58	21.61	21.00	21.10	20.59	21.07
	15	19.97	19.98	20.16	20.04	20.28	19.91	20.06	20.11	20.55	20.00	19.83	20.11	19.65
	20	19.47	19.62	19.62	19.48	19.39	19.70	19.48	19.64	19.49	19.69	19.25	19.56	19.30
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	34.00	33.84	34.01	33.94	34.03	33.60	33.45	33.36	33.78	33.52	34.15	34.17	34.07
	3	33.97	33.92	34.03	34.09	33.87	33.81	33.66	32.22	33.87	33.44	34.19	34.20	34.07
	5	34.16	34.13	34.15	34.17	34.06	34.15	34.09	33.17	34.20	34.08	34.13	34.19	34.13
	7.5	34.28	34.14	34.41	34.36	34.22	34.23	34.23	33.62	34.33	34.19	34.17	34.16	34.23
	10	34.31	34.26	34.39	34.23	34.26	34.30	34.31	34.36	34.38	34.22	34.25	34.26	34.18
	15	34.30	34.39	34.28	34.28	34.26	34.27	34.26	34.29	34.28	34.28	34.33	34.46	34.29
	20	34.38	34.38	34.33	34.36	34.34	34.40	34.29	34.32	34.31	34.32	34.33	34.37	34.31

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

表3-4 温排水分布調査観測結果(令和6年8月2日)

採水定点										Stn.3				
観測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
時間	13:15	13:07	13:00	12:51	13:51	12:28	12:36	12:42	12:18	12:04	11:54	11:17	11:27	
気温	36.9	37.3	37.4	37.4	36.3	38.5	38.7	37.4	38.0	37.3	36.7	34.0	34.5	
天候	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	
風向	NE	NE	NNE	NNE	NNE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	
風速(m/s)	3.8	3.4	3.1	3.3	3.0	2.4	2.9	2.7	2.5	1.2	1.7	2.1	2.4	
透明度(m)	18	20	18	15	18	20	19	20	20	17	17	19	22	
水温 ℃	0m	29.84	30.74	29.89	31.07	29.76	30.58	30.87	30.24	29.27	30.04	29.26	28.66	29.22
	1	29.72	30.44	30.57	30.84	29.73	29.93	30.44	30.25	29.13	30.42	28.88	29.62	30.08
	3	29.67	30.68	30.44	30.03	29.88	29.59	30.27	30.20	29.47	29.92	28.69	28.52	29.14
	5	29.42	29.63	29.51	29.47	28.57	28.96	29.36	29.22	28.56	29.81	28.56	28.42	28.76
	7.5	28.98	29.04	29.32	29.22	28.43	28.45	28.89	28.52	28.09	29.26	28.48	27.77	27.78
	10	28.51	28.11	28.54	28.91	28.09	27.63	28.15	27.52	27.39	28.00	28.13	27.73	27.19
	15	27.05	27.42	27.33	27.47	27.82	27.26	27.07	27.22	27.16	27.19	27.04	27.32	27.32
	20	26.96	27.10	27.25	27.20	27.10	27.18	26.95	27.16	27.33	26.89	26.86	27.25	27.36
塩分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	32.10	32.09	32.10	32.12	32.07	32.10	32.10	32.05	32.08	32.01	31.93	32.04	32.00
	3	32.09	32.07	32.09	32.11	32.07	32.06	32.06	32.05	32.02	32.02	31.91	31.98	32.04
	5	32.08	32.07	32.07	32.09	31.97	32.01	32.03	31.97	32.03	32.02	31.91	31.97	32.09
	7.5	32.02	31.97	32.07	32.08	31.95	31.97	31.95	31.94	31.99	32.03	31.91	31.99	31.94
	10	31.97	31.96	32.05	32.06	31.93	31.95	31.93	31.98	31.96	31.96	31.93	32.12	31.98
	15	32.03	31.96	31.98	31.99	32.05	31.99	32.00	32.00	32.01	31.97	31.97	32.15	32.17
	20	32.07	32.05	32.10	32.08	32.06	32.20	32.03	32.08	32.24	32.02	32.00	32.23	32.27

採水定点				Stn.2		Stn.1								
観測定点	14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口	
時間	11:35	11:44	11:04	10:49	10:40	10:26	10:16	14:51	15:05	10:06	13:24	13:31	14:11	
気温	34.9	35.4	33.9	33.4	33.0	32.4	32.0	39.2	41.1	32.1	36.5	36.4	37.3	
天候	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	
風向	NE	ENE	ENE	E	ENE	E	E	NE	NNE	ENE	NNE	NE	NNE	
風速(m/s)	1.9	1.9	2.4	1.7	1.6	2.1	2.3	2.6	2.2	2.2	4.9	4.9	4.0	
透明度(m)	22	21	21	21	20	21	17	18	19	19	16	15	21	
水温 ℃	0m	29.96	30.12	29.13	29.22	28.99	29.03	29.33	28.67	29.48	28.34	29.65	31.26	30.21
	1	29.87	30.26	29.17	29.29	29.01	29.95	29.21	28.97	29.64	28.49	30.27	30.71	30.26
	3	29.62	29.29	29.14	29.26	29.01	29.30	29.11	28.86	29.29	28.38	30.00	30.50	30.17
	5	29.36	29.29	29.12	29.06	28.40	28.91	29.01	28.51	28.39	28.34	29.43	29.57	29.69
	7.5	29.26	28.50	28.60	28.32	28.15	28.14	28.88	28.04	28.17	28.31	29.25	29.43	29.20
	10	28.33	28.38	28.33	28.17	28.12	28.27	28.46	27.88	27.90	28.03	28.07	28.57	27.80
	15	27.55	27.29	27.51	27.45	27.14	27.64	27.17	27.32	27.67	27.25	27.45	27.44	27.53
	20	27.27	26.84	27.46	27.05	26.85	26.87	26.92	26.85	27.32	27.23	27.15	27.08	27.37
塩分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	31.96	32.01	31.88	31.94	31.86	31.95	31.92	31.73	31.74	31.77	32.06	32.10	31.94
	3	31.98	31.95	31.88	31.92	31.86	31.90	31.91	31.74	31.89	31.78	32.08	32.06	31.94
	5	32.10	31.96	31.87	31.86	31.83	31.84	31.91	31.79	31.90	31.79	32.07	32.09	31.93
	7.5	32.11	32.04	31.82	31.82	31.94	31.91	31.87	31.82	31.89	31.80	32.05	32.08	31.96
	10	32.12	32.06	32.01	31.97	32.08	32.09	31.84	31.86	31.90	31.79	31.94	31.97	31.98
	15	32.16	31.95	32.04	32.14	32.12	32.18	31.86	32.12	32.11	31.81	31.98	32.08	32.12
	20	32.28	32.00	32.23	32.10	32.04	32.06	32.00	32.10	32.16	31.84	32.09	32.06	32.19

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

表3-5 温排水分布調査観測結果(令和6年10月11日)

採水定点											Stn.3			
観測定点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
時間		12:44	12:38	12:32	12:24	13:13	11:53	12:08	12:12	11:45	11:37	11:27	10:53	11:04
気温		26.0	26.0	26.4	26.8	24.5	24.8	25.3	26.0	24.8	24.9	25.3	23.2	23.4
天候		bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
風向		N	NNW	NNE	NE	N	NNW	N	N	NNW	NW	NNW	NW	NNW
風速(m/s)		3.4	3.9	3.9	2.7	5.3	1.8	2.2	2.6	2.0	2.6	3.1	3.0	2.4
透明度(m)		15	14	11	12	12	14	13	13	15	11	16	13	13
水 温 ℃	0m	25.97	25.67	26.40	25.69	24.73	26.34	26.23	26.34	24.68	24.71	24.35	24.79	25.36
	1	26.07	25.74	26.62	25.90	25.43	26.42	26.49	26.57	24.74	25.16	24.59	24.84	25.46
	3	25.81	25.60	26.14	26.27	25.39	25.41	25.86	25.88	25.07	24.78	24.43	24.86	25.35
	5	25.17	25.27	25.64	25.99	25.06	24.92	25.27	25.31	24.66	24.48	24.07	24.54	24.48
	7.5	24.72	24.46	24.34	24.13	24.81	24.32	24.75	24.39	24.40	24.24	23.90	24.04	24.01
	10	24.00	23.73	23.72	23.70	24.44	23.86	23.79	23.75	23.95	23.76	23.81	23.85	23.87
	15	23.67	23.80	23.64	23.66	23.89	23.69	23.66	23.73	23.73	23.67	23.69	23.83	23.71
	20	23.58	23.56	23.42	23.42	23.62	23.59	23.61	23.62	23.59	23.61	23.56	23.65	23.57
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	32.64	32.69	32.64	32.65	32.63	32.74	32.73	32.70	32.64	32.50	32.65	32.64	32.61
	3	32.60	32.66	32.64	32.66	32.63	32.64	32.79	32.69	32.63	32.60	32.64	32.65	32.62
	5	32.71	32.68	32.71	32.61	32.63	32.66	32.78	32.72	32.65	32.63	32.61	32.62	32.64
	7.5	32.72	32.65	32.71	32.76	32.59	32.66	32.63	32.68	32.61	32.70	32.68	32.62	32.62
	10	32.79	32.84	32.88	32.90	32.53	32.77	32.80	32.84	32.66	32.71	32.79	32.66	32.64
	15	32.99	33.03	33.03	32.97	32.76	32.94	32.95	32.86	32.80	32.84	32.94	32.78	32.82
	20	33.18	33.22	33.31	33.27	33.02	33.15	33.09	33.03	33.06	33.08	33.10	33.14	33.11

採水定点					Stn.2		Stn.1							
観測定点		14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口
時間		11:12	11:20	10:43	10:34	10:26	10:19	10:10	14:07	14:19	9:58	12:52	12:59	13:30
気温		24.3	25.0	23.1	22.9	22.6	22.3	22.2	24.1	24.0	22.1	25.7	25.2	25.0
天候		bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
風向		NNW	NNW	WNW	WNW	W	WNW	NW	NNW	NNW	W	NNW	NNW	N
風速(m/s)		1.8	3.3	2.7	2.2	1.0	2.8	3.3	5.4	6.3	2.6	3.4	5.2	4.8
透明度(m)		15	16	6	7	5	19	6	9	8	4	13	12	12
水 温 ℃	0m	25.11	23.82	23.14	23.18	23.18	23.44	23.08	23.43	23.50	22.86	25.77	25.71	24.09
	1	25.20	23.91	23.22	23.18	23.20	23.62	23.25	23.51	23.54	22.99	25.87	25.85	24.17
	3	25.14	23.91	23.18	23.23	23.21	23.61	23.32	23.55	23.49	23.01	25.60	25.86	24.17
	5	24.23	23.90	23.19	23.30	23.27	23.59	23.49	23.56	23.49	23.02	25.02	25.84	24.21
	7.5	23.88	23.81	23.41	23.50	23.39	23.69	23.67	23.62	23.56	23.17	24.29	24.96	24.23
	10	23.78	23.66	23.50	23.54	23.65	23.66	23.65	23.62	23.57	23.52	24.12	23.92	23.92
	15	23.69	23.67	23.56	23.66	23.63	23.53	23.50	23.62	23.56	23.55	23.71	23.71	23.81
	20	23.55	23.46	23.40	23.38	23.30	23.16	22.72	23.44	23.56	22.91	23.45	23.11	23.44
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	32.64	32.67	30.94	30.82	30.79	32.59	31.27	31.60	32.51	30.44	32.65	32.64	32.14
	3	32.64	32.65	31.16	30.99	31.09	32.59	31.46	31.95	32.23	30.51	32.65	32.64	32.14
	5	32.64	32.66	31.14	31.63	31.33	32.59	32.13	32.58	32.30	30.57	32.66	32.64	32.26
	7.5	32.66	32.68	32.18	32.38	31.79	32.81	32.78	32.78	32.66	31.13	32.65	32.86	32.46
	10	32.67	32.76	32.57	32.47	32.75	32.93	32.92	32.83	32.78	32.47	32.74	32.82	32.82
	15	32.87	32.93	32.83	32.84	32.89	33.20	33.09	32.93	32.81	33.03	33.00	33.02	32.93
	20	33.12	33.21	33.27	33.30	33.34	33.41	33.67	33.12	33.01	33.49	33.29	33.43	33.21

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

表3-6 温排水分布調査観測結果(令和6年12月2日)

採水定点										Stn.3				
観測定点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
時間		12:57	12:50	12:43	12:36	13:32	12:09	12:18	12:26	11:56	11:48	11:39	11:03	11:13
気温		17.4	17.3	17.3	17.3	18.5	16.7	17.2	17.4	17.0	17.3	17.4	15.5	15.8
天候		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
風向		S	SW	WSW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW
風速(m/s)		2.4	2.6	4.1	1.0	2.1	4.0	5.2	5.0	5.8	6.1	4.0	5.3	6.0
透明度(m)		11	10	11	9	10	8	9	9	11	11	10	10	9
水 温 ℃	0m	19.45	19.37	19.46	18.93	18.83	19.20	18.58	18.32	18.79	18.03	17.97	17.88	17.97
	1	19.45	19.47	19.42	19.22	18.76	19.19	18.61	19.14	18.80	18.03	17.96	17.88	17.98
	3	19.40	19.38	19.04	19.21	18.73	19.17	18.54	18.92	18.75	18.03	17.97	17.88	17.98
	5	19.30	19.10	18.20	19.14	18.43	19.07	18.13	18.60	18.54	18.03	17.96	17.88	17.98
	7.5	18.94	18.54	18.03	18.20	18.33	18.39	18.05	17.99	18.34	18.02	17.97	17.88	17.97
	10	18.14	17.99	17.95	18.12	18.32	18.05	18.10	17.93	18.20	18.03	17.97	17.86	17.96
	15	18.09	17.97	17.93	18.04	18.27	18.05	18.08	17.92	18.13	18.00	17.96	17.85	17.93
	20	17.99	17.97	17.87	17.94	18.20	18.09	18.08	17.90	17.96	18.03	17.96	17.84	17.88
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	33.29	33.26	33.24	33.27	33.27	33.26	33.24	33.27	33.26	33.23	33.22	33.21	33.21
	3	33.29	33.27	33.25	33.26	33.27	33.26	33.24	33.25	33.26	33.23	33.22	33.21	33.21
	5	33.30	33.24	33.24	33.26	33.24	33.25	33.23	33.23	33.25	33.23	33.22	33.21	33.21
	7.5	33.27	33.24	33.21	33.24	33.24	33.23	33.24	33.21	33.25	33.23	33.23	33.21	33.21
	10	33.24	33.21	33.20	33.25	33.24	33.22	33.27	33.21	33.24	33.23	33.23	33.21	33.21
	15	33.25	33.22	33.21	33.24	33.24	33.25	33.28	33.21	33.23	33.23	33.23	33.22	33.21
	20	33.23	33.22	33.20	33.21	33.25	33.27	33.28	33.21	33.22	33.26	33.23	33.22	33.21

採水定点					Stn.2		Stn.1							
観測定点		14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口
時間		11:21	11:30	10:51	10:43	10:35	10:27	10:17	14:32	14:42	10:06	13:09	13:15	13:51
気温		16.4	17.0	15.2	15.0	14.8	14.6	14.5	19.5	19.6	14.3	17.5	17.5	18.1
天候		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
風向		SSW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SW	SE	ESE	SSW	SW	WSW	E
風速(m/s)		5.8	4.1	4.6	6.4	6.5	6.3	6.4	1.4	2.7	6.0	2.6	3.4	2.7
透明度(m)		9	10	12	10	11	9	10	16	14	9	9	8	9
水 温 ℃	0m	17.94	17.96	17.91	17.90	17.94	17.91	17.97	18.12	18.09	17.90	20.03	20.71	17.88
	1	17.94	17.95	17.91	17.90	17.93	17.91	17.96	18.12	18.09	17.90	20.04	20.64	17.88
	3	17.94	17.95	17.91	17.91	17.94	17.92	17.96	18.13	18.09	17.90	19.13	20.51	17.83
	5	17.94	17.95	17.91	17.91	17.95	17.92	17.95	18.12	18.09	17.91	18.64	20.05	17.72
	7.5	17.94	17.95	17.91	17.91	17.94	17.92	17.97	18.11	18.09	17.90	18.61	18.42	17.69
	10	17.93	17.93	17.90	17.91	17.94	17.91	17.98	18.09	18.08	17.91	18.67	18.18	17.70
	15	17.92	17.92	17.89	17.92	17.96	17.91	18.00	18.08	18.06	17.91	18.04	18.06	17.67
	20	17.91	17.91	17.89	17.91	17.97	17.92	18.01	18.07	18.01	17.92	17.96	18.05	17.54
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	33.21	33.22	33.20	33.20	33.21	33.21	33.25	33.22	33.22	33.22	33.24	33.26	33.19
	3	33.21	33.22	33.20	33.20	33.21	33.21	33.25	33.22	33.22	33.22	33.24	33.27	33.19
	5	33.21	33.22	33.20	33.20	33.21	33.21	33.25	33.22	33.22	33.22	33.25	33.28	33.18
	7.5	33.21	33.22	33.20	33.20	33.21	33.21	33.25	33.22	33.22	33.22	33.26	33.24	33.18
	10	33.21	33.22	33.20	33.20	33.21	33.21	33.25	33.22	33.22	33.22	33.26	33.26	33.20
	15	33.21	33.22	33.20	33.21	33.22	33.21	33.26	33.22	33.22	33.23	33.23	33.24	33.20
	20	33.21	33.21	33.20	33.21	33.22	33.22	33.27	33.22	33.22	33.24	33.22	33.25	33.17

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

表3-7 温排水分布調査観測結果(令和7年2月12日)

採水定点										Stn.3				
観測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
時間	13:21	13:15	13:07	13:01	13:55	12:38	12:45	12:52	12:26	12:06	11:57	11:15	11:31	
気温	5.0	4.8	5.1	5.5	4.0	5.5	5.4	5.4	5.7	4.7	4.9	4.1	4.1	
天候	r	r	r	r	r	o	o	o	o	r	o	c	c	
風向	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	S	
風速(m/s)	4.7	5.1	6.9	4.5	1.3	7.8	8.7	8.1	9.3	7.2	5.7	6.3	1.7	
透明度(m)	6	5	5	5	7	6	5	5	5	7	8	8	8	
水 温 ℃	0m	12.68	12.79	13.21	12.94	12.18	12.84	12.65	12.72	12.28	11.57	11.28	11.62	11.42
	1	12.84	12.84	13.17	12.98	12.30	12.87	12.75	12.71	12.35	11.62	11.31	11.67	11.48
	3	12.83	12.86	13.03	12.90	12.28	12.83	12.78	12.59	12.29	11.62	11.30	11.67	11.48
	5	12.83	12.71	12.86	12.79	12.22	12.82	12.66	12.58	12.25	11.61	11.31	11.64	11.48
	7.5	12.77	12.49	12.28	12.33	11.67	12.73	12.28	12.41	11.99	11.52	11.32	11.62	11.47
	10	12.67	12.18	11.51	11.43	11.54	11.92	11.81	12.15	11.67	11.47	11.32	11.49	11.47
	15	11.67	11.49	11.42	11.36	11.46	11.55	11.58	11.44	11.40	11.39	11.31	11.42	11.42
	20	11.52	11.42	11.40	11.38	11.44	11.39	11.55	11.46	11.39	11.37	11.32	11.40	11.43
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	33.34	33.34	33.32	33.31	33.36	33.32	33.31	33.32	33.32	33.31	33.31	33.30	33.32
	3	33.34	33.36	33.33	33.27	33.30	33.29	33.31	33.26	33.32	33.28	33.28	33.28	33.31
	5	33.35	33.33	33.34	33.31	33.32	33.29	33.28	33.29	33.32	33.29	33.28	33.26	33.31
	7.5	33.34	33.32	33.42	33.37	33.35	33.29	33.29	33.30	33.28	33.31	33.30	33.28	33.31
	10	33.34	33.25	33.35	33.35	33.35	33.31	33.30	33.30	33.33	33.32	33.29	33.29	33.32
	15	33.34	33.33	33.32	33.30	33.35	33.31	33.31	33.33	33.35	33.31	33.30	33.30	33.33
	20	33.34	33.34	33.33	33.31	33.37	33.32	33.33	33.33	33.35	33.33	33.31	33.33	33.35

採水定点				Stn.2		Stn.1								
観測定点	14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	a	b	取水口	
時間	11:40	11:48	11:03	10:50	10:38	10:26	10:16	14:57	15:08	10:03	13:29	13:38	14:19	
気温	4.2	4.6	4.4	3.9	3.9	4.1	4.7	4.8	4.7	5.1	4.7	4.2	4.8	
天候	o	o	c	c	c	c	c	o	o	c	r	r	r	
風向	S	S	S	S	S	S	SSW	SE	N	SSW	SW	W	NW	
風速(m/s)	4.1	4.2	6.5	6.3	5.8	6.9	5.8	1.1	2.6	5.3	4.1	2.5	3.9	
透明度(m)	9	8	9	9	8	9	7	10	10	7	5	6	6	
水 温 ℃	0m	11.27	11.15	11.20	11.22	11.21	11.24	11.11	11.27	11.25	11.17	13.53	14.23	11.35
	1	11.33	11.18	11.28	11.28	11.27	11.28	11.18	11.37	11.32	11.23	13.63	14.36	11.39
	3	11.32	11.17	11.30	11.24	11.27	11.28	11.18	11.35	11.32	11.21	13.38	14.33	11.39
	5	11.33	11.16	11.30	11.29	11.28	11.29	11.19	11.38	11.38	11.23	12.53	14.06	11.39
	7.5	11.32	11.18	11.31	11.30	11.29	11.29	11.19	11.40	11.45	11.23	11.61	12.36	11.40
	10	11.32	11.21	11.31	11.34	11.28	11.28	11.19	11.40	11.52	11.24	11.60	11.69	11.40
	15	11.32	11.27	11.33	11.35	11.31	11.28	11.18	11.42	11.59	11.24	11.47	11.48	11.41
	20	11.32	11.28	11.45	11.38	11.50	11.30	11.22	11.48	11.60	11.24	11.42	11.43	11.41
塩 分	0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	33.32	33.26	33.30	33.29	33.30	33.27	33.20	33.41	33.41	33.21	33.35	33.34	33.39
	3	33.28	33.24	33.26	33.29	33.30	33.25	33.14	33.42	33.37	33.16	33.34	33.35	33.40
	5	33.31	33.25	33.26	33.29	33.29	33.25	33.17	33.41	33.38	33.18	33.25	33.28	33.40
	7.5	33.31	33.26	33.29	33.31	33.28	33.26	33.16	33.41	33.43	33.18	33.34	33.21	33.40
	10	33.30	33.27	33.29	33.30	33.29	33.26	33.18	33.41	33.49	33.18	33.34	33.34	33.40
	15	33.32	33.30	33.31	33.31	33.30	33.25	33.18	33.42	33.52	33.19	33.34	33.34	33.40
	20	33.32	33.31	33.36	33.32	33.36	33.27	33.19	33.48	33.52	33.19	33.34	33.33	33.40

天候の記号(b:快晴 bc:晴れ c:曇り o:本曇り r:雨 s:雪)

参 考 资 料

日本の原子力発電所の運転・建設状況

(2025年9月2日時点)



2 令和6年度原子力発電所運転状況

(1)高浜発電所運転実績

号 機	項 目	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号機 (826MW)	発電電力量 (MWh)	622,338	641,488	25,635	0	33,584	612,385
		第28回定期検査 (R6. 6. 2~R6. 9. 24)					
	設備利用率 (%)	104.6	104.4	4.3	0.0	5.5	103.0
	発電日数 (日)	30	31	2	0	4	30
2号機 (826MW)	発電電力量 (MWh)	624,511	645,530	622,387	637,402	632,240	614,617
	設備利用率 (%)	105.0	105.0	104.7	103.7	102.9	103.3
	発電日数 (日)	30	31	30	31	31	30
3号機 (870MW)	発電電力量 (MWh)	667,023	689,213	662,595	675,882	669,660	650,539
	設備利用率 (%)	106.5	106.5	105.8	104.4	103.5	103.9
	発電日数 (日)	30	31	30	31	31	30
4号機 (870MW)	発電電力量 (MWh)	70,220	689,166	662,570	677,284	672,681	653,004
		第25回定期検査 (~R6. 5. 21)					
	設備利用率 (%)	11.2	106.5	105.8	104.6	103.9	104.2
	発電日数 (日)	5	31	30	31	31	30

10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月	計
640,942	625,216	648,108	647,979	585,761	649,474	5,732,910
104.3	105.1	105.5	105.4	105.5	105.7	79.2
31	30	31	31	28	31	279
643,806	110,235	0	0	353,491	648,687	5,532,906
第28回定期検査 (R6. 11. 6~R7. 3. 7)						
104.8	18.5	0.0	0.0	63.7	105.6	76.5
31	6	0	0	19	31	270
683,012	665,740	690,418	691,432	475,000	0	7,220,514
第27回定期検査 (R7. 2. 22~)						
105.5	106.3	106.7	106.8	81.2	0.0	94.7
31	30	31	31	22	0	328
684,804	666,394	690,649	690,390	623,775	690,357	7,471,294
105.8	106.4	106.7	106.7	106.7	106.7	98.0
31	30	31	31	28	31	340

(2)大飯発電所運転実績

号 機	項 目	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号機 (1,175MW)	発電電力量 (MWh)	平成30年3月1日運転終了					
	設備利用率 (%)						
	発電日数 (日)						
2号機 (1,175MW)	発電電力量 (MWh)	平成30年3月1日運転終了					
	設備利用率 (%)						
	発電日数 (日)						
3号機 (1,180MW)	発電電力量 (MWh)	646,421	908,985	874,423	891,560	883,451	858,222
		第20回定期検査 (~R6.5.2)					
	設備利用率 (%)	76.1	103.5	102.9	101.6	100.6	101.0
	発電日数 (日)	24	31	30	31	31	30
4号機 (1,180MW)	発電電力量 (MWh)	882,841	902,872	867,289	890,940	883,619	859,695
		第20回定期検査 (~R6.5.2)					
	設備利用率 (%)	103.9	102.8	102.1	101.5	100.6	101.2
	発電日数 (日)	30	31	30	31	31	30

10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月	計
平成30年3月1日運転終了						
898,823	876,789	909,453	911,606	822,697	912,665	10,395,095
102.4	103.2	103.6	103.8	103.8	104.0	100.6
31	30	31	31	28	31	359
900,666	878,594	389,989	0	146,174	912,139	8,514,818
第20回定期検査 (R6. 12. 14～R7. 3. 19)						
102.6	103.4	44.4	0.0	18.4	103.9	82.4
31	30	14	0	7	31	296

3 高浜発電所放射性廃棄物放出実績

(1) 気体廃棄物放出実績

年度	ユニット	1号機			2号機		
	単位 期間	3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月の 放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)	3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月の 放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)
R2	4月～6月	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7月～9月	ND	ND		ND	ND	
	10月～12月	ND	ND		ND	ND	
	1月～3月	ND	ND		—*	—*	
R3	4月～6月	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7月～9月	ND	ND		ND	ND	
	10月～12月	ND	ND		ND	ND	
	1月～3月	ND	ND		ND	ND	
R4	4月～6月	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7月～9月	ND	ND		ND	ND	
	10月～12月	ND	ND		ND	ND	
	1月～3月	ND	ND		ND	ND	
R5	4月～6月	2.2×10^{-7}	1.5×10^8	1.5×10^8	4.5×10^{-9}	2.5×10^6	7.8×10^8
	7月～9月	ND	ND		7.1×10^{-7}	4.0×10^8	
	10月～12月	ND	ND		ND	ND	
	1月～3月	ND	ND		6.6×10^{-7}	3.8×10^8	
R6	4月～6月	ND	ND	ND	6.2×10^{-7}	3.6×10^8	4.5×10^9
	7月～9月	ND	ND		1.7×10^{-6}	9.5×10^8	
	10月～12月	ND	ND		5.5×10^{-6}	3.0×10^9	
	1月～3月	ND	ND		2.5×10^{-7}	1.4×10^8	

3号機			4号機		
3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月間 の放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)	3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月間 の放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)
ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND	6.7×10 ⁸	ND	ND	8.1×10 ⁷
ND	ND		1.1×10 ⁻⁷	8.1×10 ⁷	
4.9×10 ⁻⁷	4.0×10 ⁸		ND	ND	
3.1×10 ⁻⁷	2.7×10 ⁸		ND	ND	
ND	ND	ND	1.1×10 ⁻⁷	8.9×10 ⁷	ND
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND	5.5×10 ⁸	ND	ND	ND
1.7×10 ⁻⁷	1.4×10 ⁸		ND	ND	
4.1×10 ⁻⁷	4.1×10 ⁸		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	
ND	ND		ND	ND	

*:放出実績なし。

(2)液体廃棄物放出実績

年度	ユニット 種類 単位 期間	1・2号機					
		液体廃棄物(トリチウムを除く)			トリチウム(³ H)		
		3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月の 放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)	3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月の 放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)
R2	4月～6月	ND	ND	ND	6.6×10^{-4}	1.1×10^{11}	2.3×10^{11}
	7月～9月	ND	ND		2.8×10^{-4}	4.9×10^{10}	
	10月～12月	ND	ND		2.5×10^{-4}	5.5×10^{10}	
	1月～3月	ND	ND		4.6×10^{-5}	1.7×10^{10}	
R3	4月～6月	ND	ND	ND	1.9×10^{-4}	7.0×10^{10}	1.3×10^{11}
	7月～9月	ND	ND		1.5×10^{-4}	2.6×10^{10}	
	10月～12月	ND	ND		1.6×10^{-4}	2.6×10^{10}	
	1月～3月	ND	ND		7.4×10^{-5}	1.2×10^{10}	
R4	4月～6月	ND	ND	ND	2.4×10^{-4}	4.0×10^{10}	6.0×10^{11}
	7月～9月	ND	ND		2.2×10^{-4}	3.6×10^{10}	
	10月～12月	ND	ND		1.7×10^{-3}	2.7×10^{11}	
	1月～3月	ND	ND		1.3×10^{-3}	2.5×10^{11}	
R5	4月～6月	ND	ND	ND	5.1×10^{-4}	2.5×10^{11}	1.3×10^{12}
	7月～9月	ND	ND		5.8×10^{-4}	4.7×10^{11}	
	10月～12月	ND	ND		2.8×10^{-4}	2.5×10^{11}	
	1月～3月	ND	ND		3.6×10^{-4}	3.2×10^{11}	
R6	4月～6月	ND	ND	ND	4.4×10^{-3}	3.3×10^{12}	1.5×10^{13}
	7月～9月	ND	ND		7.6×10^{-3}	5.1×10^{12}	
	10月～12月	ND	ND		3.1×10^{-3}	2.0×10^{12}	
	1月～3月	ND	ND		5.9×10^{-3}	4.5×10^{12}	

3・4号機					
液体廃棄物(トリチウムを除く)			トリチウム(³ H)		
3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月間 の放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)	3か月の 平均濃度 (Bq/cm ³)	3か月間 の放出量 (Bq)	年 間 放 出 量 (Bq)
ND	ND	ND	1.5×10^{-3}	7.3×10^{11}	2.3×10^{13}
ND	ND		1.7×10^{-2}	8.9×10^{12}	
ND	ND		2.3×10^{-2}	7.6×10^{12}	
ND	ND		8.9×10^{-3}	5.4×10^{12}	
ND	ND	ND	2.0×10^{-3}	2.0×10^{12}	2.0×10^{13}
ND	ND		3.0×10^{-4}	3.0×10^{11}	
ND	ND		5.7×10^{-3}	5.6×10^{12}	
ND	ND		1.6×10^{-2}	1.2×10^{13}	
ND	ND	ND	2.4×10^{-2}	1.5×10^{13}	2.6×10^{13}
ND	ND		9.8×10^{-3}	5.3×10^{12}	
ND	ND		2.3×10^{-3}	2.3×10^{12}	
ND	ND		3.5×10^{-3}	3.0×10^{12}	
ND	ND	ND	2.1×10^{-3}	2.1×10^{12}	3.1×10^{13}
ND	ND		1.4×10^{-2}	1.3×10^{13}	
ND	ND		1.2×10^{-2}	8.4×10^{12}	
ND	ND		1.3×10^{-2}	7.4×10^{12}	
ND	ND	ND	3.2×10^{-3}	3.1×10^{12}	1.4×10^{13}
ND	ND		5.7×10^{-4}	5.7×10^{11}	
ND	ND		5.1×10^{-3}	5.0×10^{12}	
ND	ND		6.7×10^{-3}	5.0×10^{12}	

4. 高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会要綱

制定	昭和52年	6月	8日
改正	昭和62年	4月	17日
改正	平成2年	6月	15日
改正	平成4年	4月	17日
改正	平成6年	6月	1日
改正	平成7年	4月	1日
改正	平成10年	9月	1日
改正	平成14年	10月	23日
改正	平成17年	4月	1日
改正	平成20年	4月	1日
改正	平成21年	4月	1日
改正	平成21年	7月	2日
改正	平成24年	4月	24日
改正	平成25年	1月	15日
改正	平成27年	4月	1日
改正	平成31年	4月	1日
改正	令和5年	4月	1日

(目的)

第1条 京都府の関係機関が実施する関西電力株式会社高浜発電所の周辺地域における環境放射線監視及び温排水影響調査並びに関西電力株式会社大飯発電所の周辺地域における環境放射線監視を技術的に検討するため、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（以下「検討委員会」という。）を置く。

(組織)

第2条 検討委員会は、総合政策環境部長が依頼する学識経験を有する者並びに京都府保健環境研究所長及び京都府農林水産技術センター海洋センター所長の職にある者をもって構成する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務分掌)

第4条 検討委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事項についての検討を行うものとする。

- (1) 関西電力株式会社高浜発電所関係
 - ア 環境放射線測定計画及び温排水影響調査計画に関すること。
 - イ 環境放射線測定結果及び温排水影響調査結果に関すること。
- (2) 関西電力株式会社大飯発電所関係
 - ア 環境放射線測定計画に関すること。
 - イ 環境放射線測定結果に関すること。
- (3) 前 2 号に掲げるもののほか環境放射線監視及び温排水影響調査の技術的
事項に関すること。

(委員長)

- 第 5 条 検討委員会に委員長を置き、委員長は、京都府保健環境研究所長の職にある者をもってあてる。
- 2 委員長は、検討委員会の議事を運営する。
 - 3 委員長は、委員長が不在又は事故ある場合の職務代理者をあらかじめ指定しておくものとする。

(会議の開催)

- 第 6 条 検討委員会は、総合政策環境部長が招集するものとする。

(会議の公開)

- 第 7 条 検討委員会の会議は公開とする。ただし、京都府情報公開条例（平成 13 年京都府条例第 1 号）第 6 条各号のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合は非公開とすることができる。

(意見・事情等の聴取)

- 第 8 条 検討委員会において、意見又は説明を聞く必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

(補則)

- 第 9 条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項については、総合政策環境部長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和 6 2 年 4 月 1 7 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 2 年 6 月 1 5 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 4 年 4 月 1 7 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成6年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年10月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年7月2日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年1月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

5 調査の目的

「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」(令和3年12月、原子力規制庁監視情報課)においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

- ① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
- ② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
- ③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
- ④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ア) 放射線測定所での連続測定(14か所)

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(イ) 環境放射能測定車での定点測定(3地点)及び環境放射線調査車での走行サーベイ(11ルート)

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。分析には以下のようなものがある。

- ・ ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム (Be) -7、カリウム (K) -40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト (Co) -60	5.3 年	ルテニウム (Ru) -106	372 日
セシウム (Cs) -137	30 年	セリウム (Ce) -141	32.5 日
マンガン (Mn) -54	312 日	セリウム (Ce) -144	285 日
ジルコニウム (Zr) -95	64 日	ヨウ素 (I) -131	8 日
ニオブ (Nb) -95	35 日	セシウム (Cs) -134	2.1 年
ルテニウム (Ru) -103	39.3 日		

- ・ トリチウム (H-3)

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

- ・ ストロンチウム (Sr) -90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

- ・ プルトニウム (Pu) -239、-240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu-239 で 2.4 万年、Pu-240 で 6570 年。

- ・ ヨウ素 (I) -131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期 8 日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

- ① 浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。
- ② 降下物 (雨水・ちり)・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。
- ③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。

また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採用・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

- ④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。
- ⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採用・分析し、環境放射能の変動を把握する。
- ⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

6 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値 $\pm 3 \times$ 標準偏差 ($M \pm 3 \sigma$)」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、東京電力福島第一原子力発電所事故前までは半減期の長いセシウム-137、プルトニウム、ストロンチウム-90がわずかに検出される程度である。

7 用語の説明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ (α) 線、ベータ (β) 線及びガンマ (γ) 線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子 2 個と中性子 2 個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、X線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Bq (ベクレル)

放射線を出す能力 (性質) を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Bq は放射能の強さの単位であり、1 秒間に 1 個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを 1 Bq という。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ (質量数) の違うものを同位元素 (アイソトープ) という。それらの区別は「元素記号 (名) - 質量数」または「(質量数) 元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト-59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト-60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム-137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム-137 が始めに 1 Bq あった場合、30 年後には 0.5 Bq になるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム-40 やベリリウム-7等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム-90 やセシウム-137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とGy（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質1kg当たり1J（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを1Gyという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことでnGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。

m（ミリ）、 μ （マイクロ）、n（ナノ）、M（メガ）

単位の接頭語であり、mは1000分の1、 μ は100万分の1、nは10億分の1、Mは100万倍を表す。例えば、1Gyの10億分の1を1nGy（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとSv（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの2種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

**高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果
(令和6年度)**

令和8年2月発行

編集・発行 京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

TEL 075-414-4709 (直通)

FAX 075-414-4705

ホームページURL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>

