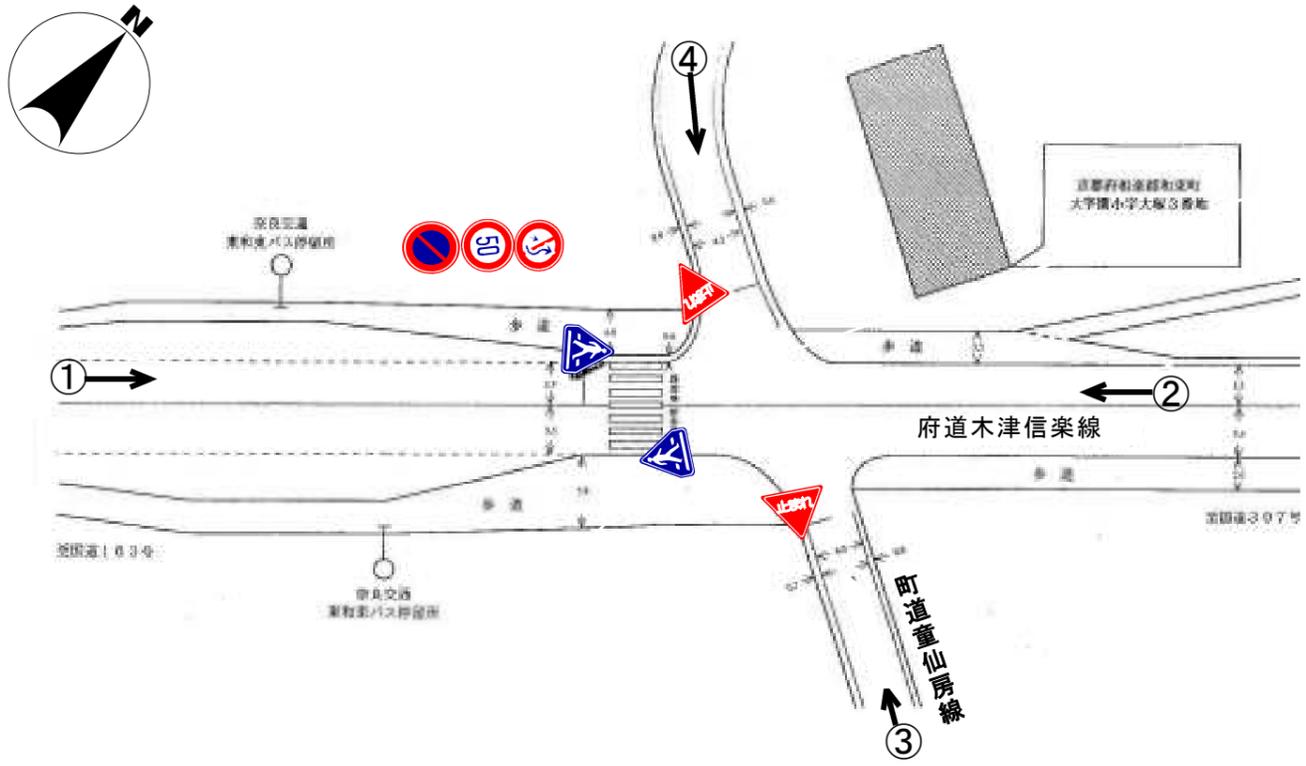
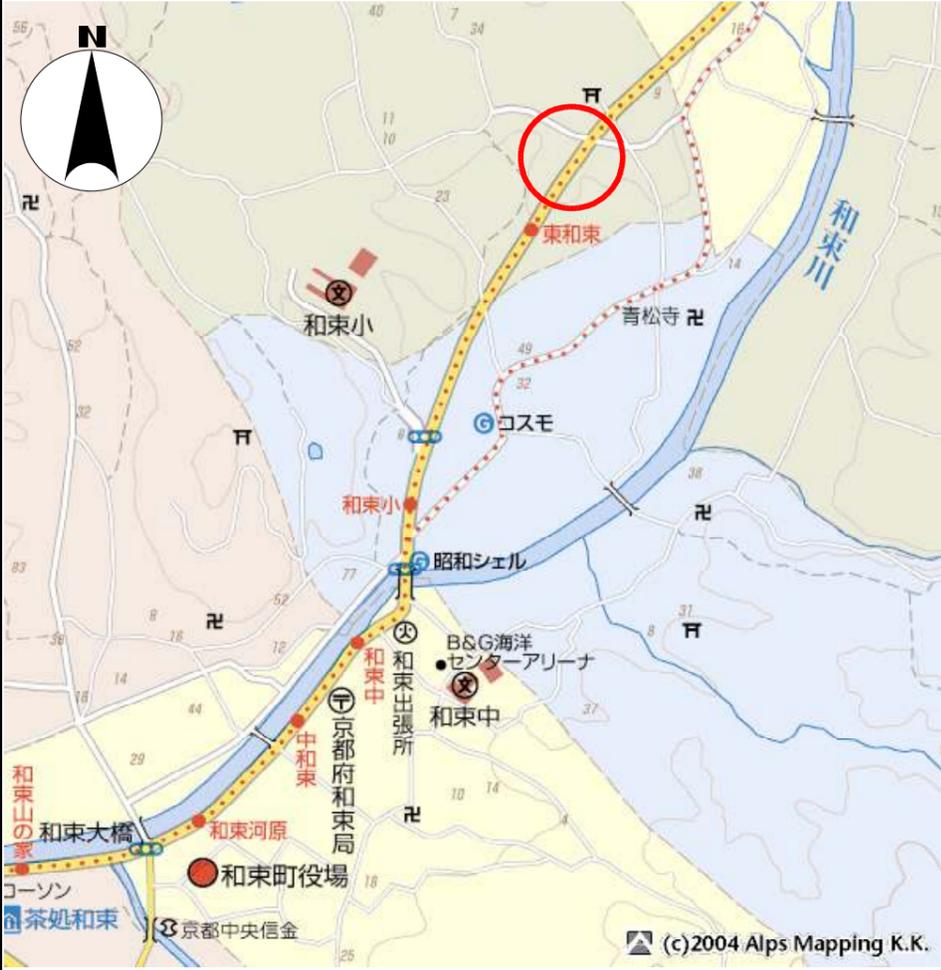


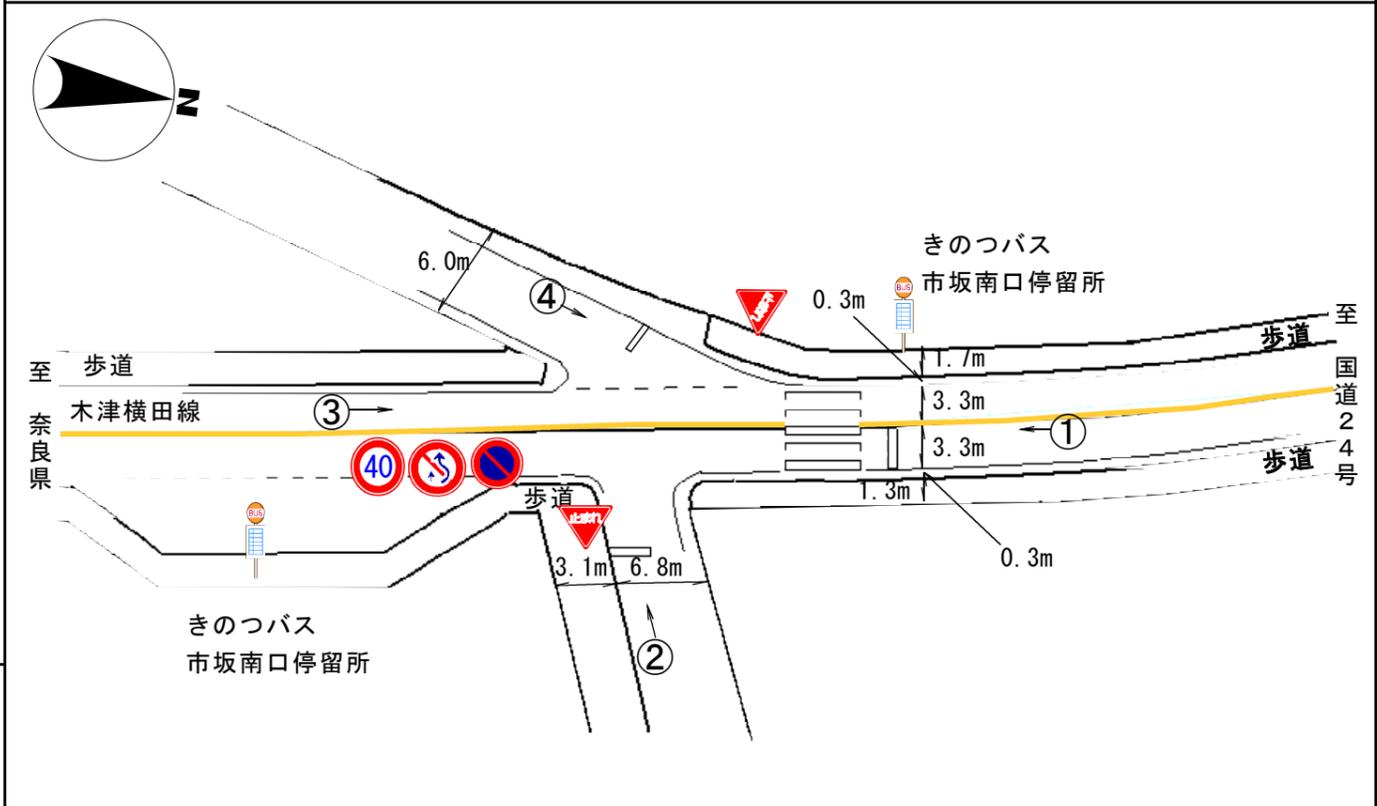
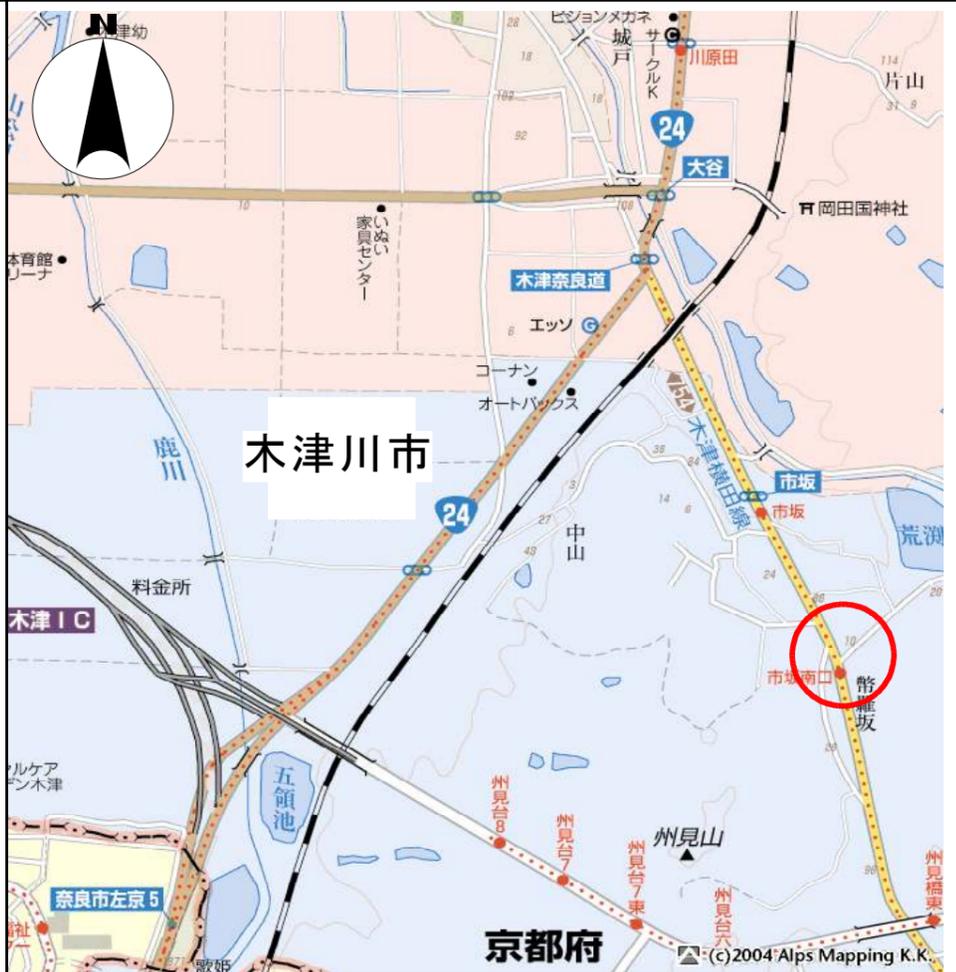
府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・押ボタン式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>相楽郡和束町大字園小字大塚3先 木津信楽線東和束バス停付近</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 田園地帯の中に、集落や店舗等が点在している閑静な地域に、府道が縦断している。交差点南西に和束小学校、北側に和束天満宮がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>交差点付近の形状が蒲鉾状になっており見通しが悪い。平成18年2月に高齢者が当事者となる交通死亡事故も発生しているため、信号機と水銀灯の設置を要望します。 (受付番号141 6月15日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p></p>		

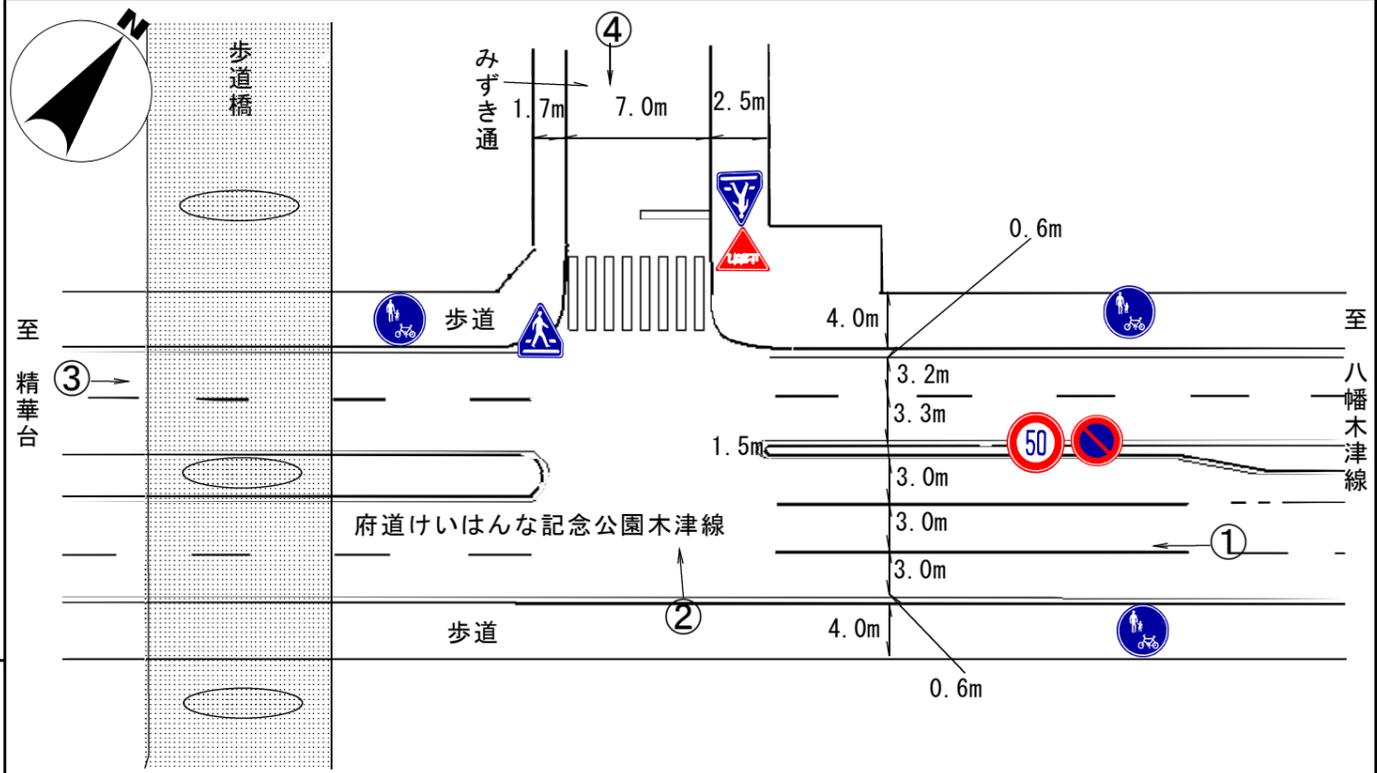
府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>2</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市市坂清水12先 府道木津横田線</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 当該地点より南方約350mは奈良県境となっており、付近には州見台小学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道付近は勾配となっており、通行車両の確認が困難であるため、安全対策としての信号機設置要望。 (受付番号269 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			

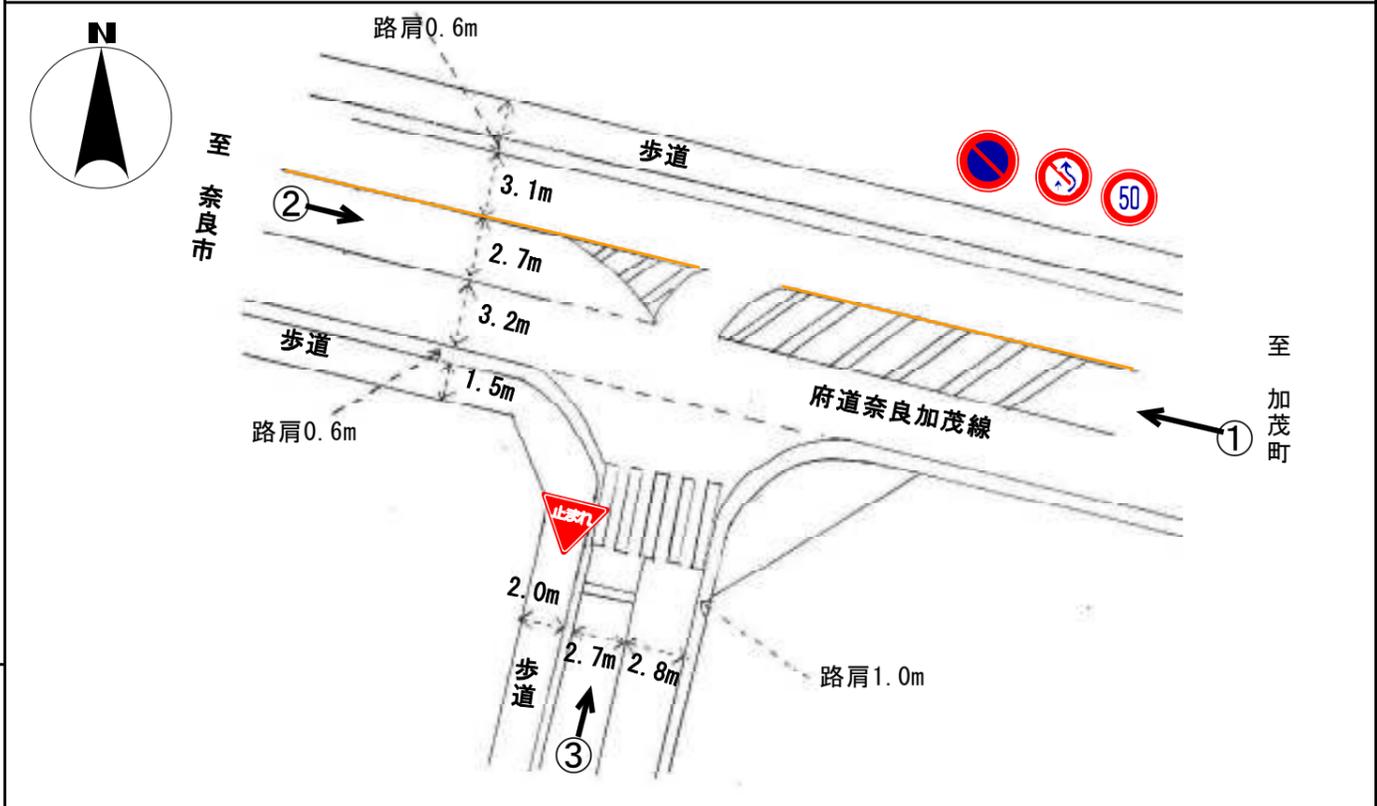
府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>木津川市木津川台2丁目2先 府道けいはんな記念公園木津線みずき通交差点</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 周辺は学研都市精華木津区の南東部に位置し、南側は木津川台小学校、北西角には木津川台保育園がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>当該地点付近には信号機が無いいため、車両の通過速度が速く危険であるため、信号機設置の要望。 (受付番号273 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="566 877 1507 1829">  </div> <div data-bbox="1516 1119 2893 1955"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div>		
<p>備考</p>			

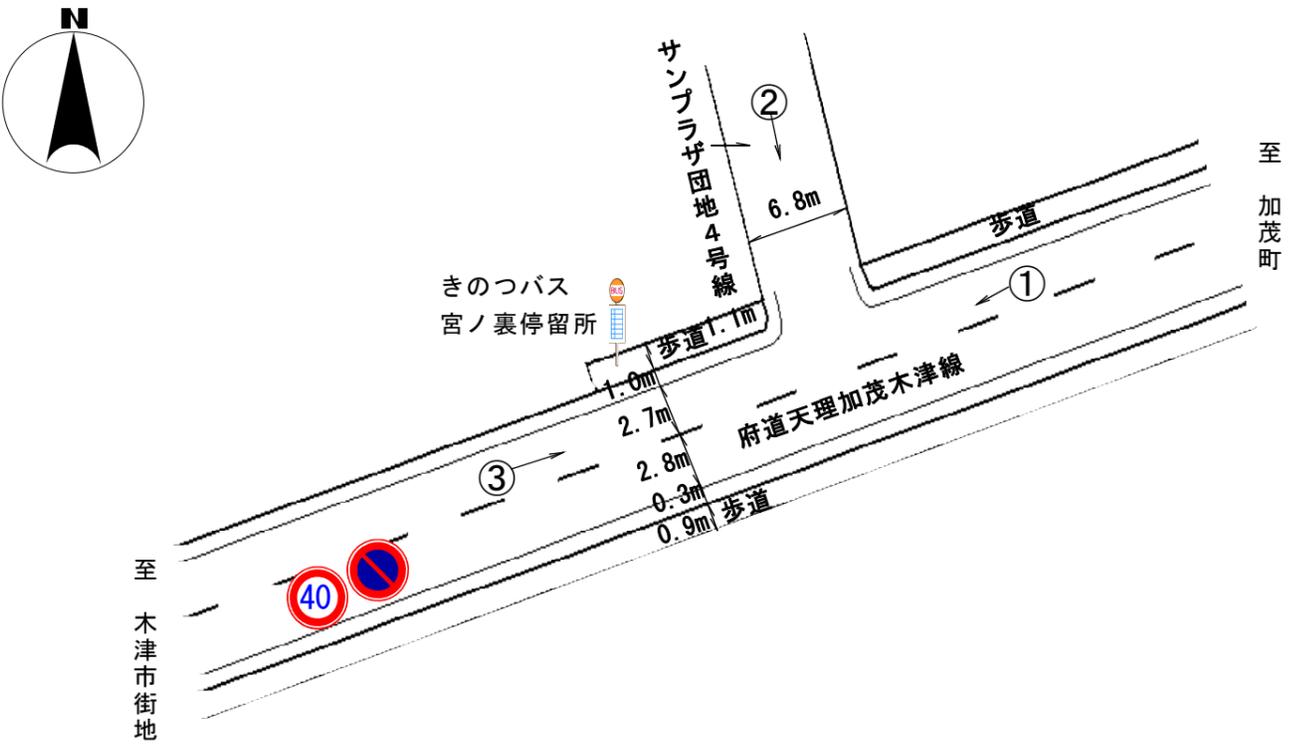
府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>4</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>木津川市梅谷荊谷地内 府道奈良加茂線市道木津中ノ川1号BP交差点</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 関西文化学術研究都市木津南地区北側に位置し、周辺は旧来住宅及び田畑が多い。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>年々交通量が増加しており、安全に横断でき、また、車童についても安全に進入できるように信号機及び横断歩道の設置要望。 (受付番号275 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p></p>		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>5</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市木津宮ノ浦95-19先 府道天理加茂木津線市道サンプラザ団地4号線交差点</p>	<p>③</p> 	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 北側は宮ノ裏地区の住宅が密集し、南側はJR関西本線が府道と平行して走っている。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>周辺は高齢者世帯が多く、バスを利用する高齢者等の横断が危険であるため、信号機及び横断歩道の設置要望。 (受付番号276 7月21日受理)</p>	 <p>至 加茂町</p> <p>至 木津市街地</p>	
<p>位置図</p>	 <p>(c)2004 Alps Mapping K.K.</p>		
<p>備考</p>			