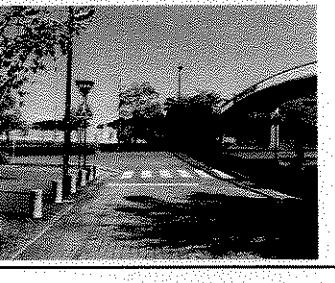
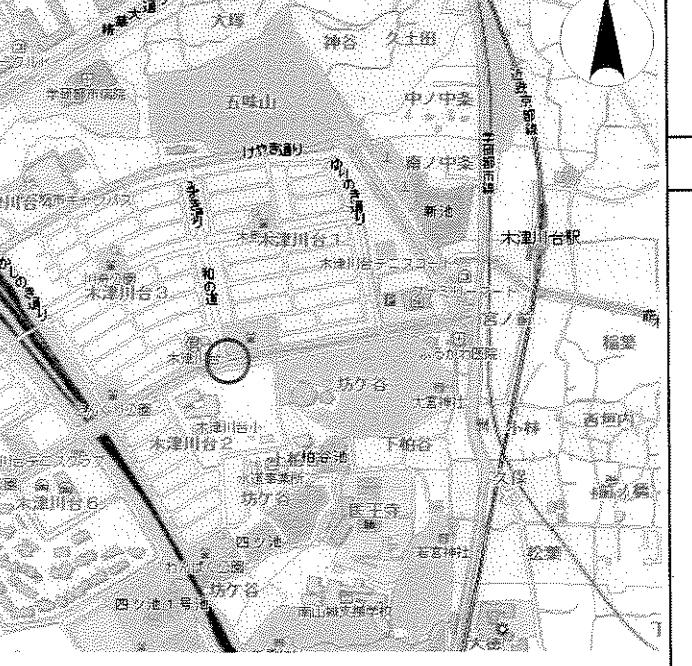
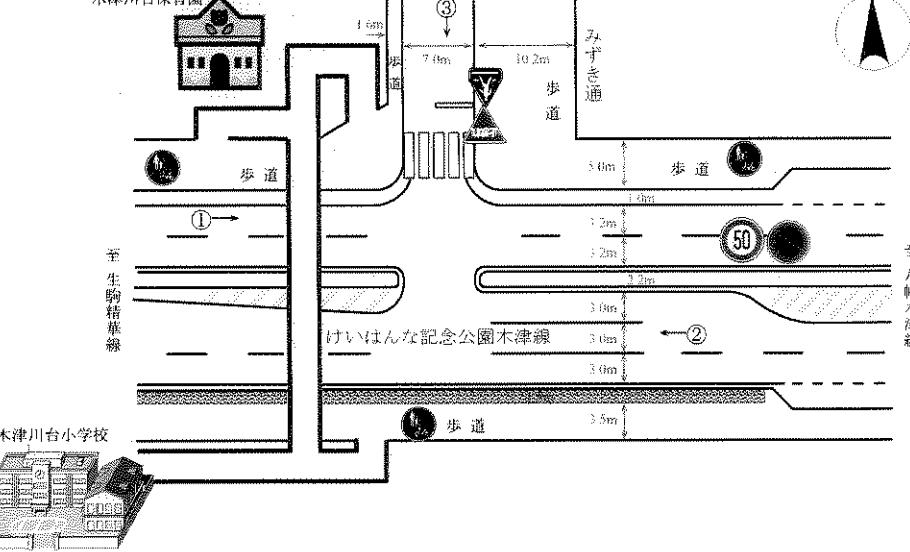
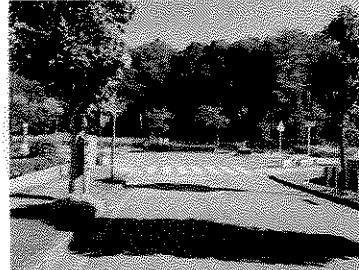
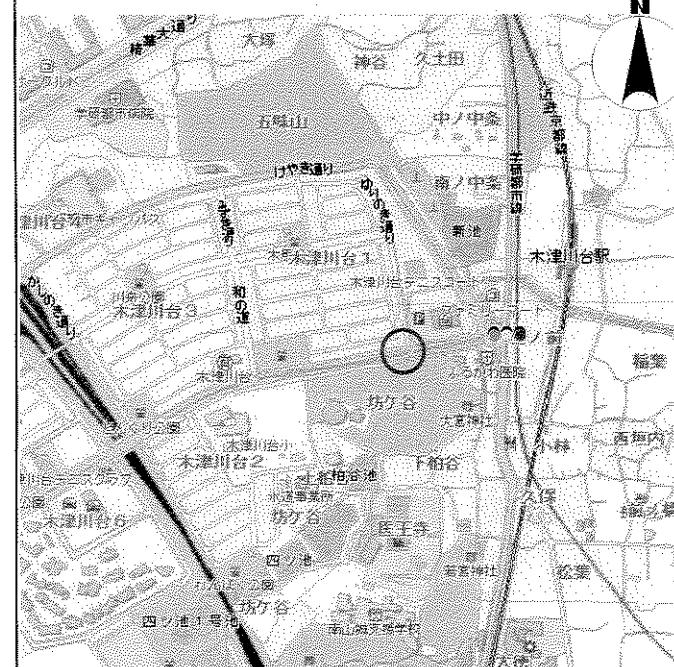
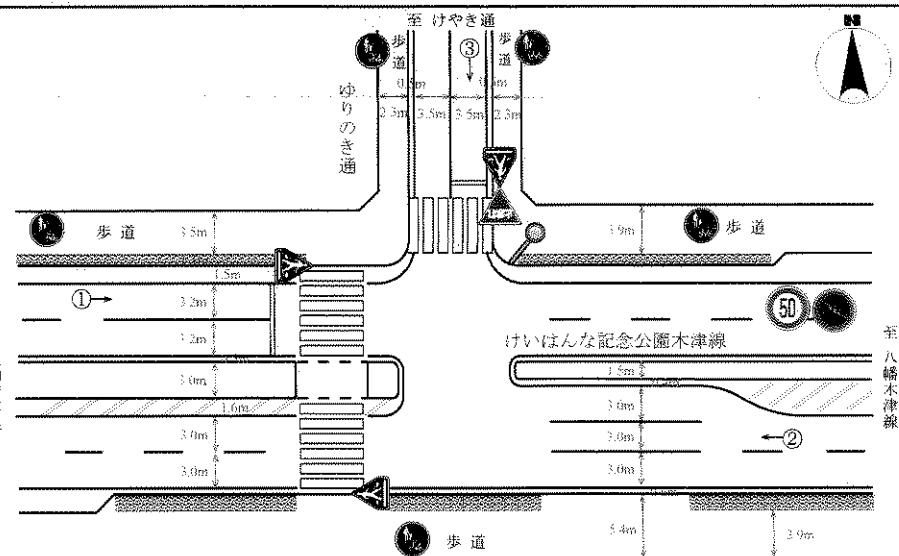


府民公募型整備事業 (府民提案型) < 既要望 >




整 理 番 号	1	写 真
交 通 安 全 施 設	信号機（新設・半感応式）	
所 在 地	木津川市木津川台3丁目6番地1先 けいはんな記念公園木津線みづき通交差点	
現 在 の 状 況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅街で、交差点南側に木津川台小学校があり、北西角には木津川台保育園、北東角には木津川台中央公園がある。 	  
要 望 内 容	<p>交通量の多い交差点であり、木津川台小学校に通う児童がみづき通を横断するため、児童等の安全な横断確保と事故防止のため、信号機の設置要望</p> <p>受付番号85（5月30日受理）</p>	
位 置 図		<p>交 差 点 図 面</p> 
対 応 案	みづき通には一時停止の交通規制が実施され、横断歩道もあることから信号制御の必要性は低く実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)




整理番号	2	写真
交通安全施設	信号機（新設・半感応式）	
所在地	木津川市木津川台1丁目12番地1先 けいはんな記念公園木津線ゆりのき通交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅街で、北東方向には近鉄木津川台駅があり、西方には木津川台小学校、木津川台保育園がある。 	 
要望内容	交通量が増加し、交差点西詰に設置されている横断歩道の利用者も多いため、安全な横断の確保と事故防止のため、信号機の設置要望 受付番号86（5月30日受理）	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	見通しが良好であり、横断するタイミングもあることから実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)

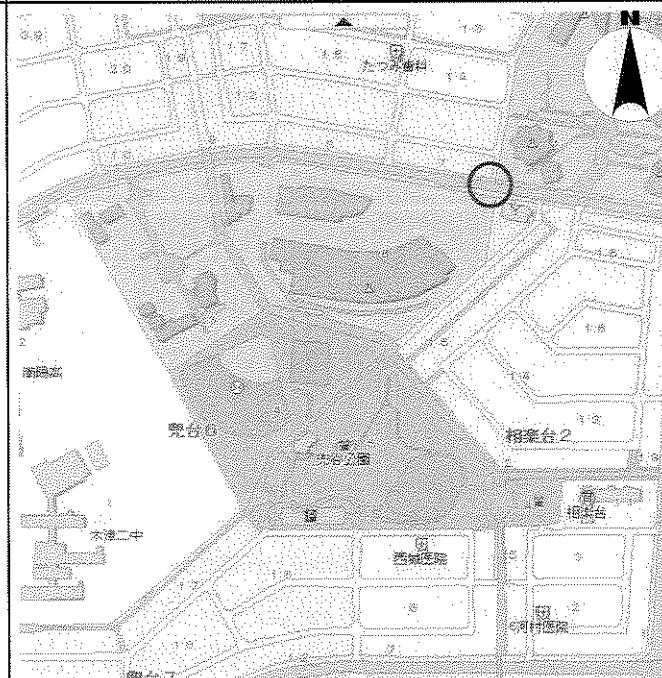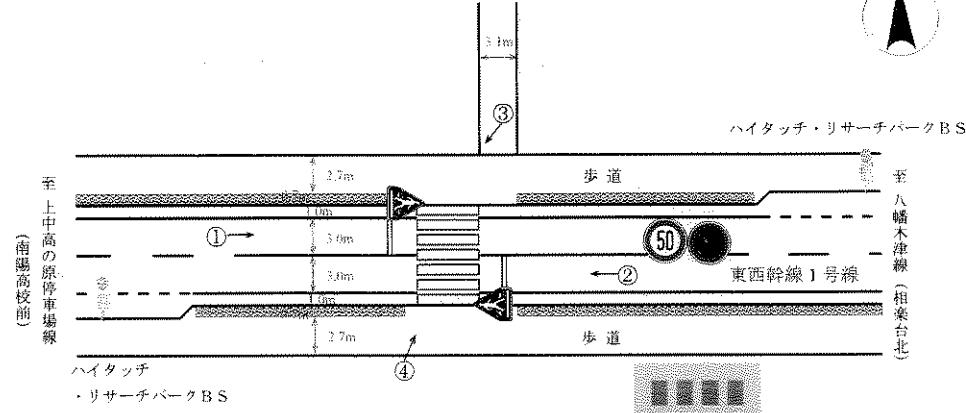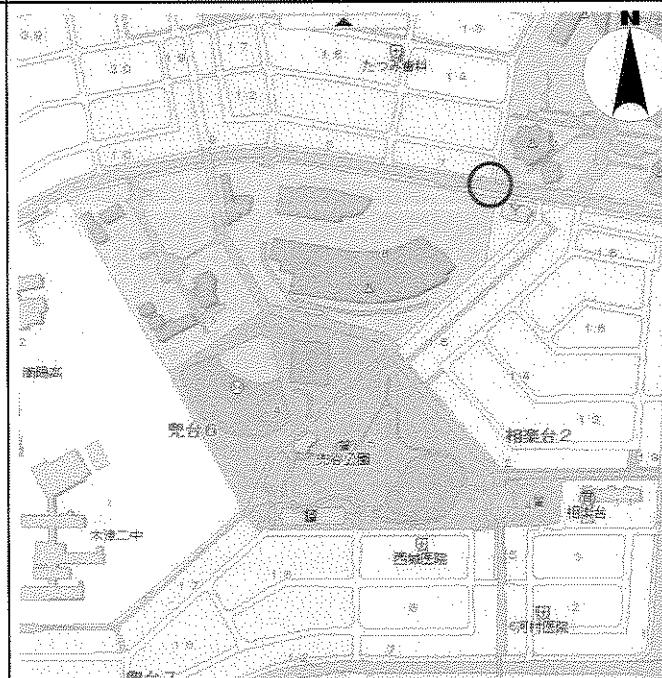整理番号	4	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	 
所在地	木津川市兜台6丁目6番地4先 東西幹線1号線積水総合住宅研究所前	 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅街であり、南東角には相楽中部消防署木津西出張所があり、南西方には南陽高校、木津第二中学校がある。 	
要望内容	<p>南陽高校前から相楽台北交差点までの間に横断歩道が1箇所あるのみで信号機はない。安全な横断の確保と通行車両の減速対策として信号機の設置要望 受付番号220（6月26日受理）</p>	 <p>交差点図面</p> 
位置図		
対応案	横断実態、交通量等、現在の交通環境を勘案すれば信号機の必要性は低いと判断し、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

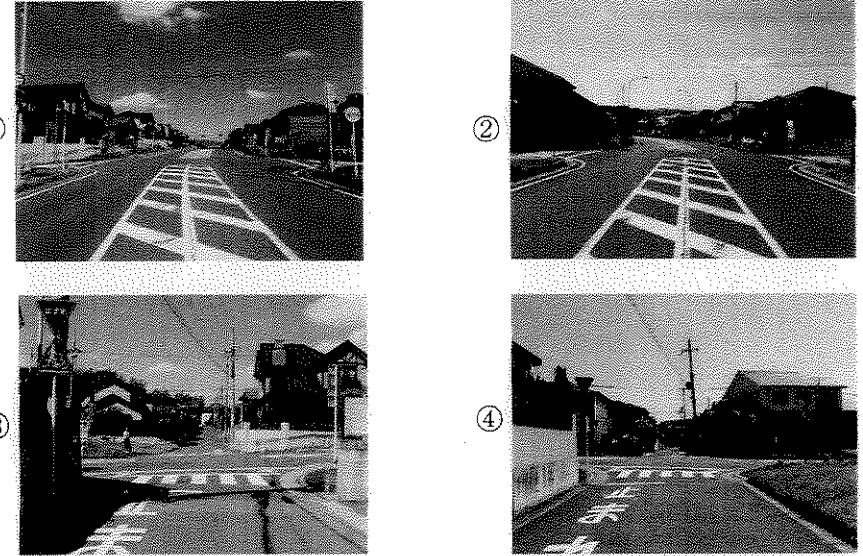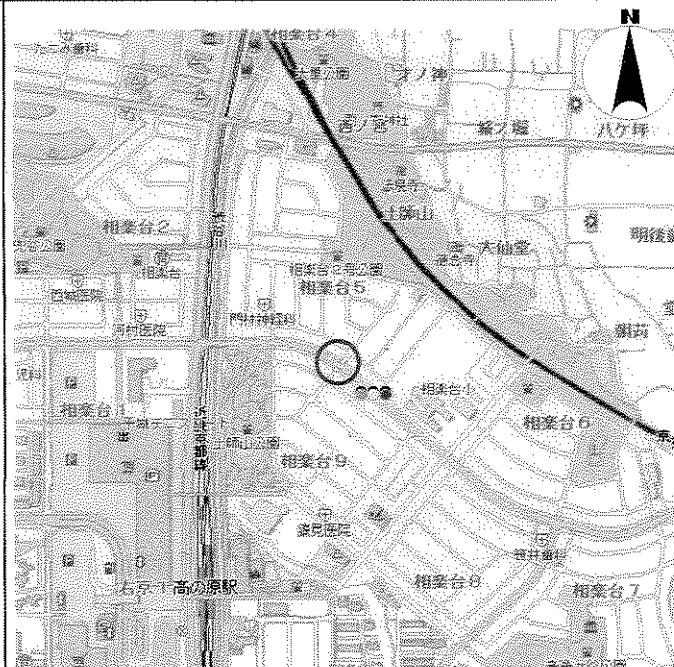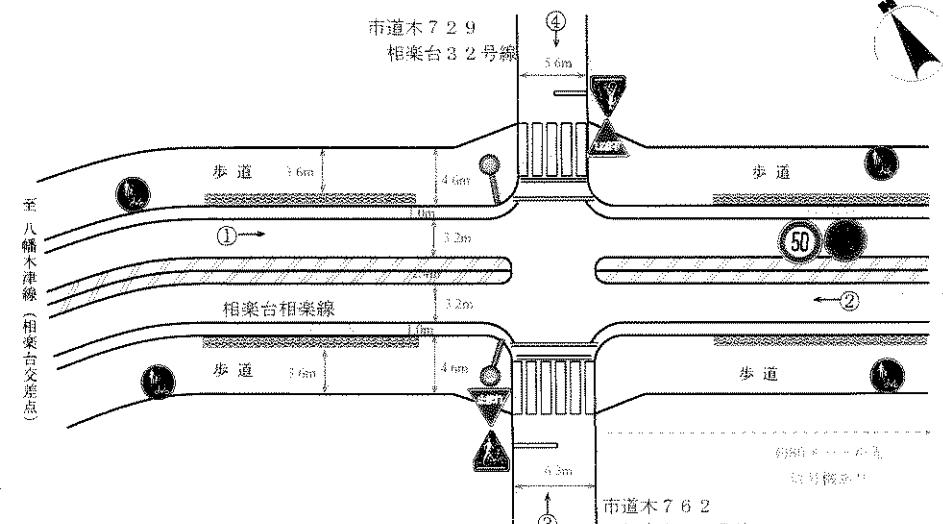整理番号	5	写真
交通安全施設	信号機(新設・押ボタン式)	
所在地	木津川市相楽台5丁目19番地4先 相楽台相楽線木729相楽台32号線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は新興住宅地であり、東方には相楽台小学校がある。 	
要望内容	<p>横断者が多い交差点であるが、信号機がなく危険を感じるため安全な横断確保のため、押ボタン信号機と横断歩道の設置要望 受付番号221 (6月26日受理)</p>	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	交差点から南東約80メートルの地点(相楽台小学校前)に押ボタン信号機が設置されているため実施しない。	